

## Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

**Prüfzeugnis Nummer:**

P-3126/167/14-MPA BS

**Gegenstand:**

Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) für brennbare Rohrleitungen“ und „PAROC Hvac Combi AluCoat T für brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12 bei einseitiger Brandbeanspruchung

entspr. lfd. Nr. C 4.6 Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) Teil C4 - Fassung November 2025

Bauarten für Abschottungen an Rohrleitungen aus (ggf. wärmeisolierten) thermoplastischen Kunststoffrohren,

- deren Funktion auf der Anordnung einer Rohrummantelung/Streckenisolierung beruht,
- bei denen keine dämmschichtbildenden Baustoffe eingesetzt werden und
- an die nur Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer gestellt werden.

**Antragsteller:**

PAROC GmbH  
Heidenkampsweg 51  
20097 Hamburg  
Deutschland

**Ausstellungsdatum:**

19.01.2026

**Geltungsdauer:**

19.01.2026 bis 18.01.2031

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 12 Seiten und 42 Anlagen.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis Nr. P-3126/167/14-MPA BS vom 19.05.2021.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis Nr. P-3126/167/14-MPA BS ist erstmals am 06.05.2014 ausgestellt worden.

Dieses Dokument darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge, Kürzungen sowie Übersetzungen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der MPA BS. Dieses Dokument ist nur mit Unterschrift und Stempel der MPA BS oder mit verifizierbarer, qualifizierter elektronischer Signatur gültig.



## **A Allgemeine Bestimmungen**

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den „Besonderen Bestimmungen“ dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden bzw. den im bauaufsichtlichen Verfahren tätigen Prüferingenieuren und Sachverständigen oder Institutionen vom Hersteller/Vertreiber Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widersprechen. Übersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses müssen den Hinweis „Von der Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig, nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung“ enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis bezieht sich auf die vom Antragsteller gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nicht erfasst.

## **B Besondere Bestimmungen**

### **1 Gegenstand und Anwendungsbereich**

#### **1.1 Gegenstand**

- 1.1.1 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (abP) gilt für die Herstellung und Anwendung von Rohrabschottungen „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) für brennbare Rohrleitungen“ und „PAROC Hvac Combi AluCoat T für brennbare Rohrleitungen“, die bei einseitiger Brandbeanspruchung jeweils der Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12<sup>\*)</sup> angehören.

---

<sup>\*)</sup> Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis enthält durch datierte und undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Die Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind auf Seite 11 aufgeführt. Bei datierten Verweisungen müssen spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen bei diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis berücksichtigt werden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikationen.

1.1.2 Die Rohrabschottung muss in Abhängigkeit von den Rohrabmessungen und dem Material des Mediumrohres aus einer Streckenisolierung (begrenzte Länge der Rohrisolierung beidseitig der Wand bzw. Decke) bestehen. Die Fuge zwischen der in der Bauteillaubung befindlichen Rohrisolierung und der Bauteillaubung ist gemäß Abschnitt 2.1.4 zu verschließen. Details sind dem Abschnitt 2 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis zu entnehmen.

## 1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Die Rohrabschottung darf in

- mindestens  $d = 100$  mm dicke nichttragende, raumabschließende Trennwände in Metallständerbauweise gemäß bauaufsichtlichem Nachweis, jeweils mit einer beidseitigen Beplankung aus je zwei mindestens  $d = 12,5$  mm dicken, nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten oder aus Kalzium-Silikat-Platten (Baustoffklasse A gemäß DIN 4102-1),
- mindestens  $d = 100$  mm dicke Wände aus Mauerwerk, Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton bzw.
- mindestens  $d = 150$  mm dicke Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton

eingebaut werden, die jeweils mindestens die gleiche Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen, wie der Gegenstand nach Abschnitt 1.1.

1.2.1 Durch die Rohrabschottung dürfen Rohre aus Kunststoff bzw. Mehrschichtverbundrohre gemäß den Anlagen zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis unter Berücksichtigung der Bestimmungen gemäß Abschnitt 2 hindurchgeführt werden, die für Rohrleitungsanlagen der Wasserversorgung und Heizung (geschlossene wasserführende Leitungssysteme) bestimmt sind.

1.2.2 Für die Verwendung der Rohrabschottungen in anderen Bauteilen - z. B. in Decken, deren Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwiderstandsfähigen Unterdecke möglich ist oder in „Kombi“- Abschottungen - oder für Rohre anderer Anwendungsbereiche oder aus anderen Werkstoffen oder anderer Rohraußendurchmesser bzw. Rohrwanddicken als in Abschnitt 1.2.2 und in den Anlagen angegeben, ist die Brauchbarkeit gesondert nachzuweisen, z. B. durch ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder eine allgemeine Bauartgenehmigung.

1.2.3 Die Auflagerung bzw. Abhängung (siehe auch Anlagen) der Leitungen oder die Ausführung der Rohre muss so erfolgen, dass die Rohrabschottungen und die raumabschließenden Bauteile im Brandfall  $\geq 90$  Minuten bzw.  $\geq 120$  Minuten funktionsfähig bleiben, vgl. DIN 4102-04:2016-05, Abschnitt 11.2.6.3. Die erste Abhängung bzw. Unterstützung der Rohre muss beidseitig der Wand in einem Abstand  $a \leq 900$  mm von der Wandoberfläche bzw. deckenoberseitig in einem Abstand  $a \leq 900$  mm von der Deckenoberseite erfolgen.

1.2.4 Aus den für die Bauart gültigen technischen Bestimmungen (z. B. Bauordnung, Sonderbauvorschriften, Normen oder Richtlinien) können sich weitergehende Anforderungen oder ggf. Erleichterungen ergeben.

1.2.5 Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, sind weitere Nachweise zu erbringen.

1.2.6 Der Antragsteller erklärt, dass - sofern für den Handel und das Inverkehrbringen oder die Verwendung Maßnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder den

Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise bekanntgemacht werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf die Erfüllung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prüfen.

## 2 Bestimmungen für die Bauart

### 2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

Für die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengestellten Angaben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der bauaufsichtlichen Benennung und des Verwendbarkeitsnachweises.

**Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der wesentlichen Bauprodukte**

Bauprodukt/ ggf. Verwendbarkeitsnachweis	Dicke (Nennmaß) [mm]	Rohdichte [kg/m <sup>3</sup> ]	Bauaufsichtliche Benennung nach VV TB
Mineralwolle-Schale (Steinwolle) „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)“ der Paroc Oy Ab, Helsinki gem. Leistungserklärung Nr. 40361 vom 28.09.2020	20 30 - 120	85 - 145 69 - 145	nichtbrennbar
Mineralwolle-Schale (Steinwolle) „PAROC Hvac Combi AluCoat T“ der Paroc Oy Ab, Helsinki gem. Leistungserklärung Nr. 40095 vom 28.09.2020	20 30 - 80	120 - 195 75 - 145	nichtbrennbar
Mineralwolle (lose Steinwolle) „PAROC Pro Loose Wool“ der Paroc Oy Ab, Helsinki gem. Leistungserklärung Nr. 40157 vom 24.05.2022	-	100	nichtbrennbar

Die laut Landesbauordnung für das jeweilige Bauprodukt geforderte Übereinstimmung/Konformität nach Tabelle 1 muss für die Anwendung gewährleistet sein.

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis erteilt wurde, ist bei der Prüfstelle hinterlegt.

### 2.2 Bestimmungen für die Ausführung

#### 2.2.1 Allgemeines

Die Rohrabschottungen „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) für brennbare Rohrleitungen“ bzw. „PAROC Hvac Combi AluCoat T für brennbare Rohrleitungen“ müssen in Abhängigkeit

- der verwendeten Mediumrohre,
- der Mediumrohrabmessungen und
- dem Abstand der Mediumrohre untereinander

aus einer unterschiedlich dicken, mindestens  $l = 1200$  mm langen Streckenisolierung aus Rohrschalen vom Typ „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)“ bzw. „PAROC Hvac Combi AluCoat T“ sowie aus einem Verschluss der Fuge zwischen der Streckenisolierung und der Deckenlaibung bestehen.

In den Anlagen zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist die erforderliche Dicke der Streckenisolierung in Abhängigkeit von den verwendeten Mediumrohren sowie dem Abstand der Mediumrohre untereinander angegeben.

### **2.2.2 Rohrisolierung und Ausbildung der Stoßstellen**

Die konzentrische und außen mit einer Aluminium-Gitterfolie kaschierte Rohrschale ist bei Einbau in eine Wandkonstruktion gemäß Abschnitt 1.2.1 symmetrisch anzuordnen, d. h. die Rohrschale muss beidseitig der Wand die gleiche Länge aufweisen.

Bei Einbau in eine Deckenkonstruktion gemäß Abschnitt 1.2.1 ist die konzentrische und außen mit einer Aluminium-Gitterfolie kaschierte Rohrschale symmetrisch, d. h. die Rohrschale muss beidseitig der Decke die gleiche Länge aufweisen, bzw. asymmetrisch, d. h. die Rohrschale weist deckenoberseitig und -unterseitig eine unterschiedliche Länge auf, anzuordnen. Vorhandene Querstöße der Rohrisolierungen sind stumpf zu stoßen und so auszubilden, dass die Rohrisolierungen dicht aneinander liegen, wobei die Lage des jeweiligen Querstoßes (innerhalb bzw. außerhalb der Decke) frei gewählt werden kann.

Bei asymmetrischem Einbau der Rohrschalen muss im Bereich der Decke stets eine sog. vollständige Rohrschale, d. h. ohne Stoßfuge, mit einer Länge von  $l = 1200$  mm angeordnet werden.

Die einlagige Rohrschale ist stets eng am Rohr liegend so um das jeweilige Rohr zu führen, dass ihre innenseitig geschlossene Oberfläche („PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)“) bzw. ihr innenseitiger sternförmiger Kern („PAROC Hvac Combi AluCoat T“) das Rohr an jeder Stelle dicht umschließt und ihre beiden Längsschnittkanten stumpf aneinanderstoßen, so dass eine durchgehende Längsfuge vorhanden ist. Der überlappende Teil der Aluminium-Gitterfolie ist mit seinem werkseitig angebrachten Selbstklebeband mit der Aluminium-Gitterfolie der Rohrschale sorgfältig zu verkleben.

Die Streckenisolierung ist mit einem  $t \geq 0,6$  mm dicken Stahldraht, Abstand  $a \leq 150$  mm, zu umwickeln, wobei die erste Umwicklung zum freien Ende der Rohrschale und zur Wand- bzw. Deckenoberfläche einen Abstand von  $20 \text{ mm} \leq a \leq 50 \text{ mm}$  aufweisen muss. Im Bereich der Bauteildurchführung kann auf die Anordnung eines Stahldrahtes verzichtet werden. Der Stahldraht darf wahlweise als Einzelbindung bzw. durchgehende Wicklung angeordnet werden.

Alternativ darf die Streckenisolierung mit einem mindestens  $b = 50$  mm breiten selbstklebenden und reißfesten Aluminiumband, Abstand  $a \leq 250$  mm umwickelt werden, wobei die erste Umwicklung zum freien Ende der Rohrschale und zur Wand- bzw. Deckenoberfläche einen Abstand von  $20 \text{ mm} \leq a \leq 50 \text{ mm}$  aufweisen muss.

### **2.2.3 Rohrisolierung im Bereich von Rohrschellen**

Werden Rohrschellen im Bereich der Rohrisolierung angeordnet, sind die Rohrschalen im Bereich der Rohrschelle stumpf zu stoßen und über die Rohrschelle zu führen. Der Stoß ist mit einem handelsüblichen, reißfesten Aluminiumklebeband umlaufend dicht zu verkleben. Die Dicke der Rohrschale muss im Bereich der Rohrschelle der Dicke der Streckenisolierung entsprechen. Alternativ dazu darf im Bereich der Rohrschelle die Rohrisolierung so ausgespart werden, dass die Rohrschale dicht an der Rohrschelle anliegt und auf der Aussenseite der Rohrschale eine durchgehende Rohrisolierungsfläche vorhanden ist.

## 2.2.4 Ringspaltverfüllung

### Variante 1: Ringspaltverfüllung in Trennwände in Metallständerbauweise

Wird die Rohrabschottung im Bereich einer Kernbohrung einer Trennwandkonstruktion in Metallständerbauweise gemäß Abschnitt 1.2.1 eingebaut, ist der maximal  $b = 50$  mm breite Ringspalt zwischen der Rohrisolierung und der Wandlaibung vollständig in Bauteildicke hohlraumfüllend dicht mit einer Spachtelmasse aus Gips bzw. Ansetzbinder zu verschließen.

Wahlweise darf der Ringspalt beidseitig der Trennwandkonstruktion in Beplankungsdicke, mindestens jedoch  $t = 25$  mm tief, mit Fugengips bzw. Ansetzbinder ausgefüllt und der verbleibende Hohlraum vollständig dicht mit Mineralwolle (Schmelzpunkt  $\geq 1000^\circ\text{C}$ , Baustoffklasse A gemäß DIN 4102-01, Stopfdichte  $\rho \geq 100 \text{ kg/m}^3$ , z. B. „PAROC Pro Loose Wool“) ausgestopft werden.

### Variante 2: Ringspaltverfüllung in Massivbauteilen

Wird die Rohrabschottung im Bereich einer Kernbohrung eines Massivbauteiles gemäß Abschnitt 1.2.1 eingebaut, ist der maximal  $b = 50$  mm breite Ringspalt zwischen der Rohrisolierung und der Bauteillaibung vollständig in Bauteildicke hohlraumfüllend dicht mit formbeständigen, nichtbrennbaren Baustoffen, wie z. B. Beton oder Mörtel, zu verschließen. Abweichend dazu darf bei Einbau in Massivdecken die Aussparung wahlweise rechteckig mit den maximalen Abmessungen von  $l \times b = 1000 \text{ mm} \times 300 \text{ mm}$  sein und für Einzeldurchführungen (Single) der Ringspalt eine maximale Breite von  $b = 210 \text{ mm}$  aufweisen (s. a. Anlage 41).

## 2.2.5 Gruppenanordnungen der Rohrabschottungen untereinander



Der minimale Abstand der Rohrabschottungen untereinander - stets gemessen zwischen den Rohrisolierungen - ist abhängig von

- dem Bauteil (Wand bzw. Decke), in das die Rohrabschottungen eingebaut werden, und
- dem Anwendungsbereich für die Rohrabschottungen, der sich aus
  - dem verwendeten Mediumrohr mit seinen entsprechenden Abmessungen (Rohraußendurchmesser und Rohrwandstärke), sowie
  - der verwendeten Isolierung („PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)“ oder „PAROC Hvac Combi AluCoat T“) und der zugehörigen Isolierungsdicke
 zusammensetzt.

Bei einem Abstand der Rohrabschottungen untereinander von mehr als  $a = 100 \text{ mm}$  kann die Lage der Rohrabschottungen zueinander (sog. Anordnung) frei gewählt werden.

Bei einem Abstand der Rohrabschottungen von  $a \geq 0 \text{ mm}$  können die Rohrabschottungen untereinander in den beiden in der nachfolgenden Tabelle 2 aufgeführten Anordnungen verlegt werden.

**Tabelle 2: Unterschied Gruppenanordnung „linear“ und „cluster“**

Anordnung „linear“	Anordnung als „cluster“
	

Die jeweilig zulässige Anordnung der Rohrabschottungen kann den Anlagen zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis entnommen werden.

### **Gruppenanordnung in Trennwänden in Metallständerbauweise**

Bei einem Abstand der Rohrabschottungen von  $a \geq 0$  mm können die Rohrabschottungen „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) für brennbare Rohrleitungen“ bzw. „PAROC Hvac Combi AluCoat T für brennbare Rohrleitungen“ als „lineare“ bzw. „cluster“-Gruppe angeordnet werden, wobei

- der Abstand der Gruppen untereinander mindestens  $a = 200$  mm (gemessen zwischen den Rohrisolierungen) betragen muss,
- der Abstand bei horizontal angeordneten Gruppen (d. h. die isolierten Rohre liegen in einer Reihe nebeneinander) zwischen den Gruppen auf  $a = 100$  mm verringert werden darf, wenn sich mittig zwischen den Gruppen ein über die gesamte Höhe der Trennwand verlaufendes Ständerprofil befindet, an dem die Beplankung der leichten Trennwand befestigt ist,
- der Abstand der horizontal bzw. vertikal (d. h. die isolierten Rohre liegen in einer Reihe übereinander) angeordneten Gruppen zu angrenzenden Massivdecken bzw. -wänden auf  $a = 100$  mm verringert werden darf und
- die Zwickel zwischen den isolierten Mediumrohren im Bereich der Wandöffnung entsprechend der Wanddicke stets hohlraumfüllend dicht wie in Abschnitt 2.2.4 beschrieben zu verschließen sind und
- ansonsten die Randbedingungen der Anlagen 1 bis 20 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis einzuhalten sind.

Beispiele für „Gruppenanordnungen“ in Trennwänden in Metallständerbauweise sind der Anlage 42 zu entnehmen.

### **Gruppenanordnung in Massivwänden und -decken**

Bei einem Abstand der Rohrabschottungen von  $a \geq 0$  mm können die Rohrabschottungen „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) für brennbare Rohrleitungen“ bzw. „PAROC Hvac Combi AluCoat T für brennbare Rohrleitungen“ als „lineare“ bzw. „cluster“-Gruppe angeordnet werden, wobei

- die Rohrisolierungen zudem an Wand- bzw. Deckenlaibungen anliegen dürfen und
- ansonsten die Randbedingungen bei Einbau in Massivwände bzw. die Randbedingungen bei Einbau in Massivdecken einzuhalten sind (siehe auch Anlagen).

Voraussetzung für die in der Trennwand in Metallständerbauweise und die in der Massivwand- bzw. -decke eingebauten Rohrabschottungen ist, dass vorhandene Zwickel zwischen den isolierten Mediumrohren bzw. zwischen den isolierten Mediumrohren und den Wand- bzw. Deckenlaibungen im Bereich der Bauteilöffnung entsprechend der Wand- bzw. Deckendicke stets hohlraumfüllend dicht entsprechend Abschnitt 2.2.4 verschlossen werden.

#### **2.2.6 Abstände der Rohrabschottungen „PAROC Hvac ... AluCoat T (TRZ) für brennbare Rohrleitungen“ untereinander und zu Rohrabschottungen „PAROC Hvac ... AluCoat T (TRZ) für nichtbrennbare Rohrleitungen“**

Die zulässigen Mindestabstände der Rohrabschottungen „PAROC Hvac ... AluCoat T ... für brennbare Rohrleitungen“ zu den verschiedenen Rohrabschottungen „PAROC Hvac ... AluCoat T ... für brennbare Rohrleitungen“ und „PAROC Hvac ... AluCoat T ... für nichtbrennbare Rohrleitungen“ können der nachfolgenden Tabelle 3 entnommen werden.

**Tabelle 3: Mindestabstände der Rohrabschottungen „PAROC Hvac ... AluCoat T ... für brennbare Rohrleitungen“ zu Rohrabschottungen „PAROC Hvac ... AluCoat T ... für brennbare Rohrleitungen“ und „PAROC Hvac ... AluCoat T ... für nichtbrennbare Rohrleitungen“**

Abstände untereinander	„PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) für brennbare Rohrleitungen“	„PAROC Hvac Combi AluCoat T für brennbare Rohrleitungen“	„PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) für nichtbrennbare Rohrleitungen“	„PAROC Hvac Combi AluCoat T für nichtbrennbare Rohrleitungen“
	gem. abP Nr. P-3124/165/14-MPA BS			
„PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) für brennbare Rohrleitungen“	s. Anlage 1 - 13 (Wände) bzw. 21 - 36 (Decken)	s. Anlage 14 - 20 (Wände) bzw. 37 - 40 (Decken)	s. Anlage 1 - 13 (Wände) bzw. 21 - 36 (Decken)	a ≥ 100 mm
„PAROC Hvac Combi AluCoat T für brennbare Rohrleitungen“	s. Anlage 14 - 20 (Wände) bzw. 37 - 40 (Decken)		a ≥ 100 mm	s. Anlage 14 - 20 (Wände) bzw. 37 - 40 (Decken)

Beträgt der Mindestabstand der in der Tabelle 3 aufgeführten Rohrabschottungen untereinander  $a \geq 0$  mm, ist die zulässige Anordnung („linear“ oder „cluster“) der entsprechenden, in der Tabelle 3 angegebene Anlage zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis zu entnehmen. Bei einem Abstand der in der Tabelle 3 aufgeführten Rohrabschottungen untereinander von mehr als  $a = 100$  mm kann die Lage der Rohrabschottungen zueinander (sog. Anordnung) frei gewählt werden.

### 2.3 Abstände zu anderen Rohr- oder Kabelabschottungen sowie zu anderen Öffnungen oder Einbauten

Der Abstand der zu verschließenden Bauteilöffnung der Rohrabschottungen „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) für brennbare Rohrleitungen“ bzw. „PAROC Hvac Combi AluCoat T für brennbare Rohrleitungen“ zu anderen Rohr- oder Kabelabschottungen sowie zu anderen Öffnungen oder Einbauten muss den Angaben der nachfolgenden Tabelle 4 entsprechen.

**Tabelle 4: Abstände zu anderen Rohr- oder Kabelabschottungen sowie zu anderen Öffnungen oder Einbauten**

Abstand der Rohrabschottung zu	Größe der nebeneinander liegenden Öffnungen	Abstand zwischen den Öffnungen
anderen Rohr- oder Kabelabschottungen	eine/beide Öffnung(en) > 400 x 400 mm	≥ 200 mm
	beide Öffnungen ≤ 400 x 400 mm	≥ 100 mm
anderen Öffnungen oder Einbauten	eine/beide Öffnung(en) > 200 x 200 mm	≥ 200 mm
	beide Öffnungen ≤ 200 x 200 mm	≥ 100 mm

## 2.4 Kennzeichnung der Rohrabschottung

Jede Abschottung nach diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) ist vom Errichter mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

- Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) für brennbare Rohrleitungen“ bzw. „PAROC Hvac Combi AluCoat T für brennbare Rohrleitungen“<sup>\*)</sup> nach abP Nr. P-3126/167/14-MPA BS vom 19.01.2026 der Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120<sup>\*)</sup> nach DIN 4102-11:1985-12
- Name des Errichters der Abschottung
- Monat/Jahr der Errichtung: ...

\*) Nichtzutreffendes streichen

Das Schild ist jeweils neben der Abschottung an der Wand bzw. Decke zu befestigen.

## 3 Übereinstimmungsbestätigung

Der Anwender (Errichter) der Bauart hat zu bestätigen, dass die Bauart entsprechend den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ausgeführt wurde und die hierbei verwendeten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses entsprechen (Muster für diese Übereinstimmungserklärung siehe Seite 12).

## 4 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt, Wartung

Die Anforderungen an den Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestellt, wenn der Gegenstand nach Abschnitt 1.1 stets in ordnungsgemäßem Zustand gehalten wird. Im Falle des Austausches beschädigter Teile ist darauf zu achten, dass die neu einzusetzenden Materialien sowie der Einbau dieser Materialien den Bestimmungen und Anforderungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses entsprechen.

## 5 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird aufgrund des § 16a Abs. 3 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung der Niedersächsischen Bauordnung vom 25. Juni 2025, in Verbindung mit der zum Zeitpunkt der Ausstellung geltenden Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) des Landes Niedersachsen erteilt. Nach § 16a Abs. 3 Satz 3 i. V. mit § 18 Abs. 7 NBauO gilt ein erteiltes allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis in allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland.

## 6 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig, erhoben werden.

Dipl.-Ing. (FH) Christian Rabbe  
Stellv. Leitung der Prüfstelle

i. A.  
Dipl.-Ing. Frank Wierspecker  
Sachbearbeitung

Dokumente ohne kleinem Landessiegel und Unterschrift tragen eine verifizierbare, qualifizierte elektronische Signatur.

Verzeichnis der mitgeltenden Normen und Richtlinien siehe folgende Seite

## **Verzeichnis der Normen und Richtlinien**

DIN 4102-4:2016-05	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 4: Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
DIN 4102-11:1985-12	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen, Rohrabschottungen Installationsschächte und – Kanäle sowie Abschlüsse ihrer Revisionsöffnungen, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen
DIN 4102-17:2017-12	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 17: Schmelzpunkt von Mineralwolle-Dämmstoffen - Begriffe, Anforderungen und Prüfung
DIN EN 14303:2016-08	Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen in der Industrie - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation  Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB), veröffentlicht im Niedersächsischen Ministerialblatt (jeweils gültiger Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Bauen Niedersachsen)

Muster für

## Übereinstimmungserklärung

- Name und Anschrift des Unternehmens, das die Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) für brennbare Rohrleitungen“ und „PAROC Hvac Combi AluCoat T für brennbare Rohrleitungen“) errichtet hat
- Baustelle bzw. Gebäude:
- Datum der Herstellung:
- Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120<sup>\*)</sup>

Hiermit wird bestätigt, dass die Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) für brennbare Rohrleitungen“ und „PAROC Hvac Combi AluCoat T für brennbare Rohrleitungen“) hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses Nr. P-3126/167/14-MPA BS der Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig, vom 19.01.2026 errichtet und eingebaut wurde.

Für die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird dies ebenfalls bestätigt, aufgrund

- der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses<sup>\*)</sup>
- eigener Kontrollen<sup>\*)</sup>
- entsprechender schriftlicher Bestätigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat.

---

Ort, Datum


Stempel und Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.)

---

<sup>\*)</sup> Nichtzutreffendes streichen

Maße in mm

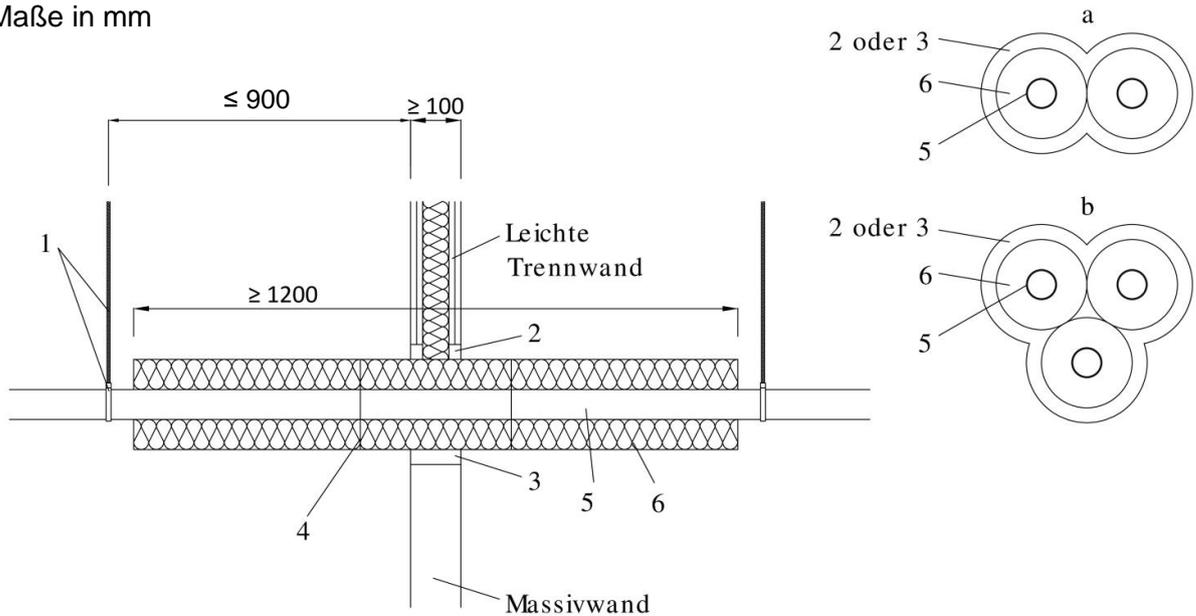

- 1 Rohrabhangung
- 2/3 Ringspaltverfullung gema Abschnitt 2.2.4
- 4 Stahldrahnte bzw. Aluminiumklebeband gema Abschnitt 2.2.2
- 5 Mediumrohr
- 6 Isolierung gema Tabelle
- a Anordnung „linear“
- b Anordnung „cluster“

Material	Rohrauen- durchmesser D	Rohrwan- d-starke s	Aluminium- schicht- dicke $s_{AL}$	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102-11
				Dicke c	Gesamt- lange l	Typ			
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>									
Mehrschicht- verbundrohre mit einem Tragerrohr aus PP und einer 150 $\mu$ m dicken Aluminium- einlage, die mit einer dunnen PP- Schicht geschutzt sind	$\leq 32$	$\geq 4,5$	0,15	$\geq 0$	linear oder cluster	20 - 80	$\geq 1200$	PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)	R 120 <sup>1)</sup>
	$\leq 40$	$\geq 5,6$							R 120 <sup>1)</sup>
	$\leq 50$	$\geq 6,9$							R 120 <sup>1)</sup>
	$\leq 63$	$\geq 8,7$							R 120 <sup>1)</sup>
	$\leq 75$	$\geq 10,4$							R 120 <sup>1)</sup>
	$\leq 90$	$\geq 12,5$							R 120 <sup>1)</sup>
	$\leq 110$	$\geq 15,2$							R 120 <sup>1)</sup>



1) In Verbindung mit einer „Cluster“-Anordnung gilt maximal die **Feuerwiderstandsklasse R 90** nach DIN 4102-11:1985-12.

Die in dieser Anlage aufgefuhrten „R 90“-Rohrabschottungen durfen zu Rohrabschottungen „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) fur nichtbrennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse „R 90“ gema dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis (abP) Nr. P-3124/165/14-MPA BS, Anlage 2, in einem Abstand von  $a \geq 0$  mm - gemessen zwischen den Rohr-isolierungen - verlegt werden, wobei die Anordnung „linear“ oder als „cluster“ erfolgen darf.

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)  
fur brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse  
R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12**  
Einbau in Wandkonstruktionen

Anlage 1 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

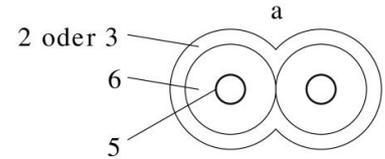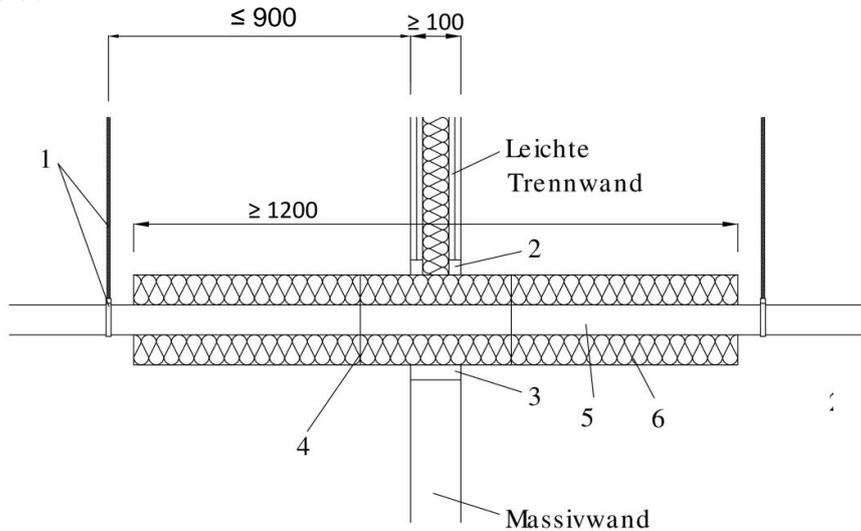

- 1 Rohrabhangung
- 2/3 Ringspaltverfullung gema Abschnitt 2.2.4
- 4 Stahldrahte bzw. Aluminiumklebeband gema Abschnitt 2.2.2
- 5 Mediumrohr
- 6 Isolierung gema Tabelle
- a Anordnung „linear“

Material	Rohrauen-	Rohrwand-	Aluminium-	Mindestabstand		Isolierung			Max. Feuerwider-
	durchmesser	starke				Dicke	Gesamt-	Typ	
	D	s	s <sub>AL</sub>	a	und Anordnung	c	lange l		nach
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	DIN 4102-11
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>									
Mehrschicht- verbundrohre mit einem Tragerrohr aus PP und einer 150 µm dicken Aluminium- einlage, die mit einer dunnen PP- Schicht geschutzt sind	≤ 25	≥ 2,8	0,15	≥ 0	linear	40 - 80	≥ 1200	PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)	R 120 <sup>1)</sup>
	≤ 32	≥ 3,6							R 90
	≤ 40	≥ 4,5							R 90
	≤ 50	≥ 5,6							R 90
	≤ 63	≥ 7,1							R 90
	≤ 75	≥ 8,4							R 90
	≤ 90	≥ 10,1				30 - 80			R 90


<sup>1)</sup> In Verbindung mit einer „linearen“ Anordnung gilt maximal die Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1985-12.

Die in dieser Anlage aufgefuhrten „R 90“-Rohrabschottungen durfen zu Rohrabschottungen „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) fur nichtbrennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse „R 90“ gema dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis (abP) Nr. P-3124/165/14-MPA BS, Anlage 2, in einem Abstand von a ≥ 0 mm - gemessen zwischen den Rohr-isolierungen - verlegt werden, wobei die Anordnung ausschlielich „linear“ erfolgen darf.

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)  
fur brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse  
R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12**  
Einbau in Wandkonstruktionen

Anlage 2 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

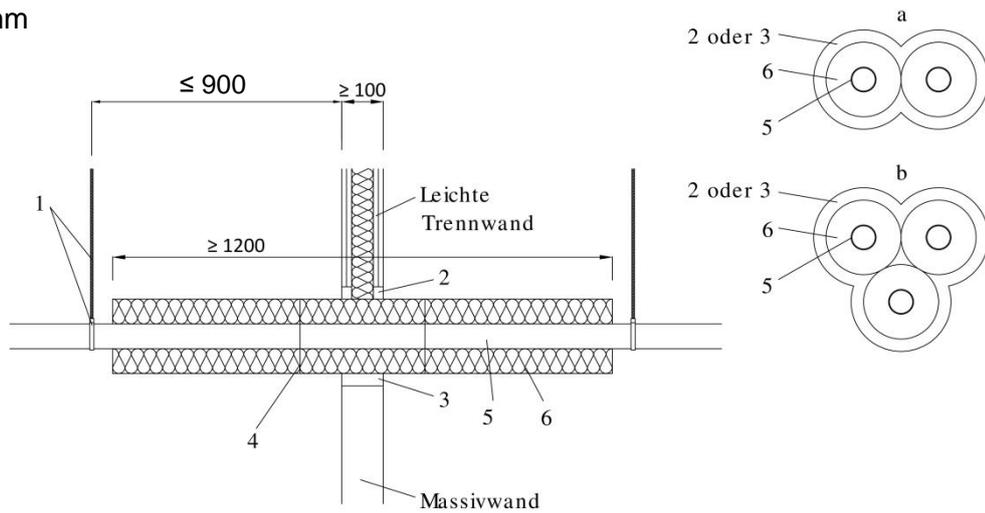

- 1 Rohrabhängung
- 2/3 Ringspaltverfüllung gemäß Abschnitt 2.2.4
- 4 Stahldrähte bzw. Aluminiumklebeband gemäß Abschnitt 2.2.2
- 5 Mediumrohr
- 6 Isolierung gemäß Tabelle
- a Anordnung „linear“
- b Anordnung „cluster“

Material	Rohräußendurchmesser D	Rohrwandstärke s	Aluminiumschichtdicke s <sub>AL</sub>	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12
						Dicke c	Gesamtlänge l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>									
Mehrschichtverbundrohre mit einem Trägerrohr aus PE und einer bis zu 1,0 mm dicken Aluminiumeinlage, die mit einer dünnen PE-Schicht geschützt sind	≤ 16	≥ 2,0	0,36	≥ 0	linear oder cluster	20 - 80	≥ 1200	PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)	R 120 <sup>1)</sup>
		≥ 2,0	0,45						R 120 <sup>1)</sup>
	≤ 20	≥ 2,25	0,45						R 120 <sup>1)</sup>
		≥ 2,25	0,56						R 120 <sup>1)</sup>
	≤ 25	≥ 2,5	0,56						R 120 <sup>1)</sup>
		≥ 2,5	0,68						R 120 <sup>1)</sup>
	≤ 32	≥ 3,0	0,68						R 120 <sup>1)</sup>
		≥ 3,0	0,89						R 120 <sup>1)</sup>
	≤ 40	≥ 4,0	0,35						R 120 <sup>1)</sup>
	≤ 50	≥ 4,5	0,50						R 120 <sup>1)</sup>
≤ 63	≥ 6,0	0,60	R 120 <sup>1)</sup>						
≤ 75	≥ 7,5	0,70	R 120 <sup>1)</sup>						
≤ 90	≥ 8,5	0,90	R 120 <sup>1)</sup>						
≤ 110	≥ 10,0	1,00	R 120 <sup>1)</sup>						


<sup>1)</sup> In Verbindung mit einer „Cluster“-Anordnung gilt maximal die Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1985-12.

Die in dieser Anlage aufgeführten „R 90“-Rohrabschottungen dürfen zu Rohrabschottungen „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) für nichtbrennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse „R 90“ gemäß dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) Nr. P-3124/165/14-MPA BS, Anlage 2, in einem Abstand von a ≥ 0 mm - gemessen zwischen den Rohrisolierungen - verlegt werden, wobei die Anordnung „linear“ oder als „cluster“ erfolgen darf.

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) für brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12**  
Einbau in Wandkonstruktionen

Anlage 3 zum abP Nr. P-3126/167/14-MPA BS vom 19.01.2026

Maße in mm

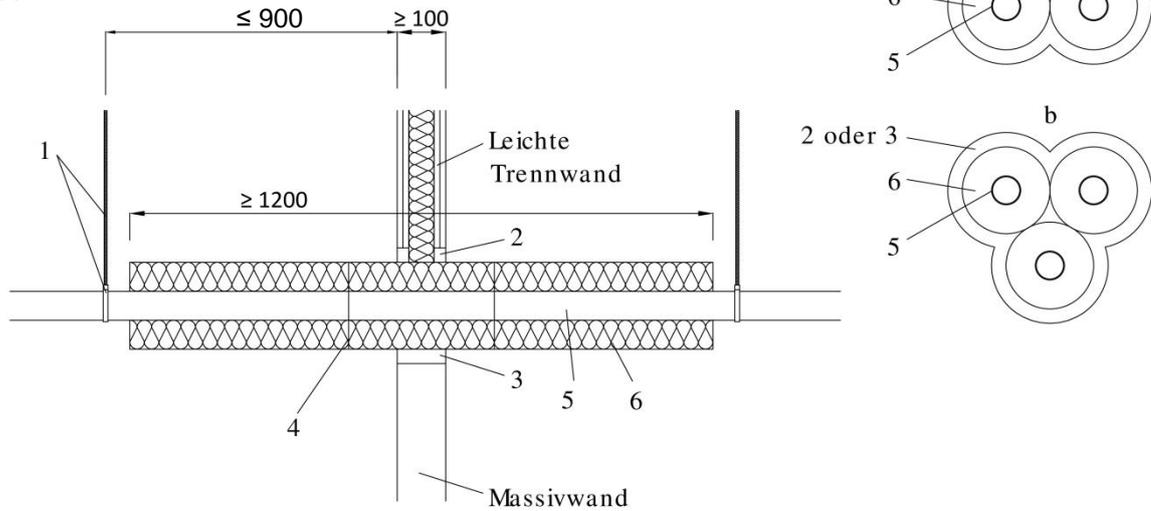

- 1 Rohrabhängung
- 2/3 Ringspaltverfüllung gemäß Abschnitt 2.2.4
- 4 Stahldrähte bzw. Aluminiumklebeband gemäß Abschnitt 2.2.2
- 5 Mediumrohr
- 6 Isolierung gemäß Tabelle
- a Anordnung „linear“
- b Anordnung „cluster“

Material	Rohraußen- durchmesser D	Rohrwand- stärke s	Aluminium- schicht- dicke s <sub>AL</sub>	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102-11
						Dicke c	Gesamt- länge l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>									
Mehrschicht- verbundrohre mit einem Trägerrohr aus PE und einer bis zu 1,35 mm dicken Aluminium- einlage, die mit einer dünnen PE- Schicht geschützt sind	≤ 16	≥ 2,0	0,2	≥ 0	linear oder cluster	20 - 80	≥ 1200	PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)	R 120 <sup>1)</sup>
	≤ 20	≥ 2,0	0,3						R 120 <sup>1)</sup>
	≤ 26	≥ 3,0	0,5						R 120 <sup>1)</sup>
	≤ 32	≥ 3,0	0,6						R 120 <sup>1)</sup>
	≤ 40	≥ 3,5	0,85						R 120 <sup>1)</sup>
	≤ 50	≥ 4,0	1,0						R 120 <sup>1)</sup>
	≤ 63	≥ 4,5	1,2						R 120 <sup>1)</sup>
	≤ 75	≥ 5,0	1,35						R 120 <sup>1)</sup>


<sup>1)</sup> In Verbindung mit einer „Cluster“-Anordnung gilt maximal die **Feuerwiderstandsklasse R 90** nach DIN 4102-11:1985-12.

Die in dieser Anlage aufgeführten „R 90“-Rohrabschottungen dürfen zu Rohrabschottungen „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) für nichtbrennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse „R 90“ gemäß dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) Nr. P-3124/165/14-MPA BS, Anlage 2, in einem Abstand von a ≥ 0 mm - gemessen zwischen den Rohr-  
isolierungen - verlegt werden, wobei die Anordnung „linear“ oder als „cluster“ erfolgen darf.

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)  
für brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse  
R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12**  
Einbau in Wandkonstruktionen

Anlage 4 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

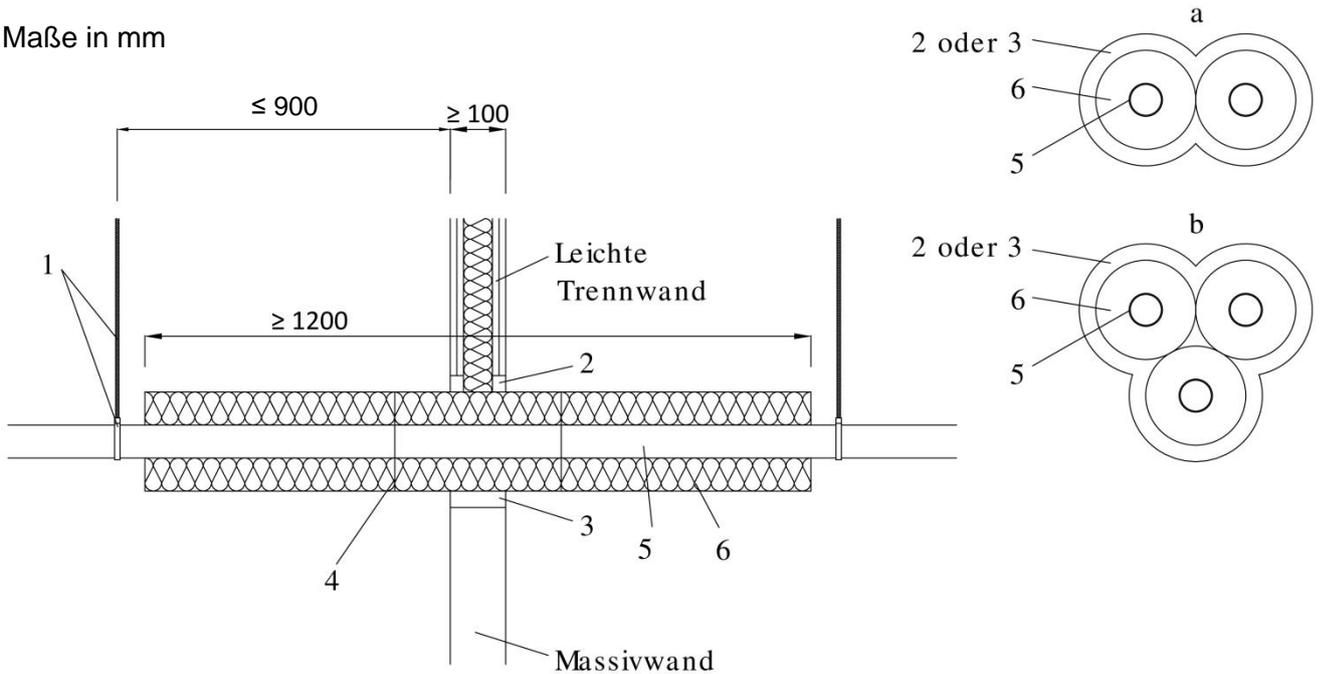

- 1 Rohrabhängung
- 2/3 Ringspaltverfüllung gemäß Abschnitt 2.2.4
- 4 Stahlrähre bzw. Aluminiumklebeband gemäß Abschnitt 2.2.2
- 5 Mediumrohr
- 6 Isolierung gemäß Tabelle
- a Anordnung „linear“
- b Anordnung „cluster“

Material	Rohräußen- durchmesser D	Rohrwand- stärke s	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102-11
					Dicke c	Gesamt- länge l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>								
RAUTITAN flex	16	2,2	≥ 0	linear oder cluster	20 - 50	≥ 1200	PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)	R 120 <sup>1)</sup>
	20	2,8						R 120 <sup>1)</sup>
	25	3,5						R 120 <sup>1)</sup>
	32	4,4						R 120 <sup>1)</sup>
	40	5,5						R 120 <sup>1)</sup>



<sup>1)</sup> In Verbindung mit einer „Cluster“-Anordnung gilt maximal die **Feuerwiderstandsklasse R 90** nach DIN 4102-11:1985-12.

Die in dieser Anlage aufgeführten „R 90“-Rohrabschottungen dürfen zu Rohrabschottungen „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) für nichtbrennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse „R 90“ gemäß dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) Nr. P-3124/165/14-MPA BS, Anlage 2, in einem Abstand von a ≥ 0 mm - gemessen zwischen den Rohr-  
isolierungen - verlegt werden, wobei die Anordnung „linear“ oder als „cluster“ erfolgen darf.

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)  
für brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse  
R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12**  
Einbau in Wandkonstruktionen

Anlage 5 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

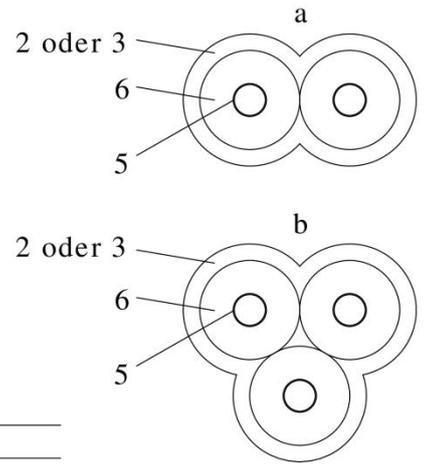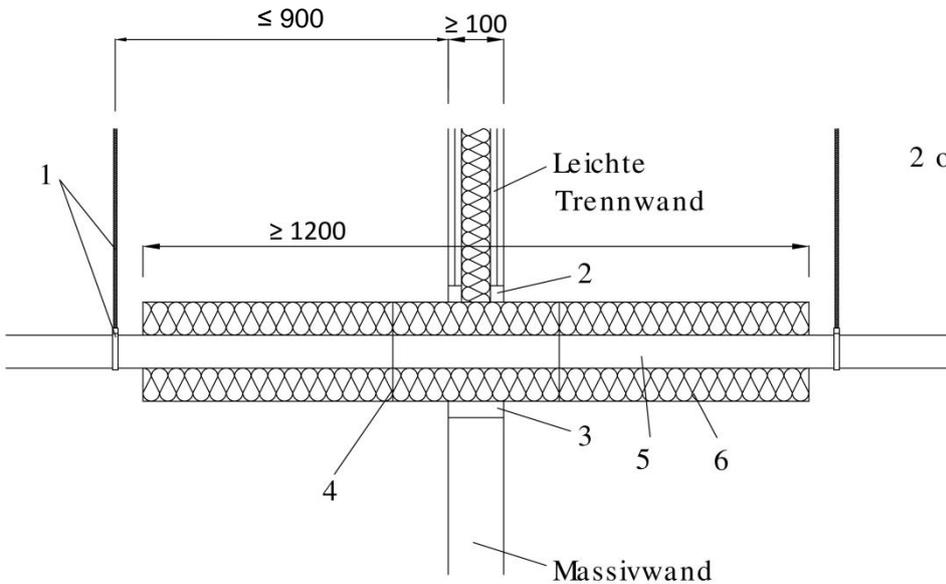

- 1 Rohrabhängung
- 2/3 Ringspaltverfüllung gemäß Abschnitt 2.2.4
- 4 Stahldrähte bzw. Aluminiumklebeband gemäß Abschnitt 2.2.2
- 5 Mediumrohr
- 6 Isolierung gemäß Tabelle
- a Anordnung „linear“
- b Anordnung „cluster“

Material	Rohräußendurchmesser D	Rohrwandstärke s	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12
					Dicke c	Gesamtlänge l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>								
Viega Raxofix / Viega Sanfix Fosta	16	2,2	≥ 0	linear oder cluster	20 - 100	≥ 1200	PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)	R 120 <sup>1)</sup>
	20	2,8						R 120 <sup>1)</sup>
	25	2,7						R 120 <sup>1)</sup>
	32	3,2			30 - 100			R 120 <sup>1)</sup>
	40	3,5						R 120 <sup>1)</sup>
	50	4,0						R 120 <sup>1)</sup>
	63	4,5						R 120 <sup>1)</sup>



<sup>1)</sup> In Verbindung mit einer „Cluster“-Anordnung gilt maximal die Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1985-12.

Die in dieser Anlage aufgeführten „R 90“-Rohrabschottungen dürfen zu Rohrabschottungen „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) für nichtbrennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse „R 90“ gemäß dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) Nr. P-3124/165/14-MPA BS, Anlage 2, in einem Abstand von a ≥ 0 mm - gemessen zwischen den Rohrisolierungen - verlegt werden, wobei die Anordnung „linear“ oder als „cluster“ erfolgen darf.

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) für brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12**  
Einbau in Wandkonstruktionen

Anlage 6 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

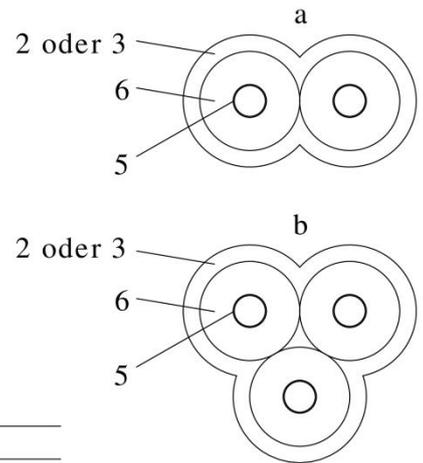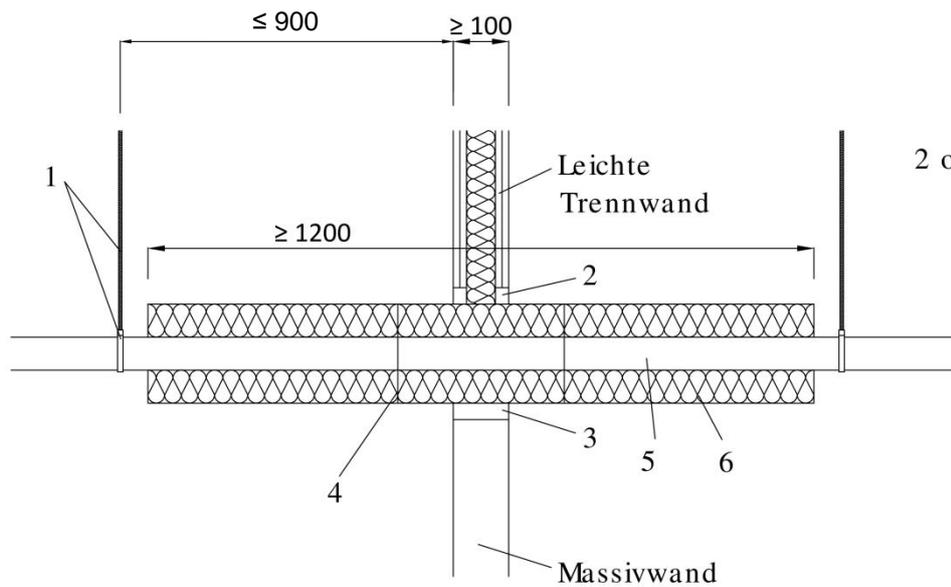

- 1 Rohrabhängung
- 2/3 Ringspaltverfüllung gemäß Abschnitt 2.2.4
- 4 Stahldrähte bzw. Aluminiumklebeband gemäß Abschnitt 2.2.2
- 5 Mediumrohr
- 6 Isolierung gemäß Tabelle
- a Anordnung „linear“
- b Anordnung „cluster“



Material	Rohr außen- durchmesser D	Rohr wand- stärke s	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12
					Dicke c	Gesamt- länge l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>								
Geberit Mepla Systemrohr ML	16	2,25	≥ 0	linear oder cluster	20 - 100	≥ 1200	PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)	R 90
	20	2,5						R 90
	26	3,0						R 90
	32	3,0						R 90
	40	3,5						R 90
	50	4,0						R 90
	63	4,5						R 90
	75	4,7						R 90

Die in dieser Anlage aufgeführten „R 90“-Rohrabschottungen dürfen zu Rohrabschottungen „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) für nichtbrennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse „R 90“ gemäß dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) Nr. P-3124/165/14-MPA BS, Anlage 2, in einem Abstand von a ≥ 0 mm - gemessen zwischen den Rohr-  
isolierungen - verlegt werden, wobei die Anordnung „linear“ oder als „cluster“ erfolgen darf.

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)  
für brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse  
R 90 nach DIN 4102-11:1985-12  
Einbau in Wandkonstruktionen**

Anlage 7 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

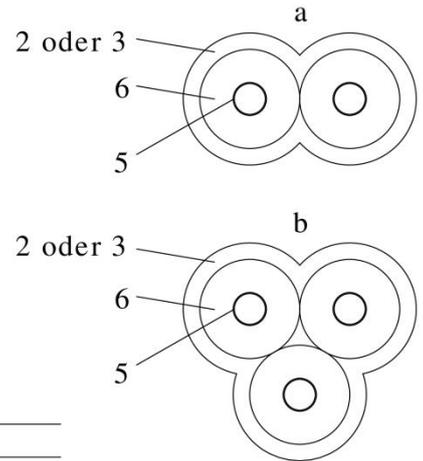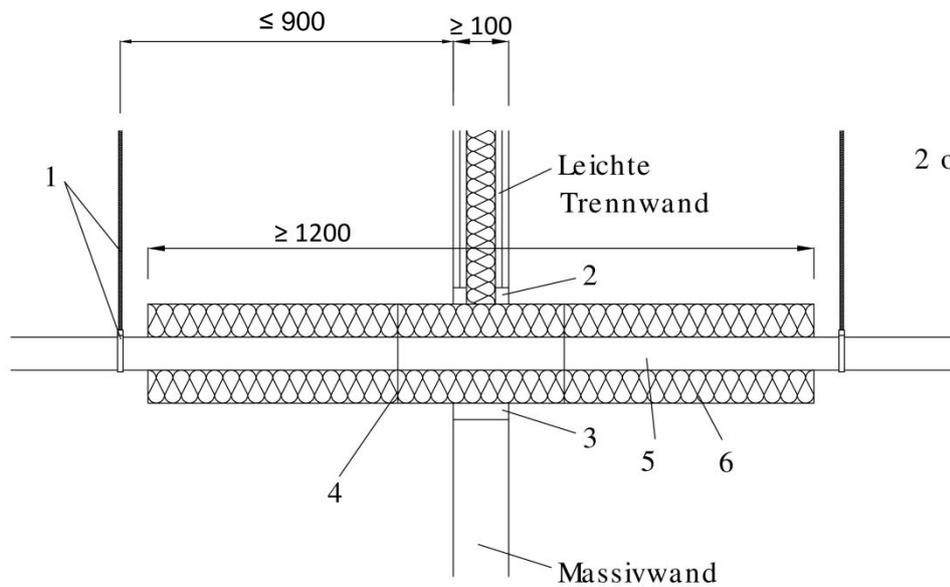

- 1 Rohrabhangung
- 2/3 Ringspaltverfullung gema Abschnitt 2.2.4
- 4 Stahldrahte bzw. Aluminiumklebeband gema Abschnitt 2.2.2
- 5 Mediumrohr
- 6 Isolierung gema Tabelle
- a Anordnung „linear“
- b Anordnung „cluster“

Material	Rohrauen- durchmesser D	Rohrwand- starke s	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12
					Dicke c	Gesamt- lange l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>								
aquatherm green pipe SDR 7,4	20	2,8	≥ 0	linear oder cluster	20 - 80	≥ 1200	PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)	R 120 <sup>1)</sup>
	25	3,5						R 120 <sup>1)</sup>
	32	4,5						R 120 <sup>1)</sup>
	40	5,6						R 120 <sup>1)</sup>
	50	6,9						R 120 <sup>1)</sup>
	63	8,7						R 120 <sup>1)</sup>


<sup>1)</sup> In Verbindung mit einer „Cluster“-Anordnung gilt maximal die Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1985-12.

Die in dieser Anlage aufgefuhrten „R 90“-Rohrabschottungen durfen zu Rohrabschottungen „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) fur nichtbrennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse „R 90“ gema dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis (abP) Nr. P-3124/165/14-MPA BS, Anlage 2, in einem Abstand von a ≥ 0 mm - gemessen zwischen den Rohr-isolierungen - verlegt werden, wobei die Anordnung „linear“ oder als „cluster“ erfolgen darf.

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)  
fur brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse  
R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12**  
Einbau in Wandkonstruktionen

Anlage 8 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

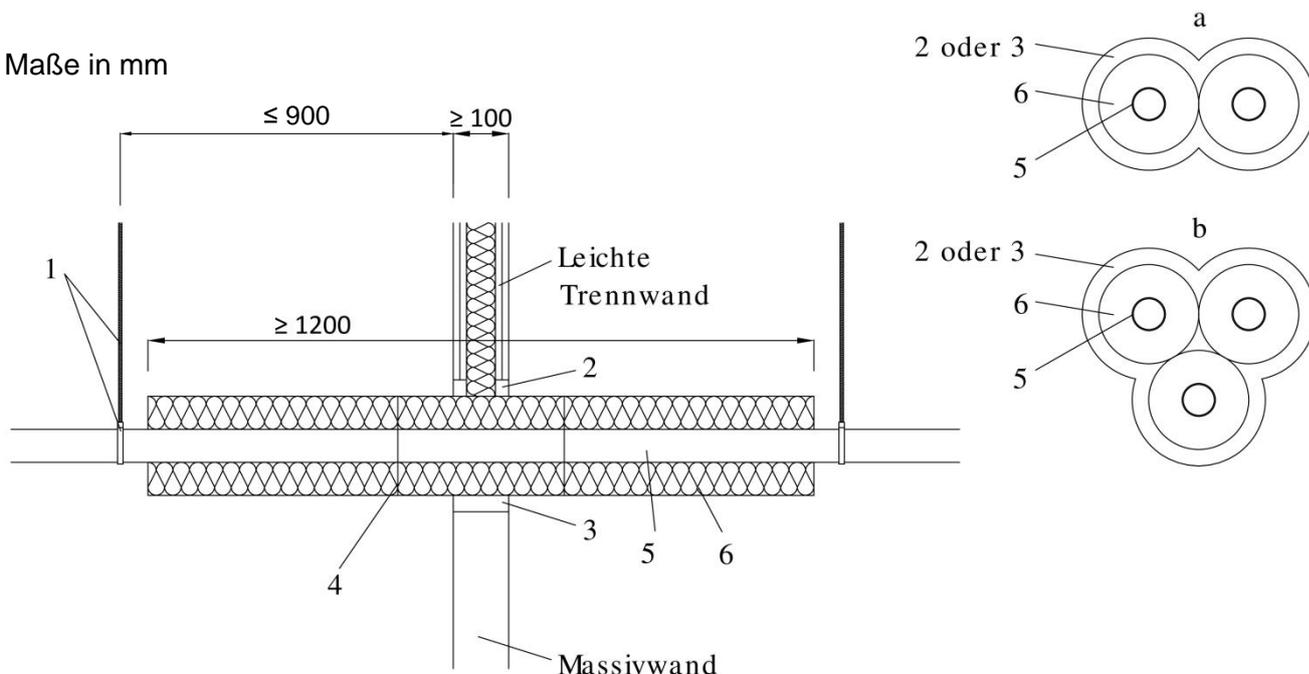

- 1 Rohrabhängung
- 2/3 Ringspaltverfüllung gemäß Abschnitt 2.2.4
- 4 Stahldrähte bzw. Aluminiumklebeband gemäß Abschnitt 2.2.2
- 5 Mediumrohr
- 6 Isolierung gemäß Tabelle
- a Anordnung „linear“
- b Anordnung „cluster“

Material	Rohraußen- durchmesser D	Rohrwand- stärke s	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12
					Dicke c	Gesamt- länge l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>								
aquatherm green pipe SDR 9 MF (Faser- verbundrohr)	20	2,8	≥ 0	linear oder cluster	20 - 80	≥ 1200	PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)	R 120 <sup>1)</sup>
	25	3,5						R 120 <sup>1)</sup>
	32	3,6						R 120 <sup>1)</sup>
	40	4,5						R 120 <sup>1)</sup>
	50	5,6						R 120 <sup>1)</sup>
	63	7,1						R 120 <sup>1)</sup>
	75	8,4						R 120 <sup>1)</sup>
	90	10,1						R 120 <sup>1)</sup>
	110	12,3			20 - 120			R 120 <sup>1)</sup>



<sup>1)</sup> In Verbindung mit einer „Cluster“-Anordnung gilt maximal die Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1985-12.

Die in dieser Anlage aufgeführten „R 90“-Rohrabschottungen dürfen zu Rohrabschottungen „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) für nichtbrennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse „R 90“ gemäß dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) Nr. P-3124/165/14-MPA BS, Anlage 2, in einem Abstand von a ≥ 0 mm - gemessen zwischen den Rohrisolierungen - verlegt werden, wobei die Anordnung „linear“ oder als „cluster“ erfolgen darf.

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) für brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12**  
Einbau in Wandkonstruktionen

Anlage 9 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

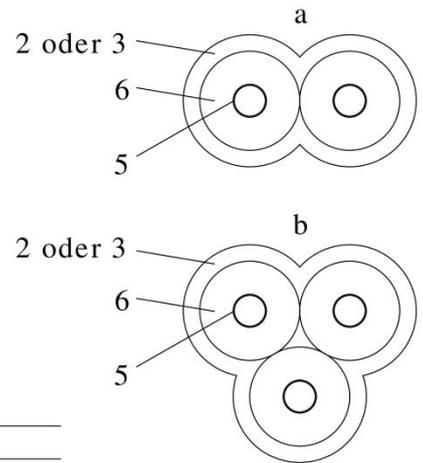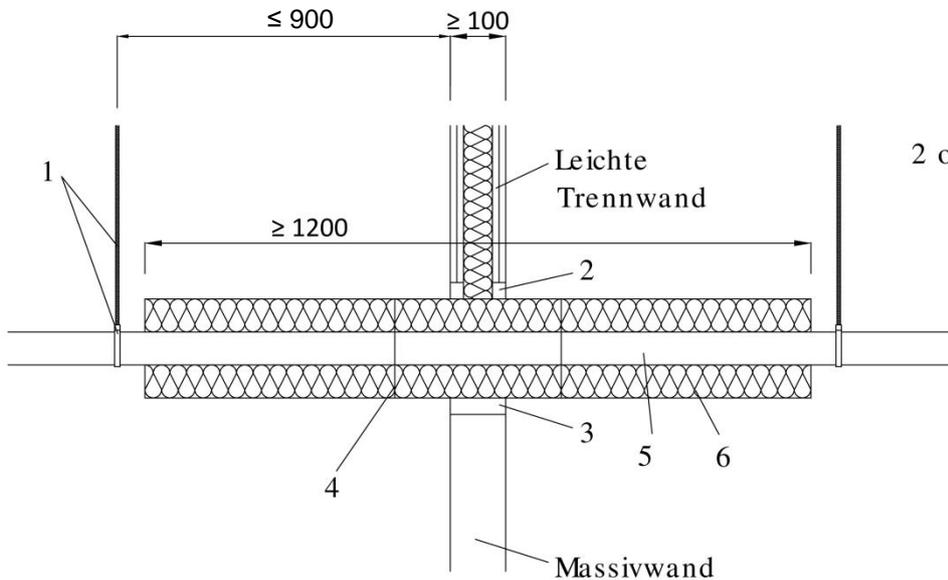

- 1 Rohrabhängung
- 2/3 Ringspaltverfüllung gemäß Abschnitt 2.2.4
- 4 Stahldrähte bzw. Aluminiumklebeband gemäß Abschnitt 2.2.2
- 5 Mediumrohr
- 6 Isolierung gemäß Tabelle
- a Anordnung „linear“
- b Anordnung „cluster“

Material	Rohr außen- durchmesser D	Rohr wand- stärke s	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12
					Dicke c	Gesamt- länge l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>								
aquatherm blue pipe (einschichtiges Kunststoffrohr)	20	1,9	≥ 0	linear oder cluster	20 - 80	≥ 1200	PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)	R 120 <sup>1)</sup>
	25	2,3						R 120 <sup>1)</sup>
	32	2,9						R 120 <sup>1)</sup>


<sup>1)</sup> In Verbindung mit einer „Cluster“-Anordnung gilt maximal die Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1985-12.

Die in dieser Anlage aufgeführten „R 90“-Rohrabschottungen dürfen zu Rohrabschottungen „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) für nichtbrennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse „R 90“ gemäß dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) Nr. P-3124/165/14-MPA BS, Anlage 2, in einem Abstand von a ≥ 0 mm - gemessen zwischen den Rohrisolierungen - verlegt werden, wobei die Anordnung „linear“ oder als „cluster“ erfolgen darf.

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) für brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12**  
Einbau in Wandkonstruktionen

Anlage 10 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

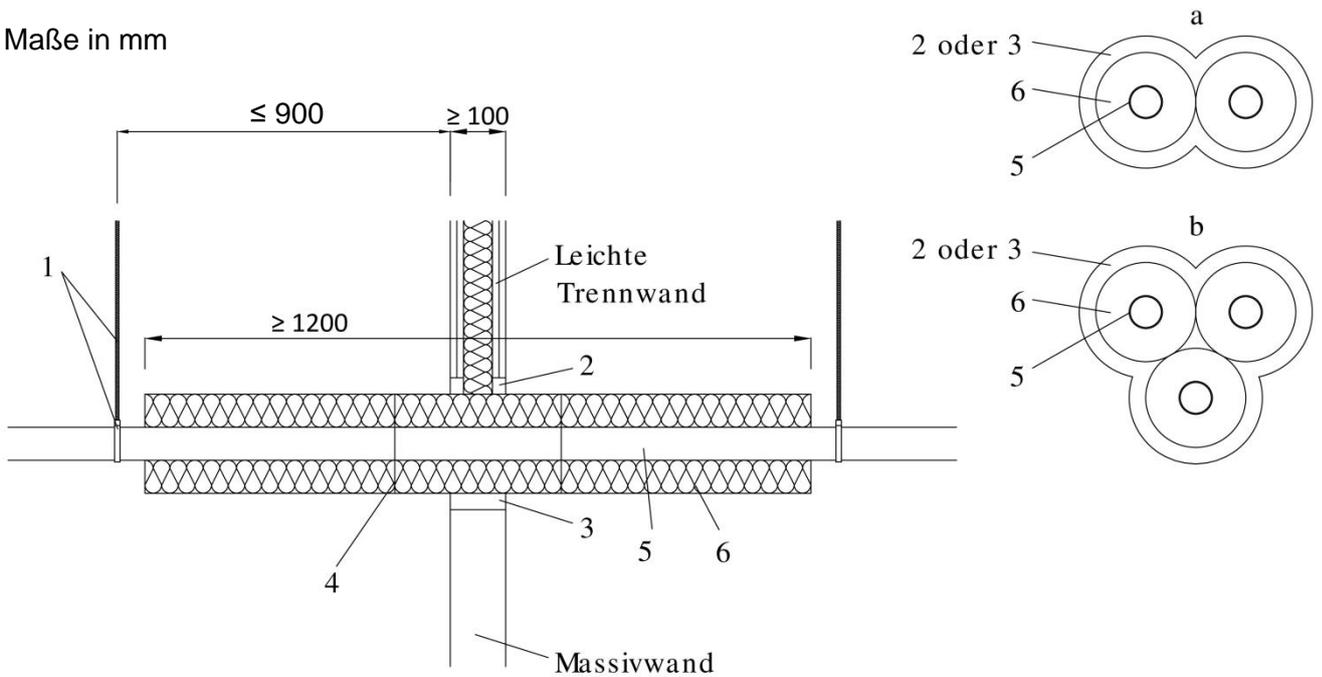

- 1 Rohrabhängung
- 2/3 Ringspaltverfüllung gemäß Abschnitt 2.2.4
- 4 Stahldrähte bzw. Aluminiumklebeband gemäß Abschnitt 2.2.2
- 5 Mediumrohr
- 6 Isolierung gemäß Tabelle
- a Anordnung „linear“
- b Anordnung „cluster“

Material	Rohraußen- durchmesser D	Rohrwand- stärke s	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12
					Dicke c	Gesamt- länge l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>								
IVT PRINETO STABIL	14	2,0	≥ 0	linear oder cluster	20 - 80	≥ 1200	PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)	R 120 <sup>1)</sup>
	17	2,8						R 120 <sup>1)</sup>
	21	3,4						R 120 <sup>1)</sup>
	26	4,0						R 120 <sup>1)</sup>
	33	4,9						R 120 <sup>1)</sup>
	42	4,6						R 120 <sup>1)</sup>
	52	5,6						R 120 <sup>1)</sup>
	63	6,0						R 120 <sup>1)</sup>



<sup>1)</sup> In Verbindung mit einer „Cluster“-Anordnung gilt maximal die **Feuerwiderstandsklasse R 90** nach DIN 4102-11:1985-12.

Die in dieser Anlage aufgeführten „R 90“-Rohrabschottungen dürfen zu Rohrabschottungen „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) für nichtbrennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse „R 90“ gemäß dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) Nr. P-3124/165/14-MPA BS, Anlage 2, in einem Abstand von a ≥ 0 mm - gemessen zwischen den Rohr-isolierungen - verlegt werden, wobei die Anordnung „linear“ oder als „cluster“ erfolgen darf.

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) für brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12**  
Einbau in Wandkonstruktionen

Anlage 11 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

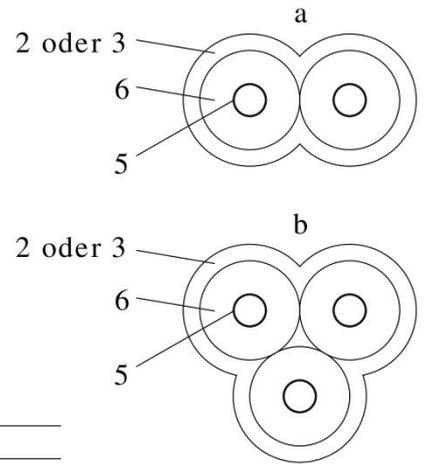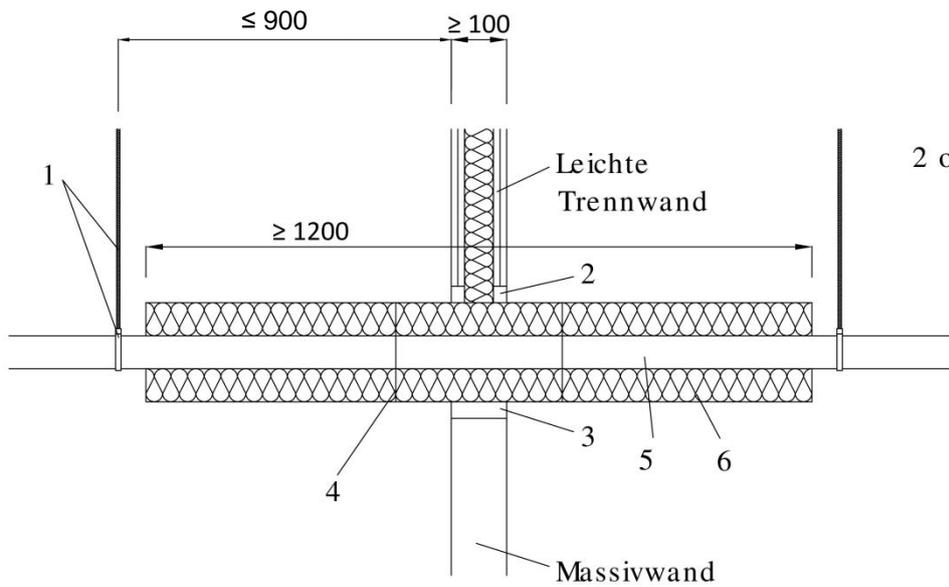

- 1 Rohrabhängung
- 2/3 Ringspaltverfüllung gemäß Abschnitt 2.2.4
- 4 Stahldrähte bzw. Aluminiumklebeband gemäß Abschnitt 2.2.2
- 5 Mediumrohr
- 6 Isolierung gemäß Tabelle
- a Anordnung „linear“
- b Anordnung „cluster“

Material	Rohräußen- durchmesser D	Rohrwand- stärke s	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12
					Dicke c	Gesamt- länge l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>								
GF JRG Sanipex	16	2,2	$\geq 0$	linear oder cluster	20 - 100	$\geq 1200$	<b>PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)</b>	<b>R 120<sup>1)</sup></b>
	20	2,8						<b>R 120<sup>1)</sup></b>
	26	3,5						<b>R 120<sup>1)</sup></b>
	32	4,4						<b>R 120<sup>1)</sup></b>
	40	5,5						<b>R 120<sup>1)</sup></b>
	50	6,9						<b>R 120<sup>1)</sup></b>
	63	8,7						<b>R 120<sup>1)</sup></b>



<sup>1)</sup> In Verbindung mit einer „Cluster“-Anordnung gilt maximal die **Feuerwiderstandsklasse R 90** nach DIN 4102-11:1985-12.

Die in dieser Anlage aufgeführten „R 90“-Rohrabschottungen dürfen zu Rohrabschottungen „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) für nichtbrennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse „R 90“ gemäß dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) Nr. P-3124/165/14-MPA BS, Anlage 2, in einem Abstand von  $a \geq 0$  mm - gemessen zwischen den Rohrisolierungen - verlegt werden, wobei die Anordnung „linear“ oder als „cluster“ erfolgen darf.

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) für brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12**  
Einbau in Wandkonstruktionen

Anlage 12 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

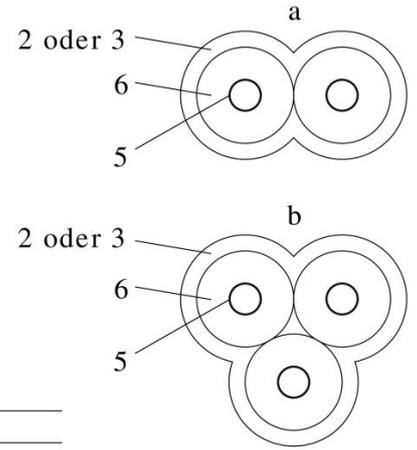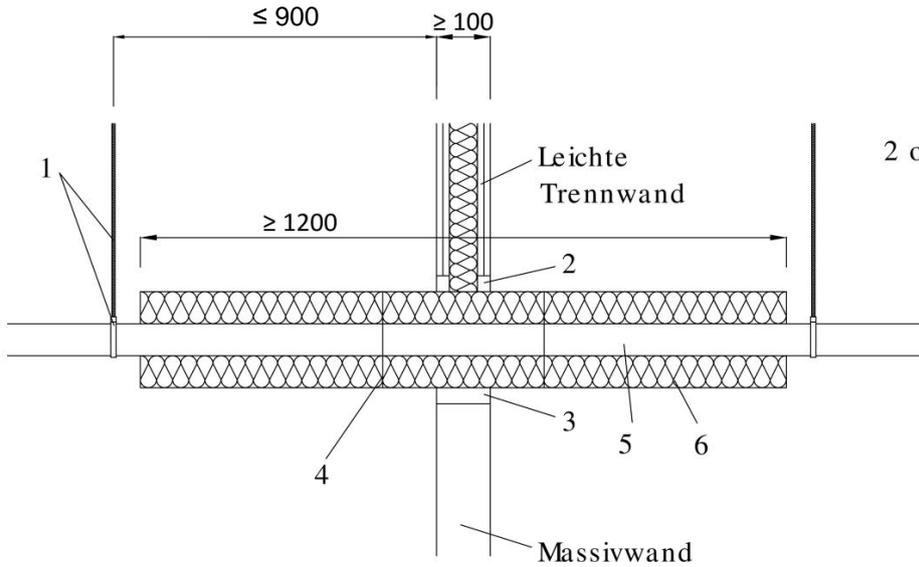

- 1 Rohrabhängung
- 2/3 Ringspaltverfüllung gemäß Abschnitt 2.2.4
- 4 Stahldrähte bzw. Aluminiumklebeband gemäß Abschnitt 2.2.2
- 5 Mediumrohr
- 6 Isolierung gemäß Tabelle
- a Anordnung „linear“
- b Anordnung „cluster“


Material	Rohr außen- durchmesser D	Rohrwand- stärke s	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12
					Dicke c	Gesamt- länge l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>								
GF INSTAFLEX	16	2,2	≥ 0	linear oder cluster	20 - 120	≥ 1200	PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)	R 90
	20	2,8						R 90
	25	2,3						R 90
	32	2,9						R 90
	40	3,7						R 90
	50	4,6						R 90
	63	5,8						R 90
	75	6,8						R 90
	90	8,2						R 90
110	10,0	R 90						

Die in dieser Anlage aufgeführten „R 90“-Rohrabschottungen dürfen zu Rohrabschottungen „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) für nichtbrennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse „R 90“ gemäß dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) Nr. P-3124/165/14-MPA BS, Anlage 2, in einem Abstand von a ≥ 0 mm - gemessen zwischen den Rohr-  
isolierungen - verlegt werden, wobei die Anordnung „linear“ oder als „cluster“ erfolgen darf.

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)  
für brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse  
R 90 nach DIN 4102-11:1985-12  
Einbau in Wandkonstruktionen**

Anlage 13 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

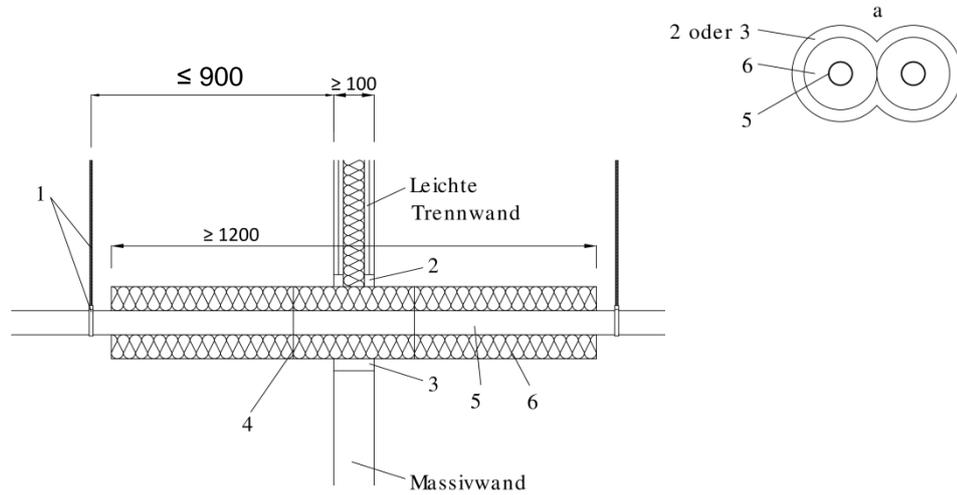

- 1 Rohrabhangung
- 2/3 Ringspaltverfullung gema Abschnitt 2.2.4
- 4 Stahldrahte bzw. Aluminiumklebeband gema Abschnitt 2.2.3
- 5 Mediumrohr
- 6 Isolierung gema Tabelle
- a Anordnung „linear“

Material	Rohrauen- durchmesser D	Rohrwan- dstarke s	Aluminium- schicht- dicke s <sub>AL</sub>	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12
						Dicke c	Gesamt- lange l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>									
Rohr gema Anlage 1 (PP/150 m Alu/PP)	 25	 4,5	0,15	 0	linear	20 - 80	PAROC Hvac Combi AluCoat T	-	R 120
Rohr gema Anlage 2 (PP/150 m Alu/PP)	 25	 2,8	0,15			40 - 80			R 120
Rohr gema Anlage 3 (PE/ 1,0 m Alu/PE)	 16	 2,0	gema Anlage 3			20 - 80			R 120
	 20	 2,25							
Rohr gema Anlage 4 (PE/ 1,0 m Alu/PE)	 25	 2,5	gema Anlage 4	20 - 80	R 120				
	 16	 2,0							
	 20	 2,0							
	 25	 3,0							



Der Mindestabstand der Rohrabschottung „PAROC Hvac Combi AluCoat T fur brennbare Rohrleitungen“ zu anderen Rohrabschottungen „PAROC Hvac ... AluCoat T ...“ (jeweils der Feuerwiderstandsklasse „R 90“ nach DIN 4102-11:1985-12) kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Mindest- abstande untereinander	„PAROC Hvac <b>Combi</b> AluCoat T fur <u>nichtbrennbare</u> Rohrleitungen“ gem. P-3124/165/14-MPA BS, Anlage 7	„PAROC Hvac <b>Section</b> AluCoat T (TRZ) fur <u>brennbare</u> Rohrleitungen“ gem. Anlage 1-13 zu diesem abP Rohrdurchmesser		„PAROC Hvac <b>Section</b> AluCoat T (TRZ) fur <u>nichtbrennbare</u> Rohrleitungen“ gem. P-3124/165/14-MPA BS	
			d  25 mm	d > 25 mm	
„PAROC Hvac <b>Combi</b> AluCoat T fur brennbare Rohrleitungen“	a  0 mm <sup>1)</sup> („Nullabstand“)	a  0 mm <sup>1)</sup> („Nullabstand“)	a  100 mm		a  100 mm

<sup>1)</sup> Die Anordnung der Rohrabschottungen darf ausschlielich linear erfolgen

<b>Rohrabschottung „PAROC Hvac Combi AluCoat T fur brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12 Einbau in Wandkonstruktionen</b>	Anlage 14 zum abP Nr. P-3126/167/14-MPA BS vom 19.01.2026
---	--

Maße in mm

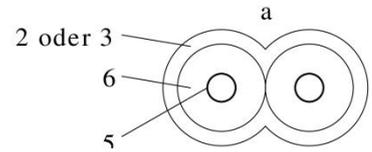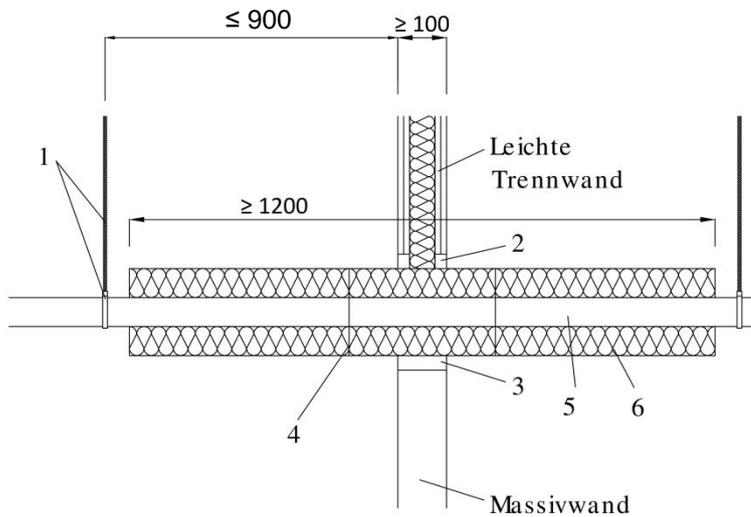

- 1 Rohrabhangung
- 2/3 Ringspaltverfullung gema Abschnitt 2.2.4
- 4 Stahldrahte bzw. Aluminiumklebeband gema Abschnitt 2.2.2
- 5 Mediumrohr
- 6 Isolierung gema Tabelle
- a Anordnung „linear“

Material	Rohrauen- durchmesser D	Rohrwand- starke s	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12
					Dicke c	Gesamt- lange l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>								
RAUTITAN stabil	16	2,6	≥ 0	linear	20 - 50	≥ 1200	PAROC Hvac Combi AluCoat T	R 90
	20	2,9						
	25	3,7						

Der Mindestabstand der Rohrabschottung „PAROC Hvac Combi AluCoat T fur brennbare Rohrleitungen“ zu anderen Rohrabschottungen „PAROC Hvac ... AluCoat T ...“ (jeweils der Feuerwiderstandsklasse „R 90“ nach DIN 4102-11:1985-12) kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:



Mindest- abstande untereinander	„PAROC Hvac <b>Combi</b> AluCoat T fur <u>nichtbrennbare</u> Rohrleitungen“ gem. P-3124/165/14-MPA BS, Anlage 7	„PAROC Hvac <b>Section</b> AluCoat T (TRZ) fur <u>brennbare</u> Rohrleitungen“ gem. Anlage 1-13 zu diesem abP  Rohrdurchmesser d ≤ 25 mm      d > 25 mm		„PAROC Hvac <b>Section</b> AluCoat T (TRZ) fur <u>nichtbrennbare</u> Rohrleitungen“ gem. P-3124/165/14-MPA BS
„PAROC Hvac <b>Combi</b> AluCoat T fur brennbare Rohrleitungen“	a ≥ 0 mm <sup>1)</sup> („Nullabstand“)	a ≥ 0 mm <sup>1)</sup> („Nullabstand“)	a ≥ 100 mm	a ≥ 100 mm

<sup>1)</sup> Die Anordnung der Rohrabschottungen darf ausschlielich linear erfolgen

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Combi AluCoat T  
fur brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse  
R 90 nach DIN 4102-11:1985-12  
Einbau in Wandkonstruktionen**

Anlage 15 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

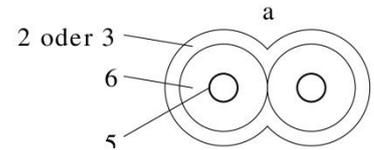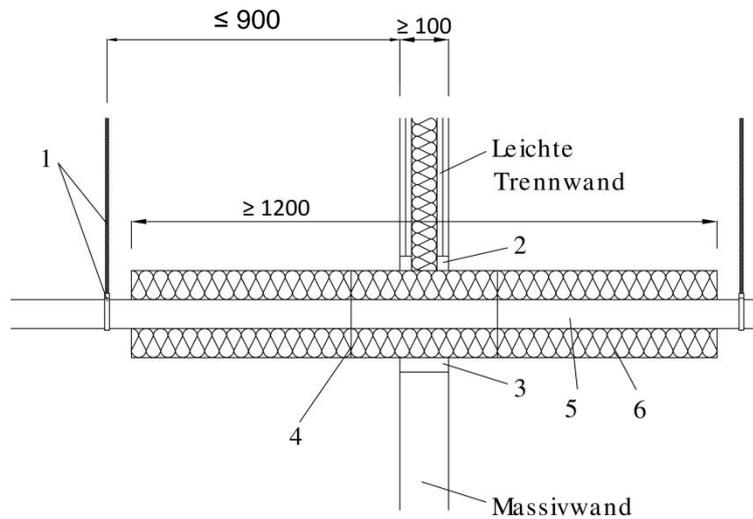

- 1 Rohrabhängung
- 2/3 Ringspaltverfüllung gemäß Abschnitt 2.2.4
- 4 Stahldrähte bzw. Aluminiumklebeband gemäß Abschnitt 2.2.2
- 5 Mediumrohr
- 6 Isolierung gemäß Tabelle
- a Anordnung „linear“

Material	Rohräußen- durchmesser D [mm]	Rohrwand- stärke s [mm]	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12 [-]
			[mm]	[-]	Dicke c [mm]	Gesamt- länge l [mm]	Typ [-]	
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>								
Viega Raxofix / Viega Sanfix Fosta	16	2,8	≥ 0	linear	20 - 80	≥ 1200	<b>PAROC Hvac Combi AluCoat T</b>	<b>R 90</b>
	20	2,2						
	25	2,8						



Der Mindestabstand der Rohrabschottung „PAROC Hvac Combi AluCoat T für brennbare Rohrleitungen“ zu anderen Rohrabschottungen „PAROC Hvac ... AluCoat T ...“ (jeweils der Feuerwiderstandsklasse „R 90“ nach DIN 4102-11:1985-12) kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Mindest- abstände untereinander	„PAROC Hvac <b>Combi</b> AluCoat T für <u>nichtbrennbare</u> Rohrleitungen“ gem. P-3124/165/14-MPA BS, Anlage 7	„PAROC Hvac <b>Section</b> AluCoat T (TRZ) für <u>brennbare</u> Rohrleitungen“ gem. Anlage 1-13 zu diesem abP  Rohrdurchmesser d ≤ 25 mm      d > 25 mm		„PAROC Hvac <b>Section</b> AluCoat T (TRZ) für <u>nichtbrennbare</u> Rohrleitungen“ gem. P-3124/165/14-MPA BS
„PAROC Hvac <b>Combi</b> AluCoat T für brennbare Rohrleitungen“	a ≥ 0 mm <sup>1)</sup> („Nullabstand“)	a ≥ 0 mm <sup>1)</sup> („Nullabstand“)	a ≥ 100 mm	a ≥ 100 mm

<sup>1)</sup> Die Anordnung der Rohrabschottungen darf ausschließlich linear erfolgen

<p><b>Rohrabschottung „PAROC Hvac Combi AluCoat T für brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1985-12 Einbau in Wandkonstruktionen</b></p>	<p>Anlage 16 zum abP Nr. P-3126/167/14-MPA BS vom 19.01.2026</p>
--	--

Maße in mm

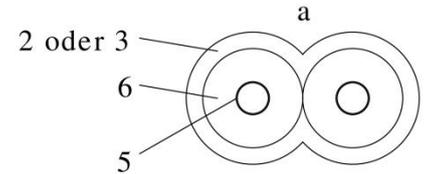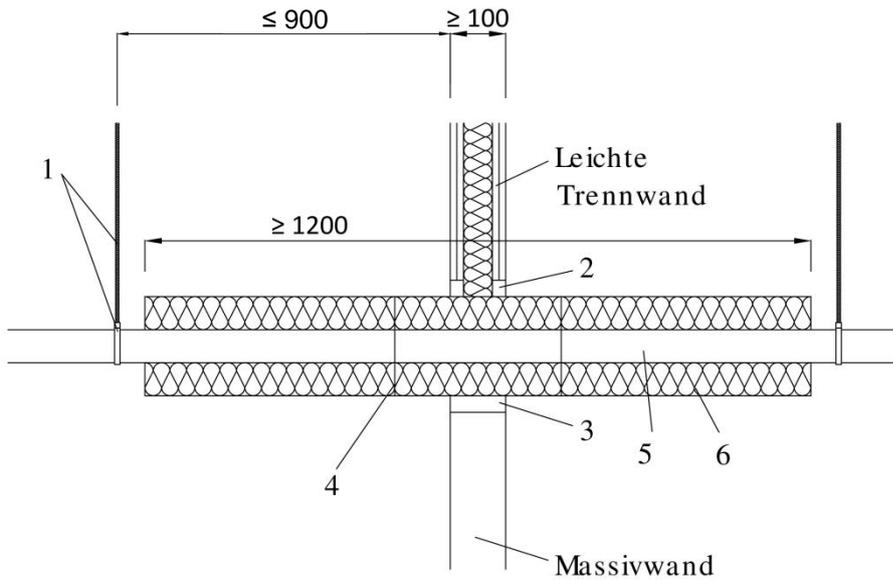

- 1 Rohrabhängung
- 2/3 Ringspaltverfüllung gemäß Abschnitt 2.2.4
- 4 Stahldrähte bzw. Aluminiumklebeband gemäß Abschnitt 2.2.2
- 5 Mediumrohr
- 6 Isolierung gemäß Tabelle
- a Anordnung „linear“

Material	Rohraußen- durchmesser D	Rohrwand- stärke s	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12
					Dicke c	Gesamt- länge l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>								
Geberit Mepla	16	2,25	≥ 0	linear	20 - 80	≥ 1200	<b>PAROC Hvac Combi AluCoat T</b>	<b>R 90</b>
	20	2,5						
	26	3,0						

Der Mindestabstand der Rohrabschottung „PAROC Hvac Combi AluCoat T für brennbare Rohrleitungen“ zu anderen Rohrabschottungen „PAROC Hvac ... AluCoat T ...“ (jeweils der Feuerwiderstandsklasse „R 90“ nach DIN 4102-11:1985-12) kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:


Mindest- abstände untereinander	„PAROC Hvac <b>Combi</b> AluCoat T für <u>nichtbrennbare</u> Rohrleitungen“ gem. P-3124/165/14-MPA BS, Anlage 7	„PAROC Hvac <b>Section</b> AluCoat T (TRZ) für <u>brennbare</u> Rohrleitungen“ gem. Anlage 1-13 zu diesem abP Rohrdurchmesser d ≤ 25 mm   d > 25 mm		„PAROC Hvac <b>Section</b> AluCoat T (TRZ) für <u>nichtbrennbare</u> Rohrleitungen“ gem. P-3124/165/14-MPA BS
	„PAROC Hvac <b>Combi</b> AluCoat T für brennbare Rohrleitungen“	a ≥ 0 mm <sup>1)</sup> („Nullabstand“)	a ≥ 0 mm <sup>1)</sup> („Nullabstand“)	a ≥ 100 mm

<sup>1)</sup> Die Anordnung der Rohrabschottungen darf ausschließlich linear erfolgen

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Combi AluCoat T für brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1985-12**  
Einbau in Wandkonstruktionen

Anlage 17 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

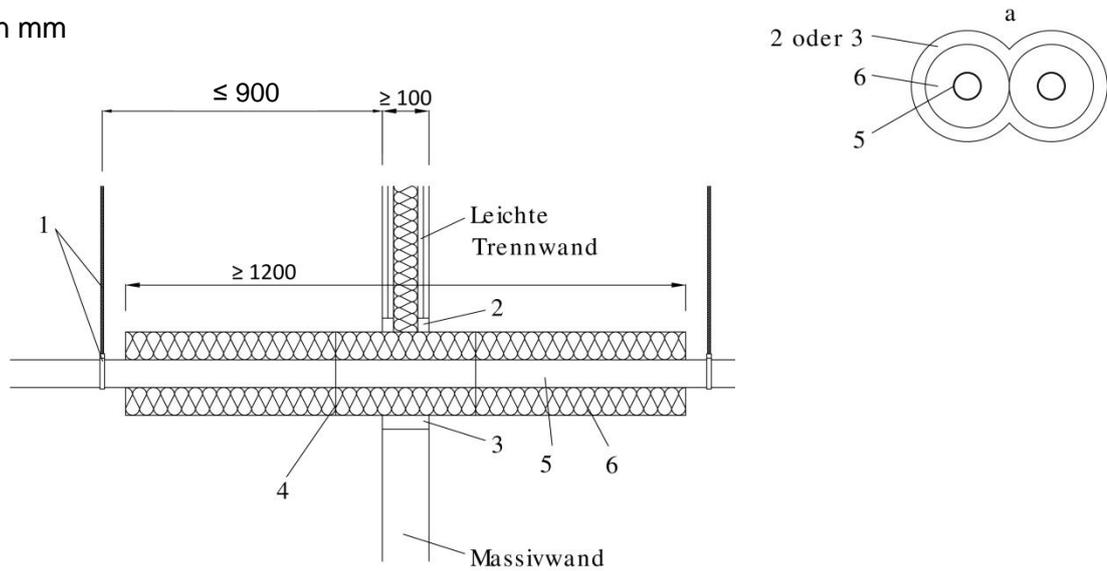

- 1 Rohrabhängung
- 2/3 Ringspaltverfüllung gemäß Abschnitt 2.2.4
- 4 Stahldrähte bzw. Aluminiumklebeband gemäß Abschnitt 2.2.2
- 5 Mediumrohr
- 6 Isolierung gemäß Tabelle
- a Anordnung „linear“

Material	Rohräußendurchmesser D [mm]	Rohrwandstärke s [mm]	Mindestabstand a und Anordnung [mm] [-]		Isolierung			Max. Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12 [-]
					Dicke c [mm]	Gesamtlänge l [mm]	Typ [-]	
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>								
aquatherm blue pipe MF (Faserverbundrohr)	≤ 20	2,8	≥ 0	linear	20 - 80	≥ 1200	PAROC Hvac Combi AluCoat T	R 120
	≤ 25	3,5						
Aquatherm blue pipe (einschichtiges Rohr)	≤ 20	1,9	≥ 0	linear	20 - 80	≥ 1200	PAROC Hvac Combi AluCoat T	R 120
	≤ 25	2,3						

Der Mindestabstand der Rohrabschottung „PAROC Hvac Combi AluCoat T für brennbare Rohrleitungen“ zu anderen Rohrabschottungen „PAROC Hvac ... AluCoat T ...“ (jeweils der Feuerwiderstandsklasse „R 90“ nach DIN 4102-11:1985-12) kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:


Mindestabstände untereinander	„PAROC Hvac <b>Combi</b> AluCoat T für <u>nichtbrennbare</u> Rohrleitungen“ gem. P-3124/165/14-MPA BS, Anlage 7	„PAROC Hvac <b>Section</b> AluCoat T (TRZ) für <u>brennbare</u> Rohrleitungen“ gem. Anlage 1-13 zu diesem abP Rohrdurchmesser d ≤ 25 mm   d > 25 mm		„PAROC Hvac <b>Section</b> AluCoat T (TRZ) für <u>nichtbrennbare</u> Rohrleitungen“ gem. P-3124/165/14-MPA BS
„PAROC Hvac <b>Combi</b> AluCoat T für brennbare Rohrleitungen“	a ≥ 0 mm <sup>1)</sup> („Nullabstand“)	a ≥ 0 mm <sup>1)</sup> („Nullabstand“)	a ≥ 100 mm	a ≥ 100 mm

<sup>1)</sup> Die Anordnung der Rohrabschottungen darf ausschließlich linear erfolgen

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Combi AluCoat T für brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12**  
Einbau in Wandkonstruktionen

Anlage 18 zum abP Nr. P-3126/167/14-MPA BS vom 19.01.2026

Maßeinheit in mm

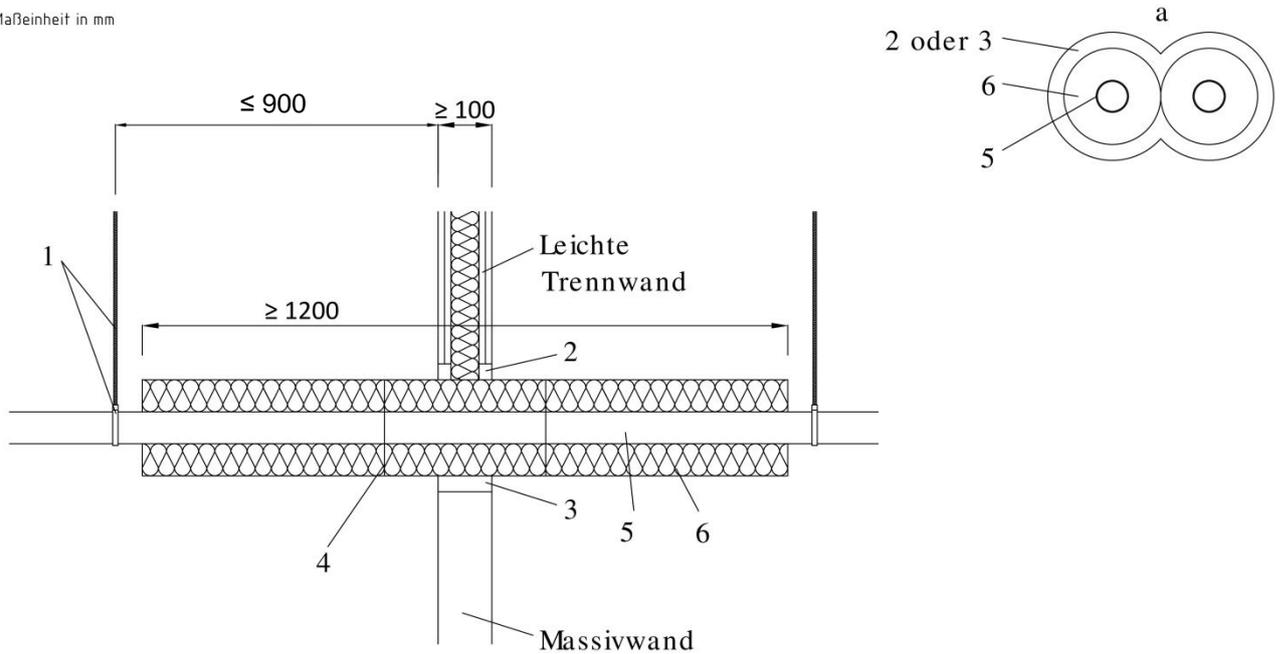

- 1 Rohrabhängung
- 2/3 Ringspaltverfüllung gemäß Abschnitt 2.2.4
- 4 Stahldrähte bzw. Aluminiumklebeband gemäß Abschnitt 2.2.2
- 5 Mediumrohr
- 6 Isolierung gemäß Tabelle
- a Anordnung „linear“

Material	Rohr außen- durchmesser D	Rohr wand- stärke s	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12
					Dicke c	Gesamt- länge l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>								
IVT Prineto Stabil	14	2,0	≥ 0	linear	20 - 80	≥ 1200	<b>PAROC Hvac Combi AluCoat T</b>	<b>R 90</b>
	17	2,8						
	21	3,4						
	26	4,0						

Der Mindestabstand der Rohrabschottung „PAROC Hvac Combi AluCoat T für brennbare Rohrleitungen“ zu anderen Rohrabschottungen „PAROC Hvac ... AluCoat T ...“ (jeweils der Feuerwiderstandsklasse „R 90“ nach DIN 4102-11:1985-12) kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:


Mindest- abstände untereinander	„PAROC Hvac <b>Combi</b> AluCoat T für <u>nichtbrennbare</u> Rohrleitungen“ gem. P-3124/165/14-MPA BS, Anlage 7	„PAROC Hvac <b>Section</b> AluCoat T (TRZ) für <u>brennbare</u> Rohrleitungen“ gem. Anlage 1-13 zu diesem abP Rohrdurchmesser d ≤ 25 mm   d > 25 mm		„PAROC Hvac <b>Section</b> AluCoat T (TRZ) für <u>nichtbrennbare</u> Rohrleitungen“ gem. P-3124/165/14-MPA BS
„PAROC Hvac <b>Combi</b> AluCoat T für brennbare Rohrleitungen“	a ≥ 0 mm <sup>1)</sup> („Nullabstand“)	a ≥ 0 mm <sup>1)</sup> („Nullabstand“)	a ≥ 100 mm	a ≥ 100 mm

<sup>1)</sup> Die Anordnung der Rohrabschottungen darf ausschließlich linear erfolgen

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Combi AluCoat T  
für brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse  
R 90 nach DIN 4102-11:1985-12  
Einbau in Wandkonstruktionen**

Anlage 19 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maßeinheit in mm

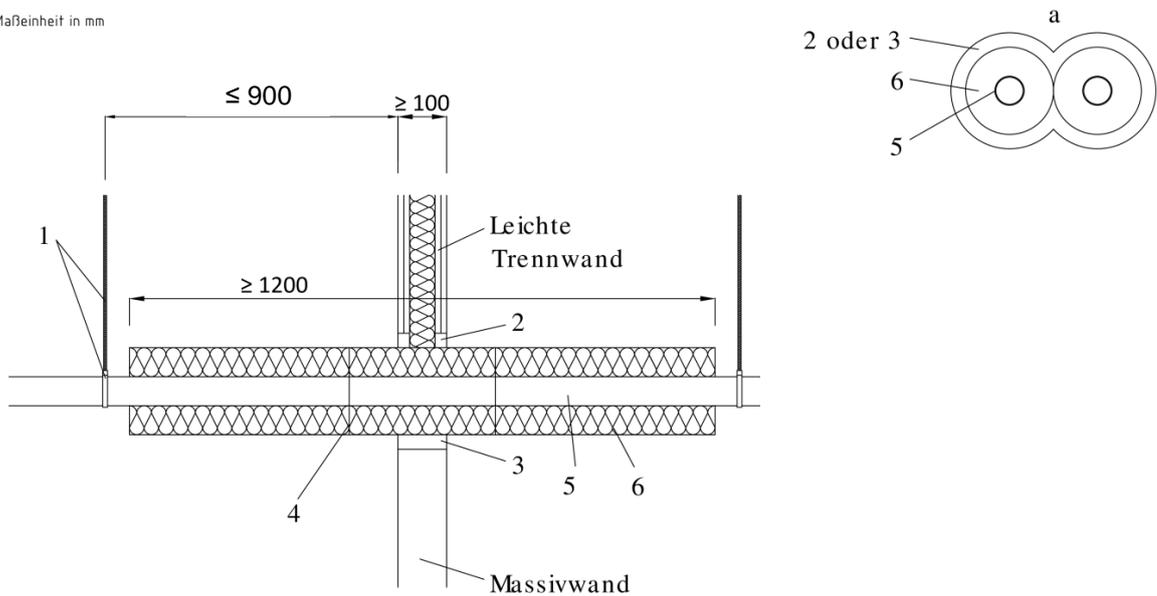

- 1 Rohrabhängung
- 2/3 Ringspaltverfüllung gemäß Abschnitt 2.2.4
- 4 Stahldrähte bzw. Aluminiumklebeband gemäß Abschnitt 2.2.2
- 5 Mediumrohr
- 6 Isolierung gemäß Tabelle
- a Anordnung „linear“

Material	Rohräußen-durchmesser D	Rohrwand-stärke s	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwiderstands-kategorie nach DIN 4102-11: 1985-12
					Dicke c	Gesamt-länge l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>								
GF JRG Sanipex	16	2,2	≥ 0	linear	20 - 80	≥ 1200	PAROC Hvac Combi AluCoat T	R 90
	20	2,8						
	25	3,5						
GF INSTAFLEX	16	2,2			20 - 80			R 120
	20	2,8						
	25	2,3						

Der Mindestabstand der Rohrabschottung „PAROC Hvac Combi AluCoat T für brennbare Rohrleitungen“ zu anderen Rohrabschottungen „PAROC Hvac ... AluCoat T ...“ (jeweils der Feuerwiderstandsklasse „R 90“ nach DIN 4102-11:1985-12) kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:


Mindest-abstände untereinander	„PAROC Hvac <b>Combi</b> AluCoat T für <u>nichtbrennbare</u> Rohrleitungen“ gem. P-3124/165/14-MPA BS, Anlage 7	„PAROC Hvac <b>Section</b> AluCoat T (TRZ) für <u>brennbare</u> Rohrleitungen“ gem. Anlage 1-13 zu diesem abP Rohrdurchmesser d ≤ 25 mm   d > 25 mm	„PAROC Hvac <b>Section</b> AluCoat T (TRZ) für <u>nichtbrennbare</u> Rohrleitungen“ gem. P-3124/165/14-MPA BS
„PAROC Hvac <b>Combi</b> AluCoat T für brennbare Rohrleitungen“	a ≥ 0 mm <sup>1)</sup> („Nullabstand“)	a ≥ 0 mm <sup>1)</sup> („Nullabstand“)	a ≥ 100 mm

<sup>1)</sup> Die Anordnung der Rohrabschottungen darf ausschließlich linear erfolgen

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Combi AluCoat T für brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12**  
Einbau in Wandkonstruktionen

Anlage 20 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

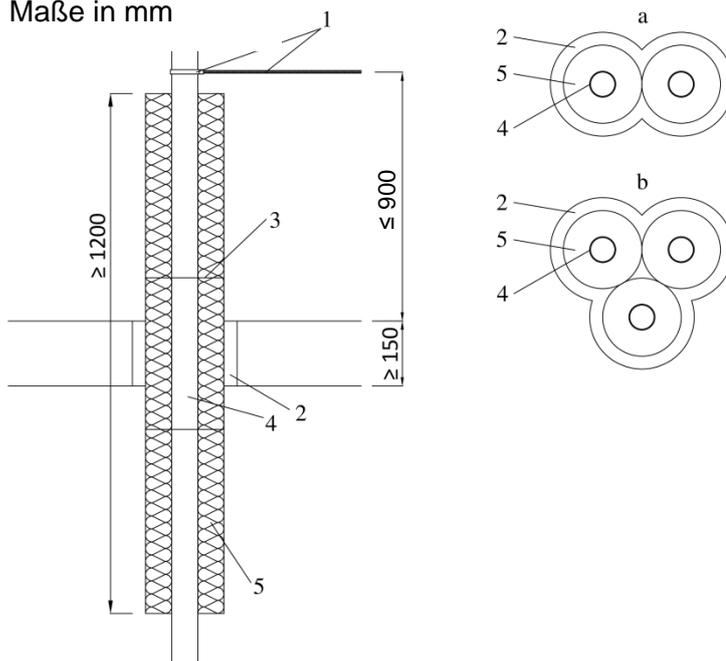

- 1 Rohrabhangung
- 2 Ringspaltverfullung gema Abschnitt 2.2.4
- 3 Stahldrahte bzw. Aluminiumklebeband gema Abschnitt 2.2.2
- 4 Mediumrohr
- 5 Isolierung gema Tabelle
- a Anordnung „linear“
- b Anordnung „cluster“


Material	Rohrauen- durchmesser D	Rohrwan- dstarke s	Aluminium- schicht- dicke s <sub>AL</sub>	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12
						Dicke c	Gesamt- lange l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>									
Mehrschicht- verbundrohre mit einem Tragerrohr aus PP und einer 150 µm dicken Aluminium- einlage, die mit einer dunnen PP- Schicht geschutzt sind	≤ 32	≥ 4,5	0,15	≥ 0	linear oder cluster	20 - 80	≥ 1200	PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)	R 120
	≤ 40	≥ 5,6							R 120
	≤ 50	≥ 6,9							R 120
	≤ 63	≥ 8,7							R 120
	≤ 75	≥ 10,4							R 120
	≤ 90	≥ 12,5							R 120
	≤ 110	≥ 15,2							R 120

Die in dieser Anlage aufgefuhrten „R 90“-Rohrabschottungen durfen zu Rohrabschottungen „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) fur nichtbrennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse „R 90“ gema dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis (abP) Nr. P-3124/165/14-MPA BS, Anlage 14 und 15, in einem Abstand von a ≥ 0 mm - gemessen zwischen den Rohrisolierungen - verlegt werden, wobei die Anordnung „linear“ oder als „cluster“ erfolgen darf.

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)  
fur brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse  
R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12**  
Einbau in Deckenkonstruktionen

Anlage 21 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

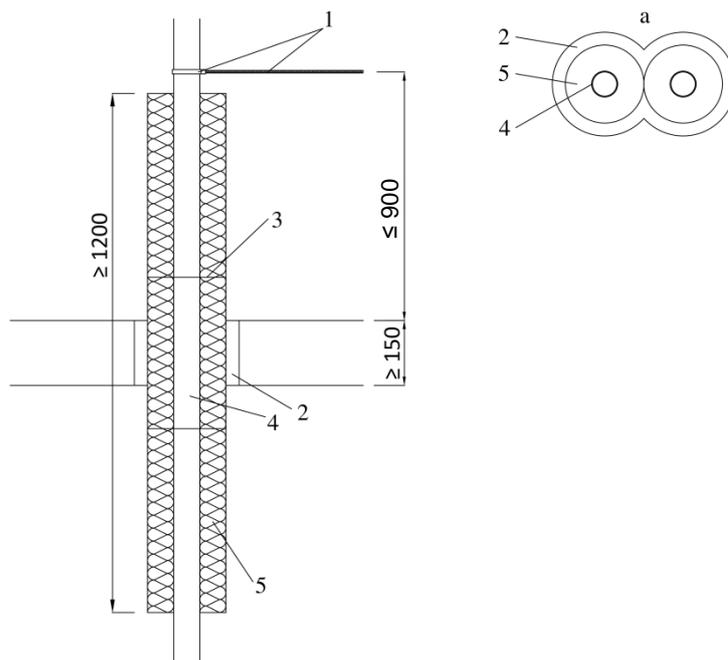

- 1 Rohrabhangung
- 2/3 Ringspaltverfullung gema Abschnitt 2.2.4
- 4 Stahldrahte bzw. Aluminiumklebeband gema Abschnitt 2.2.2
- 5 Mediumrohr
- 6 Isolierung gema Tabelle
- a Anordnung „linear“


Material	Rohrauen- durchmesser D	Rohrwand- starke s	Aluminium- schicht- dicke s <sub>AL</sub>	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	Dicke c [mm]	Gesamt- lange l [mm]	Typ [-]	
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>									
Mehrschicht- verbundrohre mit einem Tragerrohr aus PP und einer 150 µm dicken Aluminium- einlage, die mit einer dunnen PP- Schicht geschutzt sind	≤ 25	≥ 2,8	0,15	≥ 0	linear	40 - 80	≥ 1200	PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)	R 120
	≤ 32	≥ 3,6							R 120
	≤ 40	≥ 4,5							R 120
	≤ 50	≥ 5,6							R 120
	≤ 63	≥ 7,1							R 120
	≤ 75	≥ 8,4							R 120
	≤ 90	≥ 10,1				30 - 80			R 120

Die in dieser Anlage aufgefuhrten „R 90“-Rohrabschottungen durfen zu Rohrabschottungen „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) fur nichtbrennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse „R 90“ gema dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis (abP) Nr. P-3124/165/14-MPA BS, Anlage 14 und 15, in einem Abstand von a ≥ 0 mm - gemessen zwischen den Rohrisolierungen - verlegt werden, wobei die Anordnung ausschlielich „linear“ erfolgen darf.

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)  
fur brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse  
R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12**  
Einbau in Deckenkonstruktionen

Anlage 22 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

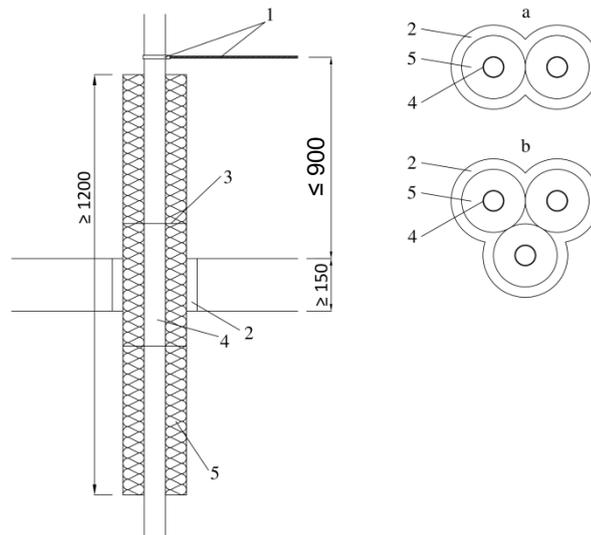

- 1 Rohrabhängung
- 2 Ringspaltverfüllung gemäß Abschnitt 2.2.4
- 3 Stahldrähte bzw. Aluminiumklebeband gemäß Abschnitt 2.2.2
- 4 Mediumrohr
- 5 Isolierung gemäß Tabelle
- a Anordnung „linear“
- b Anordnung „cluster“


Material	Rohräußendurchmesser D	Rohrwandstärke s	Aluminiumschichtdicke s <sub>AL</sub>	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12
						Dicke c	Gesamtlänge l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>									
Mehrschichtverbundrohre mit einem Trägerrohr aus PE und einer bis zu 1,0 mm dicken Aluminiumeinlage, die mit einer dünnen PE-Schicht geschützt sind	≤ 16	≥ 2,0	0,36	≥ 0	linear oder cluster	20 - 100	≥ 1200	PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)	R 120
		≥ 2,0	0,45						R 120
	≤ 20	≥ 2,25	0,45						R 120
		≥ 2,25	0,56						R 120
	≤ 25	≥ 2,5	0,56						R 120
		≥ 2,5	0,68						R 120
	≤ 32	≥ 3,0	0,68						R 120
		≥ 3,0	0,89						R 120
	≤ 40	≥ 4,0	0,35						R 120
	≤ 50	≥ 4,5	0,50						R 120
	≤ 63	≥ 6,0	0,60						R 120
	≤ 75	≥ 7,5	0,70						R 120
≤ 90	≥ 8,5	0,90	R 120						
≤ 110	≥ 10,0	1,00	R 120						

Die in dieser Anlage aufgeführten „R 90“-Rohrabschottungen dürfen zu Rohrabschottungen „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) für nichtbrennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse „R 90“ gemäß dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) Nr. P-3124/165/14-MPA BS, Anlage 14 und 15, in einem Abstand von a ≥ 0 mm - gemessen zwischen den Rohrisolierungen - verlegt werden, wobei die Anordnung „linear“ oder als „cluster“ erfolgen darf.

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) für brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12**  
Einbau in Deckenkonstruktionen

Anlage 23 zum abP Nr. P-3126/167/14-MPA BS vom 19.01.2026

Maße in mm

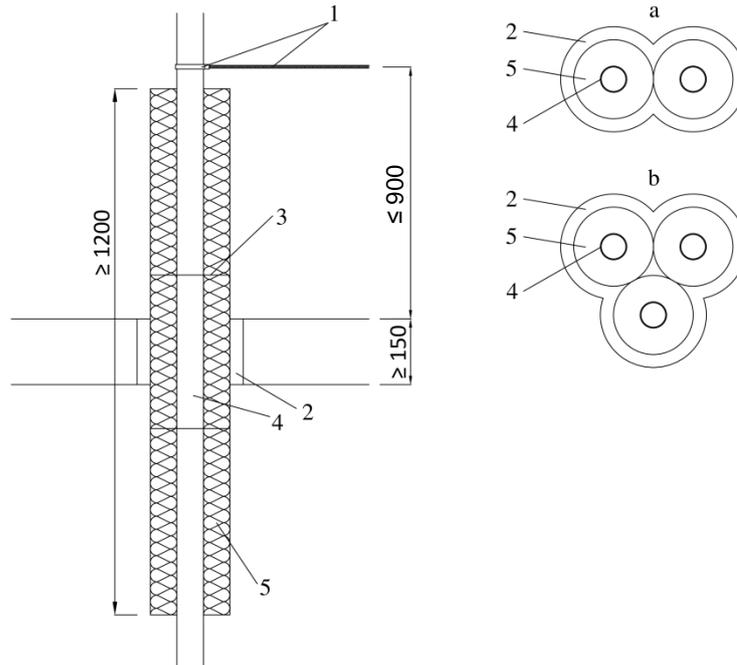

- 1 Rohrabhangung
- 2/3 Ringspaltverfullung gema Abschnitt 2.2.4
- 4 Stahldrahnte bzw. Aluminiumklebeband gema Abschnitt 2.2.2
- 5 Mediumrohr
- 6 Isolierung gema Tabelle
- a Anordnung „linear“
- b Anordnung „cluster“


Material	Rohraen- durchmesser D	Rohrwan- dstarke s	Aluminium- schicht- dicke s <sub>AL</sub>	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12
						Dicke c	Gesamt- lange l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>									
Mehrschicht- verbundrohre mit einem Tragerrohr aus PE und einer bis zu 1,35 mm dicken Aluminium- einlage, die mit einer dunnen PE- Schicht geschutzt sind	≤ 16	≥ 2,0	0,2	≥ 0	linear oder cluster	20 - 80	≥ 1200	PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)	R 120
	≤ 20	≥ 2,0	0,3						R 120
	≤ 26	≥ 3,0	0,5						R 120
	≤ 32	≥ 3,0	0,6						R 120
	≤ 40	≥ 3,5	0,85						R 120
	≤ 50	≥ 4,0	1,0						R 120
	≤ 63	≥ 4,5	1,2						R 120
	≤ 75	≥ 5,0	1,35						R 120

Die in dieser Anlage aufgefuhrten „R 90“-Rohrabschottungen durfen zu Rohrabschottungen „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) fur nichtbrennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse „R 90“ gema dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis (abP) Nr. P-3124/165/14-MPA BS, Anlage 14 und 15, in einem Abstand von a ≥ 0 mm - gemessen zwischen den Rohrisolierungen - verlegt werden, wobei die Anordnung „linear“ oder als „cluster“ erfolgen darf.

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)  
fur brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse  
R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12**  
Einbau in Deckenkonstruktionen

Anlage 24 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

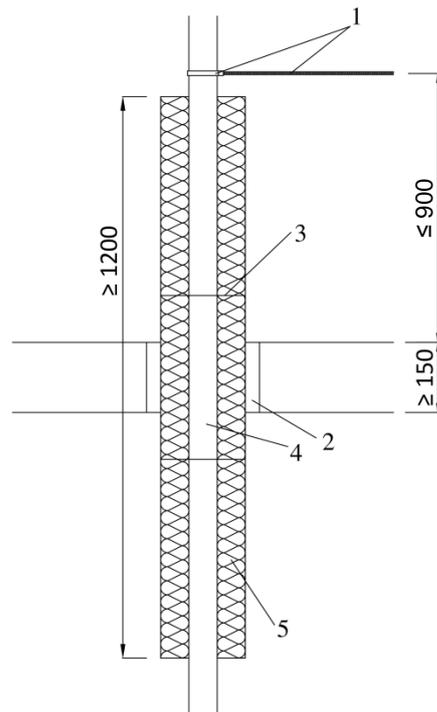


- 1 Rohrabhängung
- 2 Ringspaltverfüllung gemäß Abschnitt 2.2.4
- 3 Stahldrähte bzw. Aluminiumklebeband gemäß Abschnitt 2.2.2
- 4 Mediumrohr
- 5 Isolierung gemäß Tabelle

Material	Rohr außen- durchmesser D	Rohr wand- stärke s	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12
					Dicke c	Gesamt- länge l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>								
RAUTITAN flex	16	2,2	≥ 100	-	20 - 80	≥ 1200	PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)	R 120
	20	2,8						R 120
	25	3,5						R 120
	32	4,4						R 120
	40	5,5						R 120
	50	6,9						R 120
	63	8,6	R 120					
RAUTITAN stabil	63	6,0	≥ 100	-	30 - 100			R 120

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)  
für brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse  
R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12**  
Einbau in Deckenkonstruktionen

Anlage 25 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

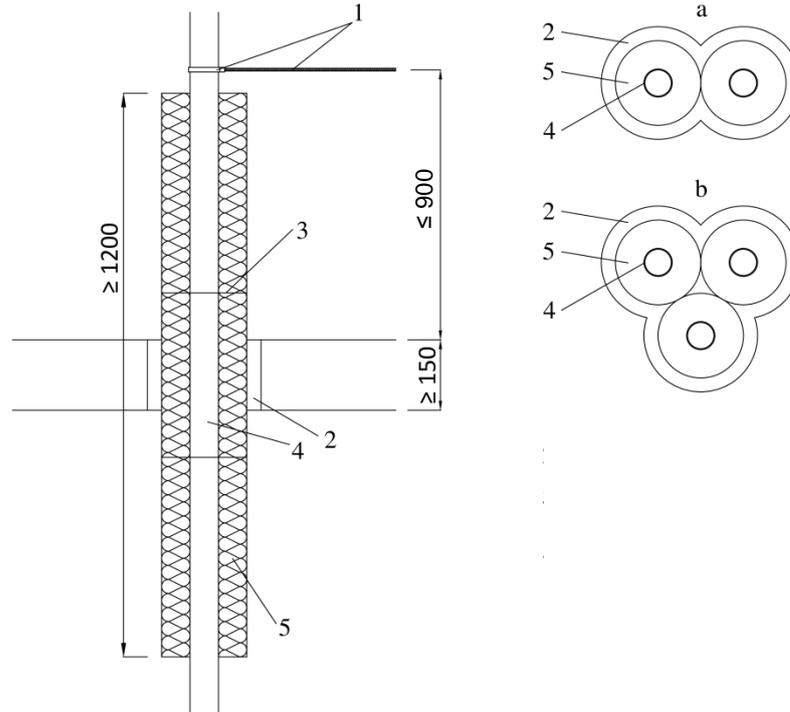

- 1 Rohrabhangung
- 2 Ringspaltverfullung gema Abschnitt 2.2.4
- 3 Stahldrahte bzw. Aluminiumklebeband gema Abschnitt 2.2.2
- 4 Mediumrohr
- 5 Isolierung gema Tabelle
- a Anordnung „linear“
- b Anordnung „cluster“


Material	Rohrauen- durchmesser D	Rohrwand- starke s	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- stands- klasse nach DIN 4102-11: 1985-12
			[mm]	[-]	Dicke c	Gesamt- lange l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>								
Viega Raxofix / Viega Sanfix Fosta	16	2,2	≥ 0	linear oder cluster	20 - 100	≥ 1200	PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)	R 120
	20	2,8						R 120
	25	2,7						R 120
	32	3,2						R 120
	40	3,5						R 120
	50	4,0						R 120
	63	4,5						R 120

Die in dieser Anlage aufgefuhrten „R 90“-Rohrabschottungen durfen zu Rohrabschottungen „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) fur nichtbrennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse „R 90“ gema dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis (abP) Nr. P-3124/165/14-MPA BS, Anlage 14 und 15, in einem Abstand von a ≥ 0 mm - gemessen zwischen den Rohrisolierungen - verlegt werden, wobei die Anordnung „linear“ oder als „cluster“ erfolgen darf.

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)  
fur brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse  
R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12**  
Einbau in Deckenkonstruktionen

Anlage 26 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

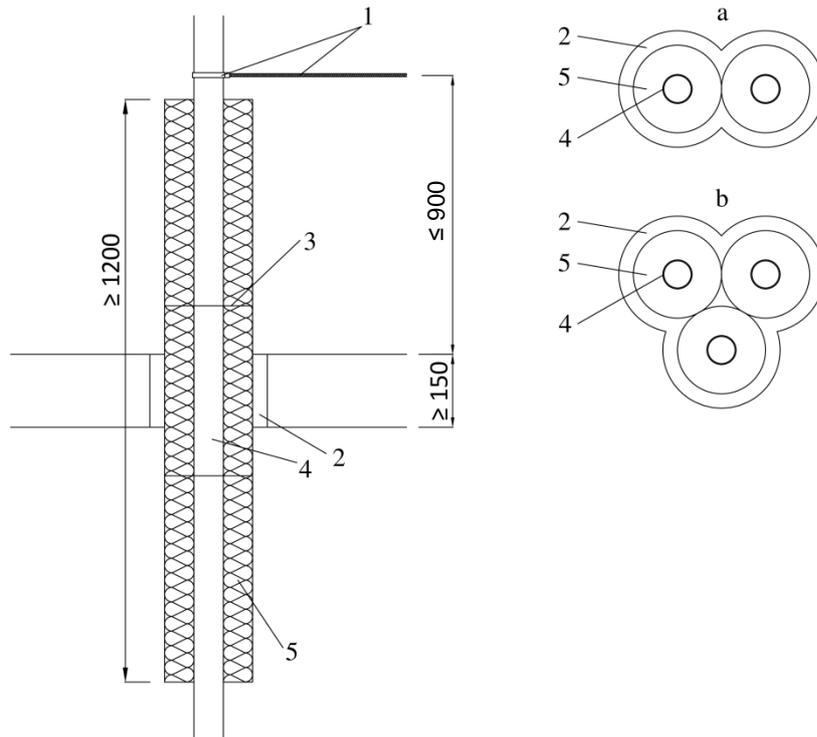

- 1 Rohrabhangung
- 2 Ringspaltverfullung gema Abschnitt 2.2.4
- 3 Stahldrahte bzw. Aluminiumklebeband gema Abschnitt 2.2.2
- 4 Mediumrohr
- 5 Isolierung gema Tabelle
- a Anordnung „linear“
- b Anordnung „cluster“


Material	Rohraen- durchmesser D	Rohrwan- dstarke s	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12
			[mm]	[-]	Dicke c	Gesamt- lange l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>								
Geberit Mepla Systemrohr ML	16	2,25	≥ 0	linear oder Cluster	30 - 100	≥ 1200	<b>PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)</b>	<b>R 120</b>
	20	2,5						<b>R 120</b>
	26	3,0						<b>R 120</b>
	32	3,0						<b>R 120</b>
	40	3,5						<b>R 120</b>
	50	4,0						<b>R 120</b>
	63	4,5						<b>R 120</b>
	75	4,7						<b>R 120</b>

Die in dieser Anlage aufgefuhrten „R 90“-Rohrabschottungen durfen zu Rohrabschottungen „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) fur nichtbrennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse „R 90“ gema dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis (abP) Nr. P-3124/165/14-MPA BS, Anlage 14 und 15, in einem Abstand von a ≥ 0 mm - gemessen zwischen den Rohrisolierungen - verlegt werden, wobei die Anordnung „linear“ oder als „cluster“ erfolgen darf.

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)  
fur brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse  
R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12**  
Einbau in Deckenkonstruktionen

Anlage 27 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

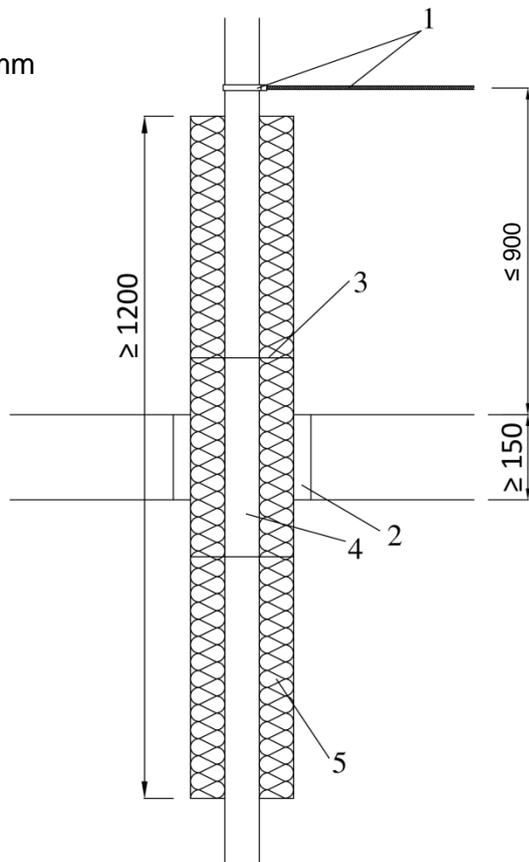


- 1 Rohrabhangung
- 2 Ringspaltverfullung gema Abschnitt 2.2.4
- 3 Stahldrahte bzw. Aluminiumklebeband gema Abschnitt 2.2.2
- 4 Mediumrohr
- 5 Isolierung gema Tabelle

Material	Rohraen- durchmesser D	Rohrwan- d- starke s	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- stands- klasse nach DIN 4102-11: 1985-12
					Dicke c	Gesamt- lange l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>								
aquatherm blue pipe (einschichtiges Kunststoffrohr)	20	1,9	≥ 100	-	20 - 80	≥ 1200	<b>PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)</b>	<b>R 120</b>
	25	2,3						
	32	2,9						

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)  
fur brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse  
R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12**  
Einbau in Deckenkonstruktionen

Anlage 28 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

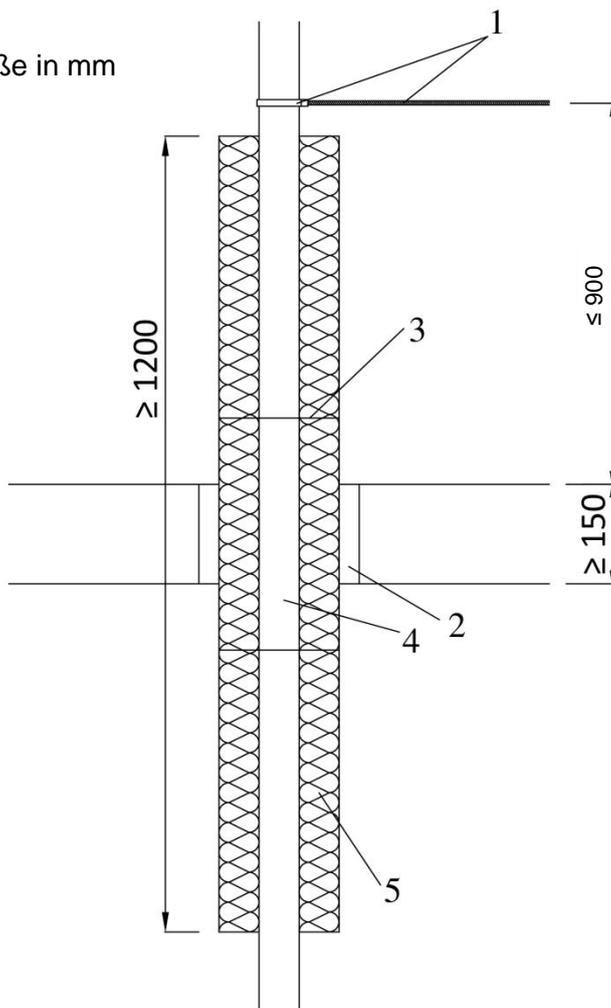


- 1 Rohrabhängung
- 2 Ringspaltverfüllung gemäß Abschnitt 2.2.4
- 3 Stahldrähte bzw. Aluminiumklebeband gemäß Abschnitt 2.2.2
- 4 Mediumrohr
- 5 Isolierung gemäß Tabelle

Material	Rohräußen- durchmesser D	Rohrwand- stärke s	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12
					Dicke c	Gesamt- länge l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>								
GF JRG Sanipex	16	2,25	≥ 100	-	20 - 80	≥ 1200	PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)	R 120
	20	2,8						R 120
	25	3,5						R 120
	32	4,4						R 120
	40	5,5						R 120
	50	6,9						R 120
	63	8,7						R 120

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)  
für brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse  
R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12**  
Einbau in Deckenkonstruktionen

Anlage 29 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

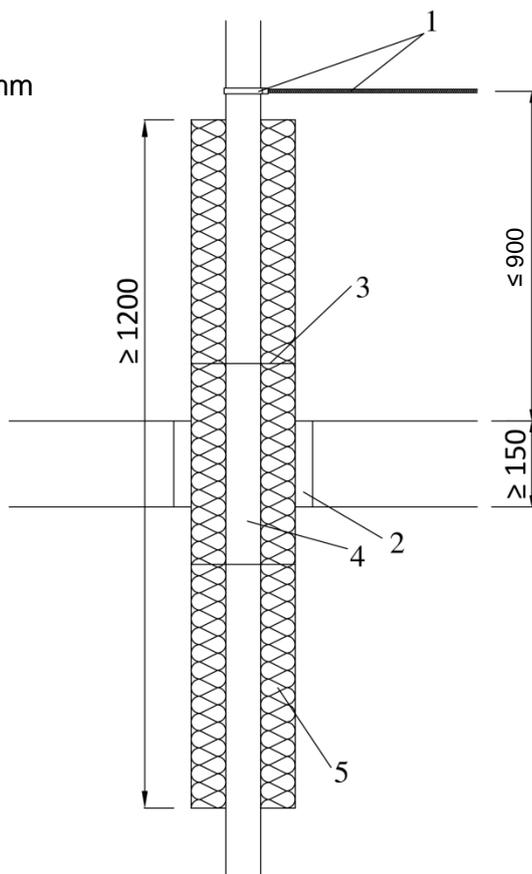


- 1 Rohrabhangung
- 2/3 Ringspaltverfullung gema Abschnitt 2.2.4
- 4 Stahldrahte bzw. Aluminiumklebeband gema Abschnitt 2.2.2
- 5 Mediumrohr
- 6 Isolierung gema Tabelle

Material	Rohrauen- durchmesser D	Rohrwan- dstarke s	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12
					Dicke c	Gesamt- lange l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>								
GF INSTAFLEX	16	2,2	≥ 100	-	20 - 60	≥ 1200	PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)	R 120
	20	2,8						R 120
	25	2,3						R 120
	32	2,9						R 120
	40	3,5						R 120
	50	4,6						R 120
	63	5,8						R 120
	75	6,8						R 120
	90	8,2						R 120
	110	10,0			R 120			
				30 - 60				

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)  
fur brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse  
R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12**  
Einbau in Deckenkonstruktionen

Anlage 30 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

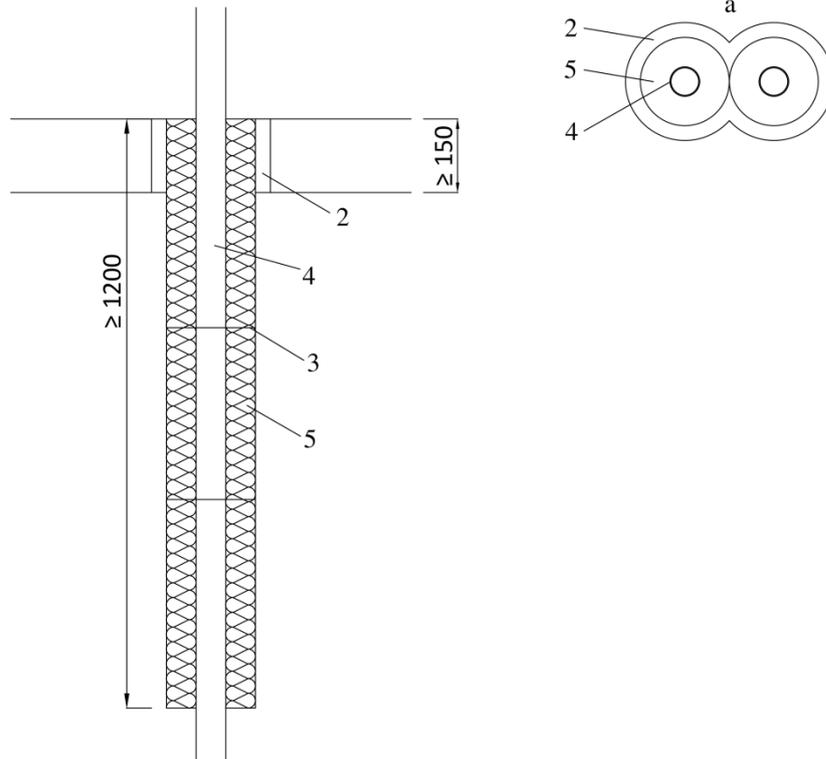



- 1 Rohrabhangung
- 2 Ringspaltverfullung gema Abschnitt 2.2.4
- 3 Stahldrahte bzw. Aluminiumklebeband gema Abschnitt 2.2.2
- 4 Mediumrohr
- 5 Isolierung gema Tabelle
- a Anordnung „linear“

Material	Rohrauen- durchmesser D	Rohrwand- starke s	Aluminium- schicht- dicke s <sub>AL</sub>	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12
						Dicke c	Gesamt- lange l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>									
Mehrschicht- verbundrohre mit einem Tragerrohr aus PP und einer 150 µm dicken Aluminium- einlage, die mit einer dunnen PP- Schicht geschutzt sind	≤ 16	≥ 2,2	0,15	≥ 0	linear	20 - 80	≥ 1200	PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)	R 120
	≤ 20	≥ 2,8							R 120
	≤ 25	≥ 3,5							R 120
	≤ 32	≥ 4,5							R 120
	≤ 40	≥ 5,6							R 120
	≤ 50	≥ 6,9							R 120
	≤ 63	≥ 8,7							R 120

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)  
fur brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse  
R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12**  
Einbau in Deckenkonstruktionen

Anlage 31 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

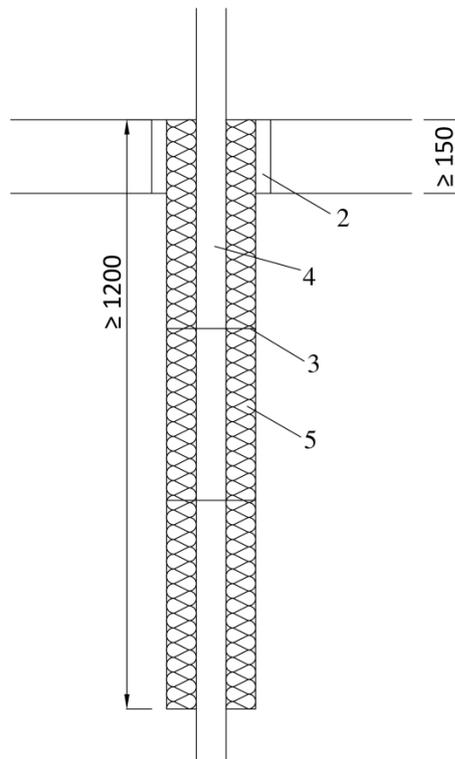



- 1 Rohrabhangung
- 2/3 Ringspaltverfullung gema Abschnitt 2.2.4
- 4 Stahldrahte bzw. Aluminiumklebeband gema Abschnitt 2.2.2
- 5 Mediumrohr
- 6 Isolierung gema Tabelle
- a Anordnung „linear“

Material	Rohrauen- durchmesser D	Rohrwan- dstarke s	Aluminium- schicht- dicke s <sub>AL</sub>	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12
						Dicke c	Gesamt- lange l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>									
Mehrschicht- verbundrohre mit einem Tragerrohr aus PP und einer 150 µm dicken Aluminium- einlage, die mit einer dunnen PP- Schicht geschutzt sind	≤ 25	≥ 2,8	0,15	≥ 0	linear	30 - 100	≥ 1200	PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)	R 120
	≤ 32	≥ 3,6							R 120
	≤ 40	≥ 4,5							R 120
	≤ 50	≥ 5,6							R 120
	≤ 63	≥ 7,1							R 120

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)  
fur brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse  
R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12**  
Einbau in Deckenkonstruktionen

Anlage 32 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

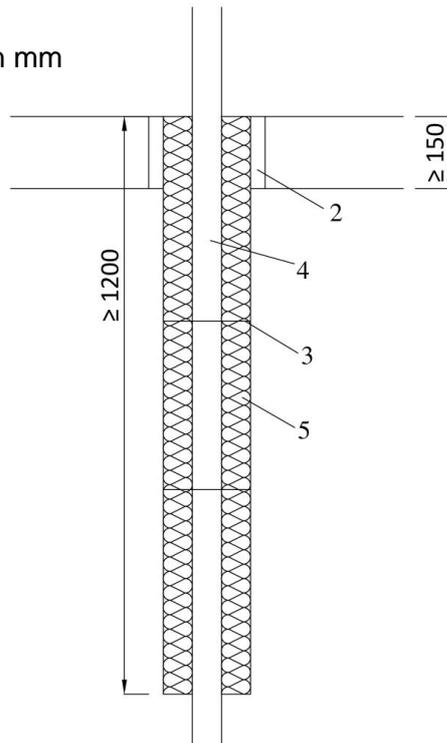



- 1 Rohrabhängung
- 2 Ringspaltverfüllung gemäß Abschnitt 2.2.4
- 3 Stahldrähte bzw. Aluminiumklebeband gemäß Abschnitt 2.2.2
- 4 Mediumrohr
- 5 Isolierung gemäß Tabelle
- a Anordnung „linear“

Material	Rohräußen- durchmesser D	Rohrwand- stärke s	Aluminium- schicht- dicke s <sub>AL</sub>	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12
						Dicke c	Gesamt- länge l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>									
Mehrschicht- verbundrohre mit einem Trägerrohr aus PE und einer bis zu 1,0 mm dicken Aluminium- einlage, die mit einer dünnen PE- Schicht geschützt sind	≤ 16	≥ 2,0	0,36	≥ 0	linear	20 - 80	≥ 1200	PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)	R 90
		≥ 2,0	0,45						R 90
	≤ 20	≥ 2,25	0,45						R 90
		≥ 2,25	0,56						R 90
	≤ 25	≥ 2,5	0,56						R 90
		≥ 2,5	0,68						R 90
	≤ 32	≥ 3,0	0,68						R 90
		≥ 3,0	0,89						R 90
≤ 40	≥ 4,0	0,35	R 90						
≤ 50	≥ 4,5	0,50	R 90						
≤ 63	≥ 6,0	0,60	R 90						

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)  
für brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse  
R 90 nach DIN 4102-11:1985-12**  
Einbau in Deckenkonstruktionen

Anlage 33 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

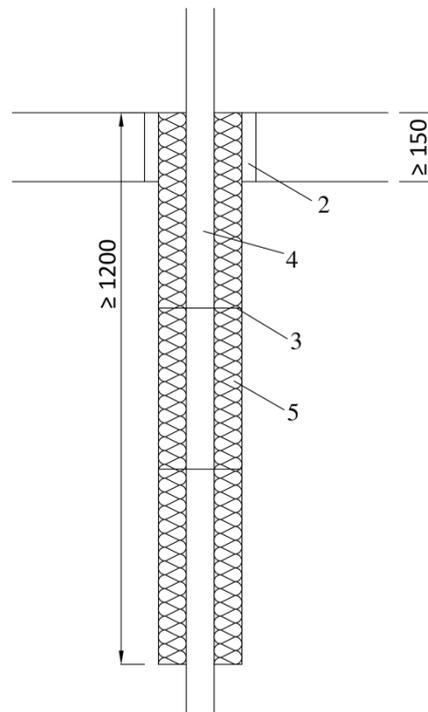



- 1 Rohrabhangung
- 2 Ringspaltverfullung gema Abschnitt 2.2.4
- 3 Stahldrahte bzw. Aluminiumklebeband gema Abschnitt 2.2.2
- 4 Mediumrohr
- 5 Isolierung gema Tabelle
- a Anordnung „linear“

Material	Rohraen- durchmesser D	Rohrwan- dstarke s	Aluminium- schicht- dicke s <sub>AL</sub>	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12
						Dicke c	Gesamt- lange l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>									
Mehrschicht- verbundrohre mit einem Tragerrohr aus PE und einer bis zu 1,35 mm dicken Aluminium- einlage, die mit einer dunnen PE- Schicht geschutzt sind	≤ 16	≥ 2,0	0,3	≥ 0	linear	20 - 80	≥ 1200	PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)	R 120
	≤ 20	≥ 2,0	0,4						R 120
	≤ 26	≥ 3,0	0,5						R 120
	≤ 32	≥ 3,0	0,6						R 120
	≤ 40	≥ 3,5	0,85						R 120
	≤ 50	≥ 4,0	1,0						R 120
	≤ 63	≥ 4,5	1,2						R 120

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)  
fur brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse  
R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12**  
Einbau in Deckenkonstruktionen

Anlage 34 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

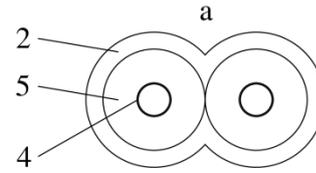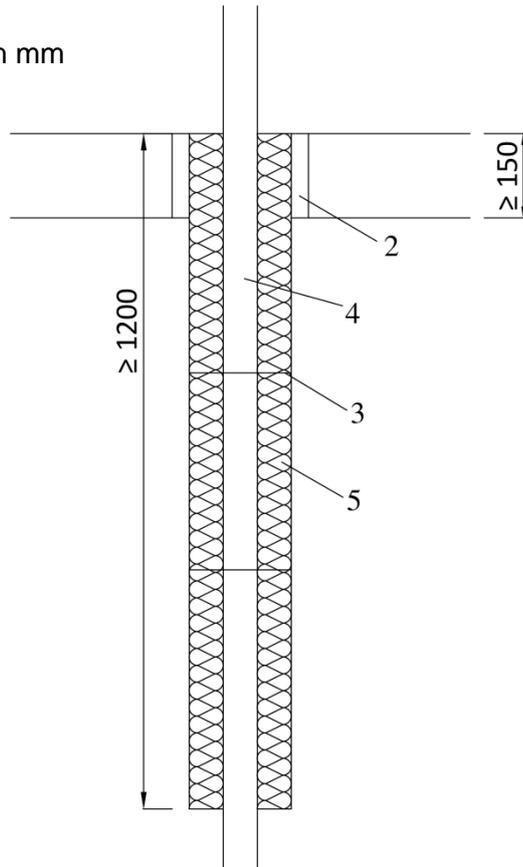



- 1 Rohrabhangung
- 2 Ringspaltverfullung gema Abschnitt 2.2.4
- 3 Stahldrahte bzw. Aluminiumklebeband gema Abschnitt 2.2.2
- 4 Mediumrohr
- 5 Isolierung gema Tabelle
- a Anordnung „linear“

Material	Rohrauen- durchmesser D	Rohrwan- dstarke s	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12
					Dicke c	Gesamt- lange l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>								
Viega Raxofix / Viega Sanfix Fosta	16	2,2	≥ 0	linear	30 -100	≥ 1200	<b>PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)</b>	<b>R 120</b>
	20	2,8						<b>R 120</b>
	25	2,7						<b>R 120</b>
	32	3,2						<b>R 120</b>
	40	3,5						<b>R 120</b>
	50	4,0						<b>R 120</b>
	63	4,5						<b>R 120</b>

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)  
fur brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse  
R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12  
Einbau in Deckenkonstruktionen**

Anlage 35 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

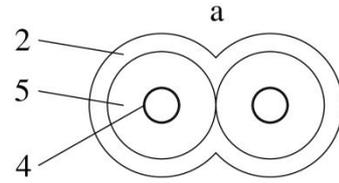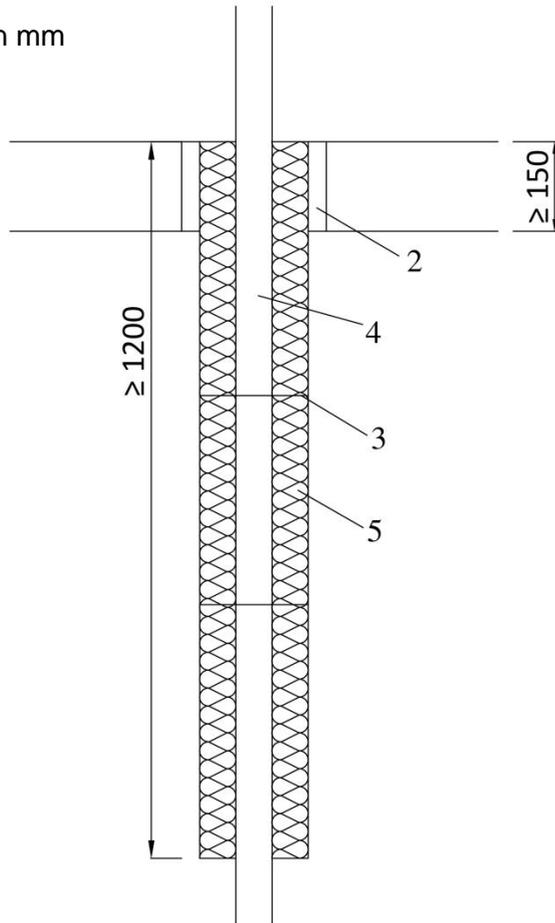


- 1 Rohrabhangung
- 2 Ringspaltverfullung gema Abschnitt 2.2.4
- 3 Stahldrahte bzw. Aluminiumklebeband gema Abschnitt 2.2.2
- 4 Mediumrohr
- 5 Isolierung gema Tabelle
- a Anordnung „linear“

Material	Rohraen- durchmesser D	Rohrwand- starke s	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12
					Dicke c	Gesamt- lange l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>								
Geberit Mepla Systemrohr ML	16	2,25	≥ 0	linear	30 - 100	≥ 1200	PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)	R 90
	20	2,5						R 90
	26	3,0						R 90
	32	3,0						R 90
	40	3,5						R 90
	50	4,0						R 90
	63	4,5						R 90
	75	4,7						R 90

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ)  
fur brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse  
R 90 nach DIN 4102-11:1985-12**  
Einbau in Deckenkonstruktionen

Anlage 36 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

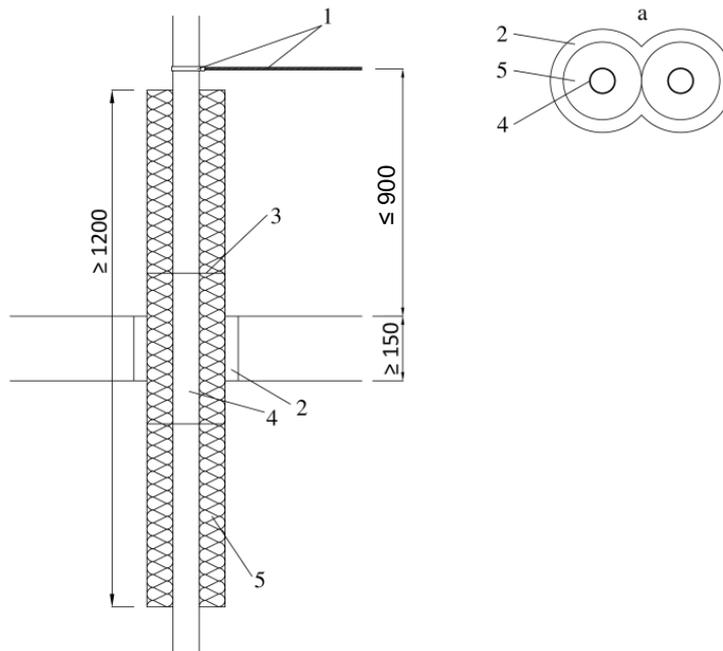

- 1 Rohrabhangung
- 2 Ringspaltverfullung gema Abschnitt 2.2.4
- 3 Stahldrahte bzw. Aluminiumklebeband gema Abschnitt 2.2.2
- 4 Mediumrohr
- 5 Isolierung gema Tabelle
- a Anordnung „linear“

Material	Rohrauen- durchmesser D	Rohrwand- starke s	Aluminium- schicht- dicke s <sub>AL</sub>	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12
						Dicke c	Gesamt- lange l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>									
Rohr gema Anlage 21 (PP/ 150 m Alu/PP)	 25	 4,5	0,15	 0	linear	20 - 50	 1200	PAROC Hvac Combi AluCoat T	R 120
Rohr gema Anlage 23 (PE/ 1,0 m Alu/PE)	 16	 2,0	gema Anlage 23	 0	linear	20 - 50	 1200		R 120
	 20	 2,2							
 25	 2,5								
Rohr gema Anlage 24 (PE/ 1,35 m Alu/PE)	 16	 2,0	gema Anlage 24	 0	linear	20 - 50	 1200	R 120	
	 20	 2,0							
	 25	 3,0							

Der Mindestabstand der Rohrabschottung „PAROC Hvac Combi AluCoat T fur brennbare Rohrleitungen“ zu anderen Rohrabschottungen „PAROC Hvac ... AluCoat T ...“ (jeweils der Feuerwiderstandsklasse „R 90“ nach DIN 4102-11:1985-12) kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:


Mindest- abstande untereinander	„PAROC Hvac <b>Combi</b> AluCoat T fur <u>nichtbrennbare</u> Rohrleitungen“ gem. P-3124/165/14-MPA BS, Anlage 17	„PAROC Hvac <b>Section</b> AluCoat T (TRZ) fur <u>brennbare</u> Rohrleitungen“ gem. Anlage 21 - 30 zu diesem abP Rohrdurchmesser d  25 mm   d > 25 mm		„PAROC Hvac <b>Section</b> AluCoat T (TRZ) fur <u>brennbare</u> Rohrleitungen“ gem. Anlage 31 - 36 zu diesem abP <sup>2)</sup>	„PAROC Hvac <b>Section</b> AluCoat T (TRZ) fur <u>nichtbrennbare</u> Rohrleitungen“ gem. P-3124/165/14-MPA BS
„PAROC Hvac <b>Combi</b> AluCoat T fur brennbare Rohrleitungen“	a  0 mm <sup>1)</sup> („Nullabstand“)	a  0 mm <sup>1)</sup> („Nullabstand“)	a  100 mm	a  100 mm	a  100 mm

<sup>1)</sup> Die Anordnung der Rohrabschottungen darf ausschlielich linear erfolgen

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Combi AluCoat T  
fur brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse  
R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12**  
Einbau in Deckenkonstruktionen

Anlage 37 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

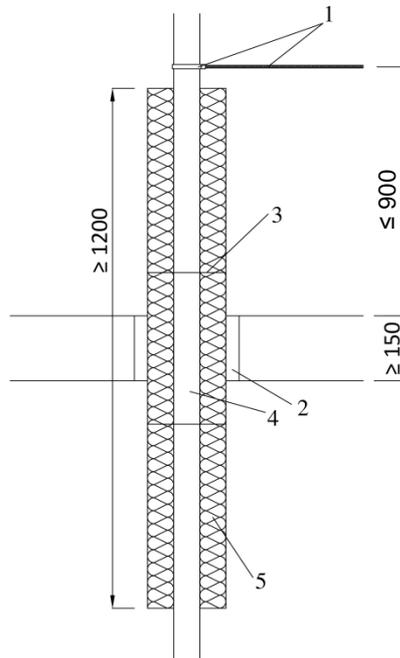


- 1 Rohrabhangung
- 2/3 Ringspaltverfullung gema Abschnitt 2.2.4
- 4 Stahldrahte bzw. Aluminiumklebeband gema Abschnitt 2.2.2
- 5 Mediumrohr
- 6 Isolierung gema Tabelle

Material	Rohraen- durchmesser D	Rohrwan- dstarke s	Aluminium- schicht- dicke s <sub>AL</sub>	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12
						Dicke c	Gesamt- lange l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>									
Mehrschicht- verbundrohre mit einem Tragerrohr aus PP und einer 150 m dicken Aluminium- einlage, die mit einer dunnen PP- Schicht geschutzt sind	 25	 2,8	0,15	 100	-	40 - 80	 1200	<b>PAROC Hvac Combi AluCoat T</b>	<b>R 90</b>

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Combi AluCoat T  
fur brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse  
R 90 nach DIN 4102-11:1985-12**  
Einbau in Deckenkonstruktionen

Anlage 38 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

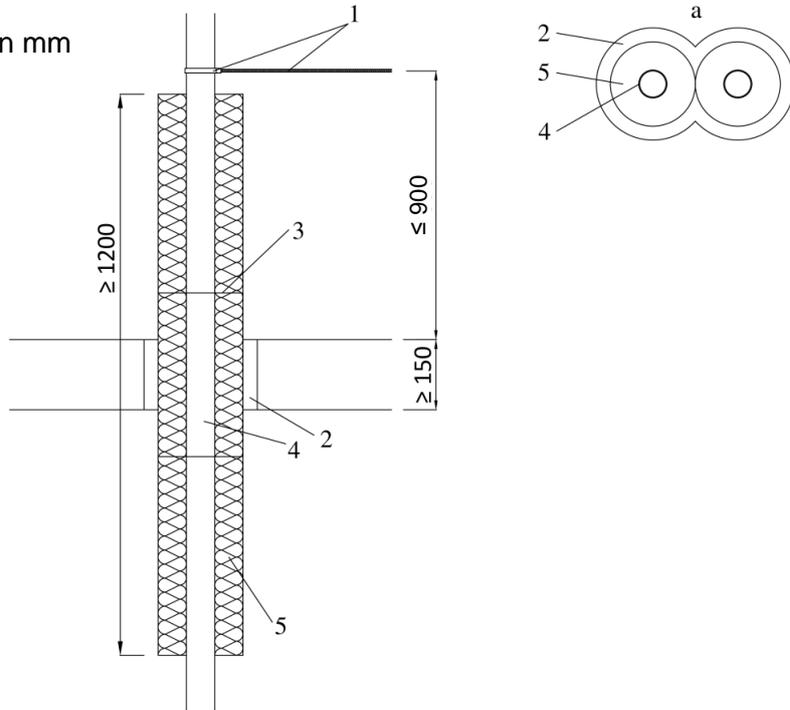

- 1 Rohrabhängung
- 2 Ringspaltverfüllung gemäß Abschnitt 2.2.4
- 3 Stahldrähte bzw. Aluminiumklebeband gemäß Abschnitt 2.2.2
- 4 Mediumrohr
- 5 Isolierung gemäß Tabelle
- a Anordnung „linear“

Material	Rohr außen- durchmesser D	Rohr wand- stärke s	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12
					Dicke c	Gesamt- länge l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>								
Viega Raxofix / Viega Sanfix Fosta	16	2,2	≥ 0	linear	20 -50	≥ 1200	<b>PAROC Hvac Combi AluCoat T</b>	<b>R 120</b>
	20	2,8						
	25	2,7						

Der Mindestabstand der Rohrabschottung „PAROC Hvac Combi AluCoat T für brennbare Rohrleitungen“ zu anderen Rohrabschottungen „PAROC Hvac ... AluCoat T ...“ (jeweils der Feuerwiderstandsklasse „R 90“ nach DIN 4102-11:1985-12) kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:


Mindestabstände untereinander	„PAROC Hvac <b>Combi</b> AluCoat T für <u>nichtbrennbare</u> Rohrleitungen“ gem. P-3124/165/14-MPA BS, Anlage 17	„PAROC Hvac <b>Section</b> AluCoat T (TRZ) für <u>brennbare</u> Rohrleitungen“ gem. Anlage 21 - 30 zu diesem abP Rohrdurchmesser d ≤ 25 mm   d > 25 mm		„PAROC Hvac <b>Section</b> AluCoat T (TRZ) für <u>brennbare</u> Rohrleitungen“ gem. Anlage 31 - 36 zu diesem abP <sup>2)</sup>	„PAROC Hvac <b>Section</b> AluCoat T (TRZ) für <u>nichtbrennbare</u> Rohrleitungen“ gem. P-3124/165/14-MPA BS
„PAROC Hvac <b>Combi</b> AluCoat T für brennbare Rohrleitungen“	a ≥ 0 mm <sup>1)</sup> („Nullabstand“)	a ≥ 0 mm <sup>1)</sup> („Nullabstand“)	a ≥ 100 mm	a ≥ 100 mm	a ≥ 100 mm

<sup>1)</sup> Die Anordnung der Rohrabschottungen darf ausschließlich linear erfolgen

**Rohrabschottung „PAROC Hvac Combi AluCoat T  
für brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse  
R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12**  
Einbau in Deckenkonstruktionen

Anlage 39 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

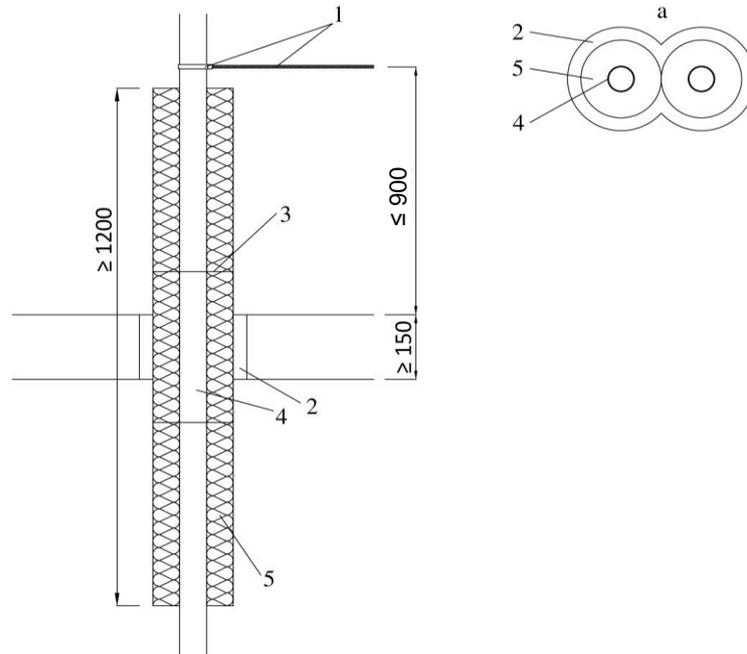

- 1 Rohrabhangung
- 2 Ringspaltverfullung gema Abschnitt 2.2.4
- 3 Stahldrahte bzw. Aluminiumklebeband gema Abschnitt 2.2.2
- 4 Mediumrohr
- 5 Isolierung gema Tabelle
- a Anordnung „linear“

Material	Rohrauen- durchmesser D	Rohrwan- dstarke s	Mindestabstand a und Anordnung		Isolierung			Max. Feuerwider- standsklasse nach DIN 4102-11: 1985-12
					Dicke c	Gesamt- lange l	Typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
<b>Rohrisolierung als „Streckenisolierung“</b>								
Geberit Mepla	16	2,25	≥ 0	linear	20 - 80	≥ 1200	<b>PAROC Hvac Combi AluCoat T</b>	<b>R 120</b>
	20	2,5						
	25	3,0						

Der Mindestabstand der Rohrabschottung „PAROC Hvac Combi AluCoat T fur brennbare Rohrleitungen“ zu anderen Rohrabschottungen „PAROC Hvac ... AluCoat T ...“ (jeweils der Feuerwiderstandsklasse „R 90“ nach DIN 4102-11:1985-12) kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:


Mindest- abstande untereinander	„PAROC Hvac <b>Combi</b> AluCoat T fur <u>nichtbrennbare</u> Rohrleitungen“ gem. P-3124/165/14-MPA BS, Anlage 17	„PAROC Hvac <b>Section</b> AluCoat T (TRZ) fur <u>brennbare</u> Rohrleitungen“ gem. Anlage 21 - 30 zu diesem abP Rohrdurchmesser		„PAROC Hvac <b>Section</b> AluCoat T (TRZ) fur <u>brennbare</u> Rohrleitungen“ gem. Anlage 31 - 36 zu diesem abP <sup>2)</sup>	„PAROC Hvac <b>Section</b> AluCoat T (TRZ) fur <u>nichtbrennbare</u> Rohrleitungen“ gem. P-3124/165/14-MPA BS
		d ≤ 25 mm	d > 25 mm		
„PAROC Hvac <b>Combi</b> AluCoat T fur brennbare Rohrleitungen“	a ≥ 0 mm <sup>1)</sup> („Nullabstand“)	a ≥ 0 mm <sup>1)</sup> („Nullabstand“)	a ≥ 100 mm	a ≥ 100 mm	a ≥ 100 mm

<sup>1)</sup> Die Anordnung der Rohrabschottungen darf ausschlielich linear erfolgen


**Rohrabschottung „PAROC Hvac Combi AluCoat T  
fur brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse  
R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12  
Einbau in Deckenkonstruktionen**

Anlage 40 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026


Maße in mm

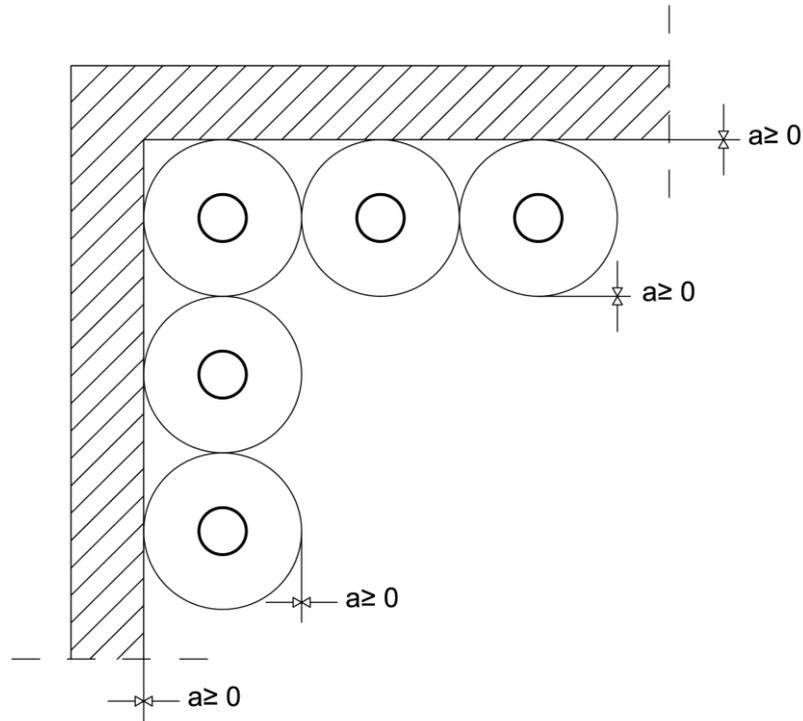

Gruppenanordnung von Rohrabschottungen in einer Massivdeckenkonstruktion. Zwickel sind hohlraumfüllend dicht in Bauteildicke zu verschließen.

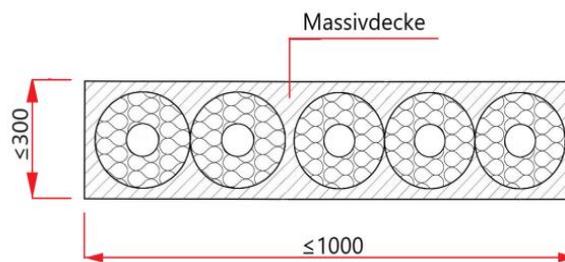

Gruppenanordnung von Rohrabschottungen in einer rechteckigen Bauteilöffnung einer Massivdeckenkonstruktion. Zwickel sind hohlraumfüllend dicht in Bauteildicke zu verschließen.

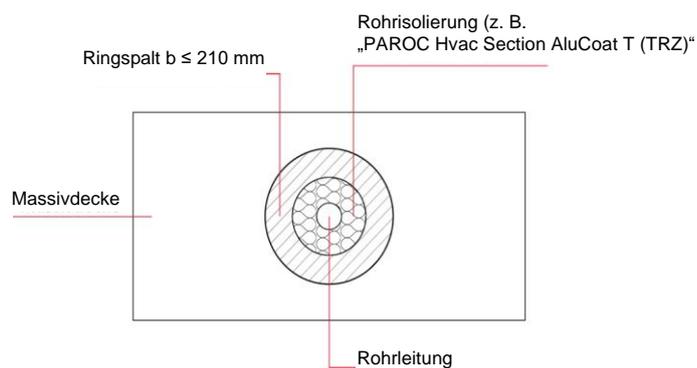


Maximaler Ringspalt ( $b \leq 210$  mm) von Rohrabschottungen „PAROC Hvac Section AluCoat T (TRZ) für brennbare Rohrleitungen“ (Abstand  $a \geq 100$  mm) in einer Bauteilöffnung einer Massivdeckenkonstruktion.

**Rohrabschottungen „PAROC Hvac ... AluCoat T ... für brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11:1985-12**

Nullabstand zu Massivwänden und -decken

Anlage 41 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026

Maße in mm

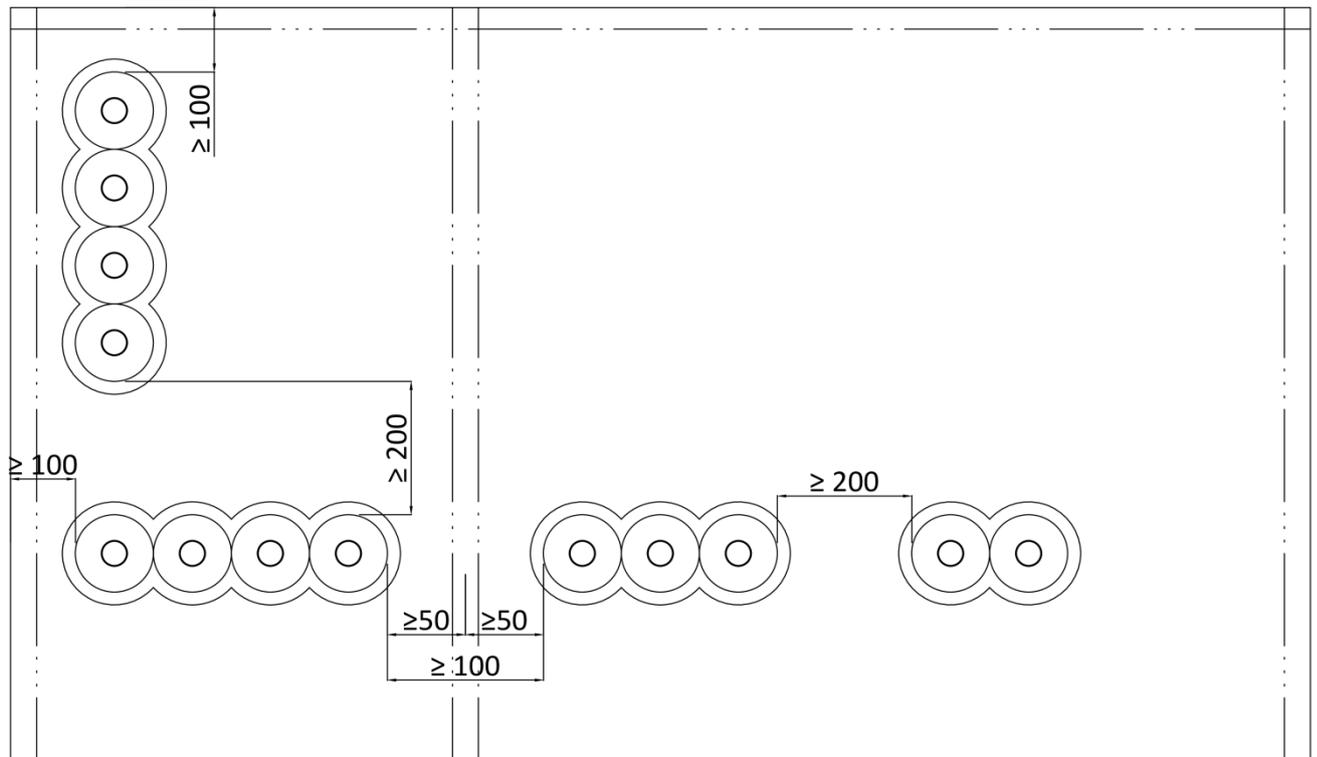

**Rohrabschottungen „PAROC Hvac ... AluCoat T ... für brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120**  
nach DIN 4102-11:1985-12

Nullabstand zu Massivwänden und -decken

Anlage 42 zum  
abP Nr.  
P-3126/167/14-MPA BS  
vom 19.01.2026