


ÕHEKROHVISÜSTEEMIGA SEINA SOOJUSTAMISE DETAIL

M 1:10

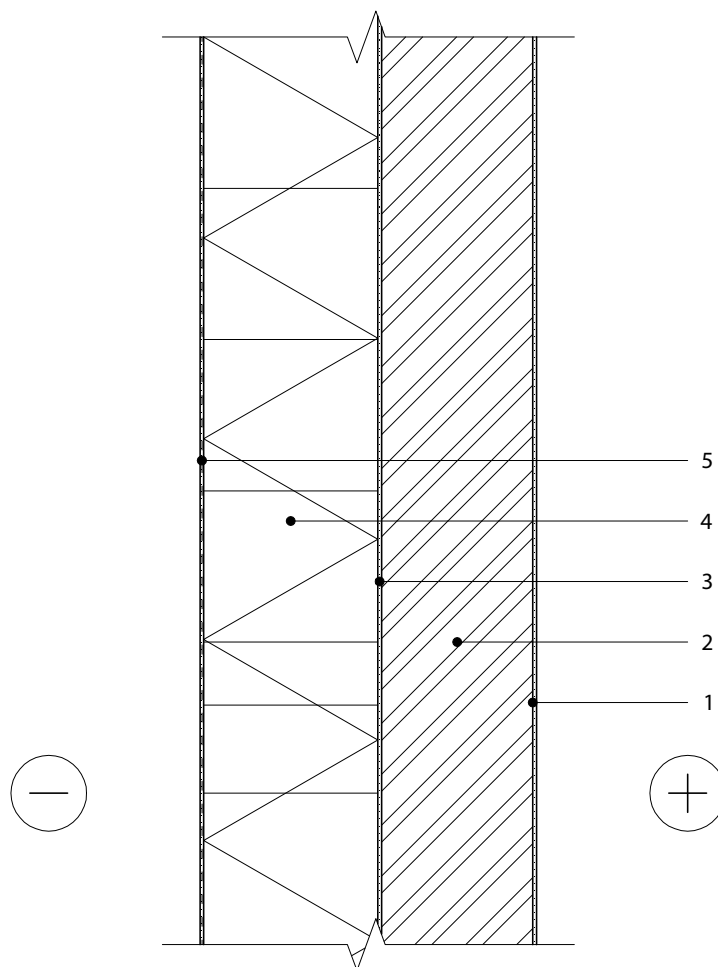

1. Siseviimistlus krohv, $d \leq 10\text{mm}$
2. Kivisein
3. Liimkiht, $d \leq 10\text{mm}$
4. PAROC Linio 80, (paksus tabelis)
5. Välisviimistlus õhekrohvüsteem kooskõlas krohvüsteemi halduri nõuetega, $d \leq 10\text{mm}$

Piirdetarnindi soojusjuhtivuse U ($\text{W/m}^2\text{K}$) väärtused vastavalt PAROC Linio 80 isolatsiooni paksustele

Kivisein \ PAROC Linio 80 paksus, mm	200	250	280	300	320	340
Keraamiline telliskivi müüritis, 250mm	0,178	0,146	0,131	0,123	0,116	0,110
Keramsiitbetoonplokid, 200mm	0,161	0,134	0,122	0,115	0,109	0,103
Poorbetoonplokist müüritis, 185mm	0,153	0,129	0,117	0,111	0,105	0,100
Silikaatplokid, 180mm	0,183	0,149	0,134	0,126	0,118	0,112
Keraamilisedplokid, 175mm	0,168	0,139	0,126	0,118	0,112	0,106

Märkus: Piirdetarnindi soojusjuhtivuse U arvutustes, kui viimistluseks kasutatakse krohvi, ei hinnata kinnitustetailide mõju, kuna kinnitustetailid puuduvad või kasutatakse plastist naaste, mille metallist südamikku süvendatakse.