


KALDKATUSE SOOJUSTAMINE TUULETÕKKE PLAATIDE JA MINERAALVILLAGA, DETAIL


M 1:10

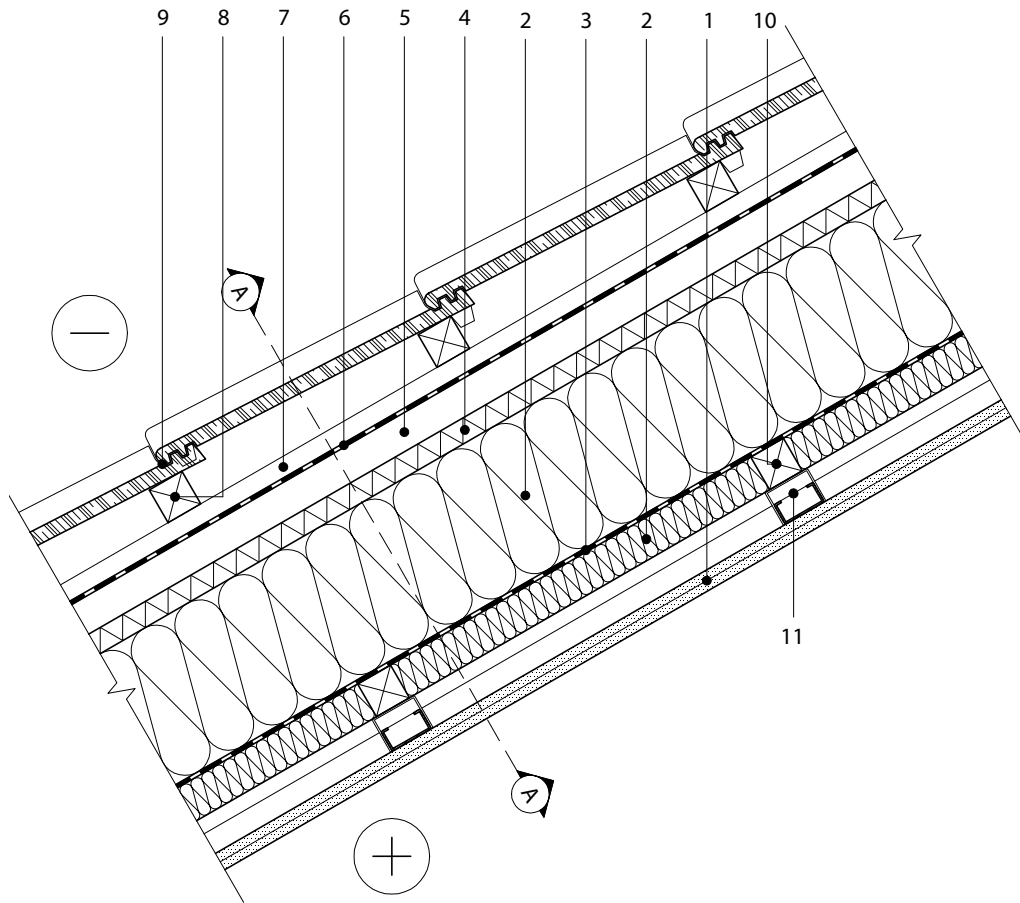

1. Siseviimistlus - g/k paneelid, d=25mm
2. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, (vaata paksust tabelist)
3. Õhu- ja aurutõkketile
4. PAROC Tinto t/PAROC Cortex (b), d=30mm
5. Ventileeritav õhuvahe, d≥50mm
6. Hüdrolisatsioon
7. Pikilatt, d≥25mm
8. Roov, d≥50mm
9. Katusekate - katusekivid
10. Pruss, d=50mm
11. Kipsplaadi laekarkass, d≥40mm
12. Komposiit sarikad

KALDKATUSE SOOJUSTAMINE TUULETÖKKE PLAATIDE JA MINERAALVILLAGA, DETAIL

M 1:10

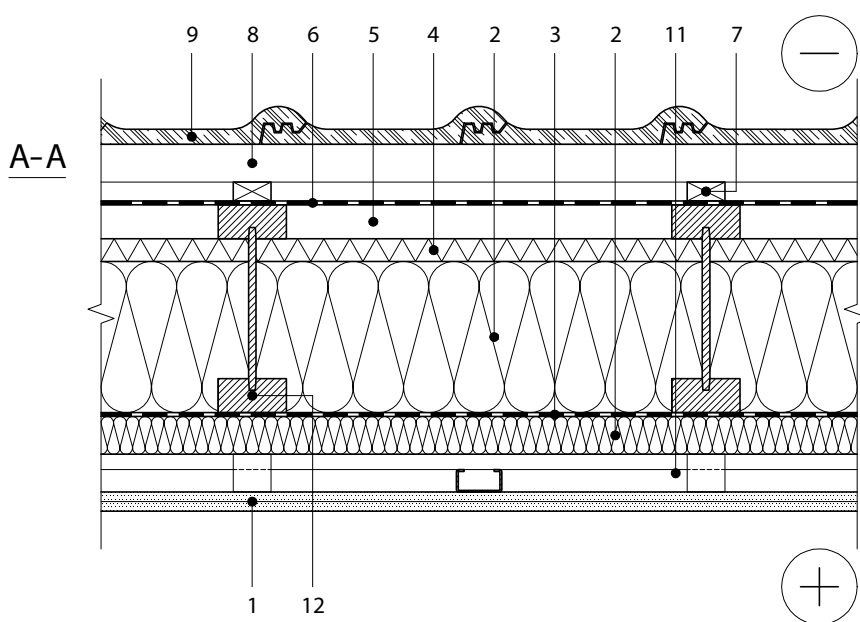

Piirdetarnindi soojusjuhtivuse U ($\text{W/m}^2\text{K}$) väärtused vastavalt PAROC Ultra isolatsiooni plaadi paksusele, lahendus PAROC Ultra + PAROC Cortex (b) / PAROC Tutto t 30mm

Puitkergetalad

PAROC Ultra paksus, mm	50+175	50+200	50+225	50+250	50+300
U ($\text{W/m}^2\text{K}$)	0,149	0,138	0,128	0,119	0,105

Piirdetarnindi soojusjuhtivuse U ($\text{W/m}^2\text{K}$) väärtused vastavalt PAROC Ultra isolatsiooni plaadi paksusele, lahendus PAROC Ultra + PAROC Cortex (b) / PAROC Tutto t 30mm

Komposiit sarikate konstruktsioon

PAROC Ultra paksus, mm	50+175	50+200	50+225	50+250	50+300
U ($\text{W/m}^2\text{K}$)	0,138	0,126	0,116	0,108	0,094

Märkus: puitkarkassi mõju hinnati programliga THERM, kui aluskihis kasutati komposiitsarikaid.