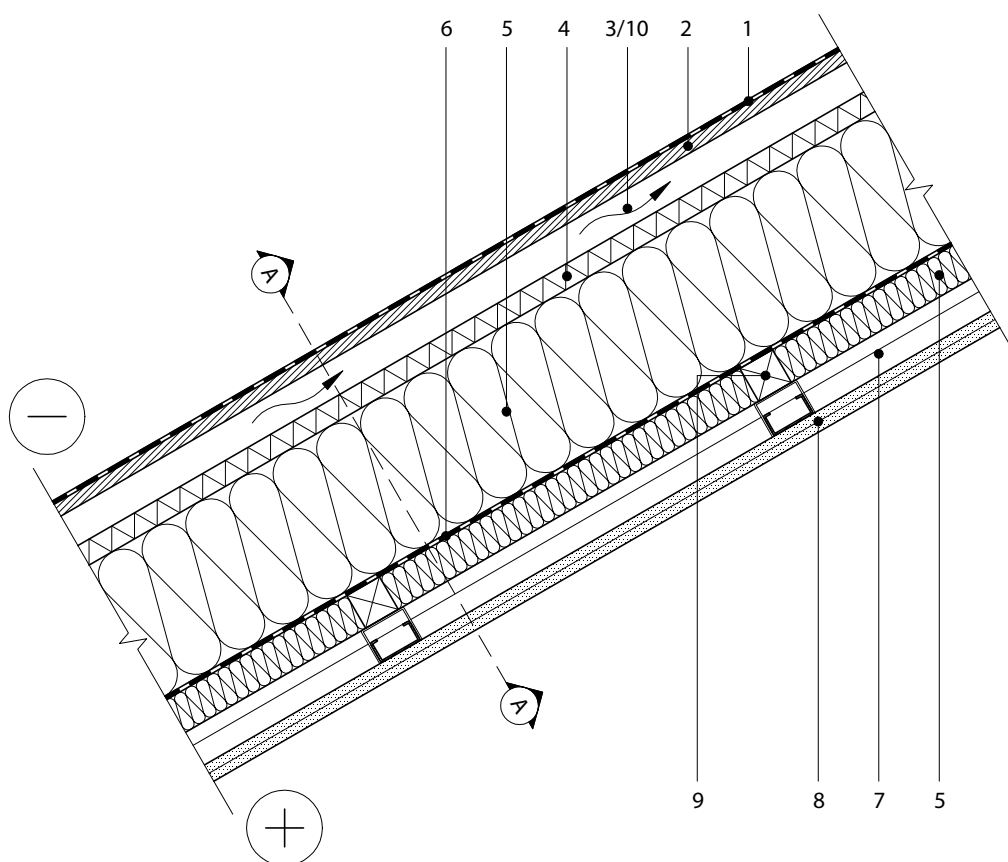



BITUUMEN KATUSEKATTEGA KALDKATUS TUULETÕKKE PLAATIDE JA MINERAALVILLAGA, DETAILL

M 1:10


- | | |
|---|---|
| 1. Katusekate - bituumenplaatid | 6. Õhu- ja aurutõke |
| 2. Plaatkate, $d \geq 18\text{mm}$ | 7. Kipsplaadi laekarkass, $d \geq 40\text{mm}$ |
| 3. Ventileeritav õhuvahe, $d \geq 50\text{mm}$ | 8. Siseviimistlus - g/k paneelid, $d = 25\text{mm}$ |
| 4. PAROC Tento t / PAROC Cortex (b), $d = 30\text{mm}$ | 9. Pruss, $d = 50\text{mm}$ |
| 5. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, (vaata paksust tabelist) | 10. Komposiit sarikas |

BITUUMEN KATUSEKATTEGA KALDKATUS TUULETÖKKE PLAATIDE JA MINERAALVILLAGA, DETAILL

M 1:10

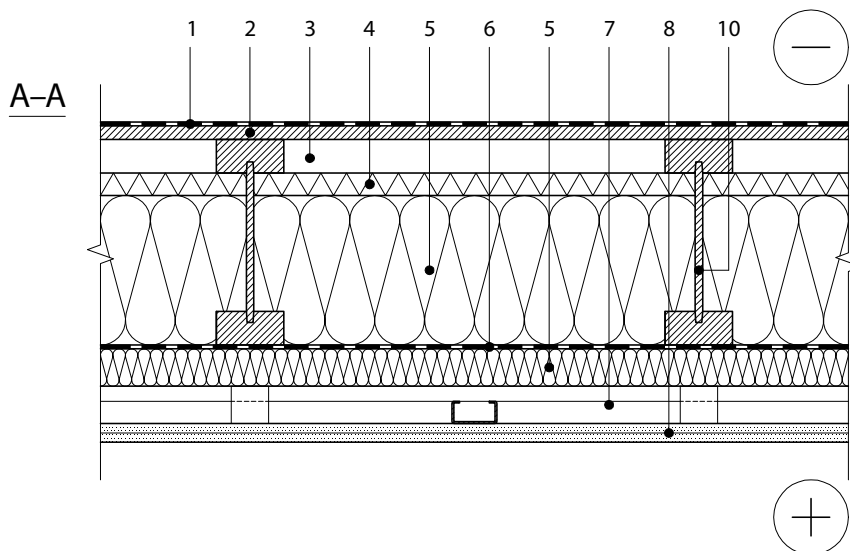

Piirdetarnindi soojusjuhtivuse U ($\text{W/m}^2\text{K}$) väärtused vastavalt PAROC Ultra isolatsiooni plaadi paksusele, lahendus PAROC Ultra + PAROC Cortex (b) / PAROC Tento t 30mm

Puitkergtalad

PAROC Ultra paksus, mm	50+175	50+200	50+225	50+250	50+300
U ($\text{W/m}^2\text{K}$)	0,149	0,138	0,128	0,119	0,105

Piirdetarnindi soojusjuhtivuse U ($\text{W/m}^2\text{K}$) väärtused vastavalt PAROC Ultra isolatsiooni plaadi paksusele, lahendus PAROC Ultra + PAROC Cortex (b) / PAROC Tento t 30mm

Komposiit sarikate konstruktsioon

PAROC Ultra paksus, mm	50+175	50+200	50+225	50+250	50+300
U ($\text{W/m}^2\text{K}$)	0,138	0,126	0,116	0,108	0,094

Märkus: puitkarkassi mõju hinnati programmiga THERM, kui aluskihis kasutati komposiitsarikaid.