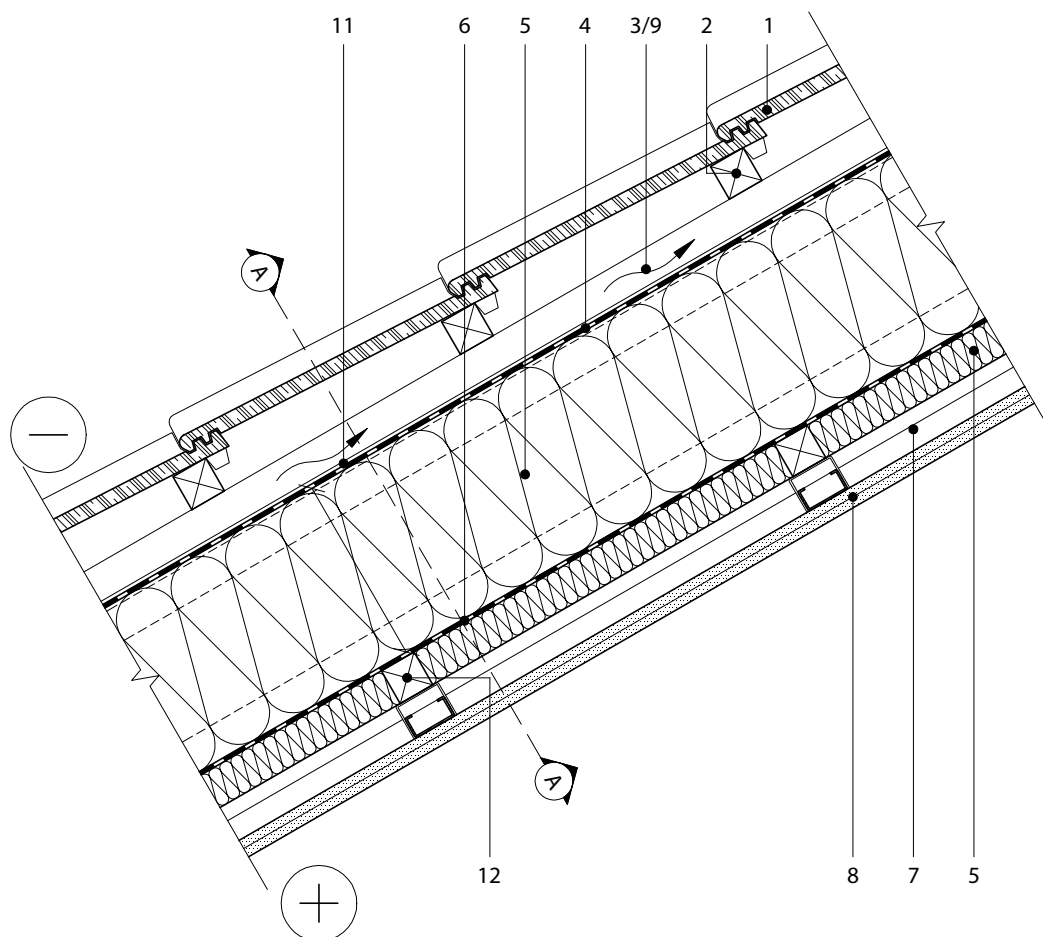


KALDKATUSE SOOJUSTAMINE TUULETÕKKEKANGA JA MINERAALVILLAGA DETAIL


M 1:10


1. Katusekatte-katusekivid
2. Roov, $d \geq 50$ mm
3. Ventileeritav õhuvahe, $d \geq 50$ mm
4. Hüdrosolatsioon ja tuulekaitse (difusioonkile)
5. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, 10 (vt paksust tabelist)
6. Õhu- ja aurutõke

7. Kipsplaadi laekarkass, $d \geq 40$ mm
8. Siseviimistlus - g/k plaat, $d = 25$ mm
9. Pikilatt, $d \geq 50$ mm
10. Komposiit sarikas
11. Tihend
12. Pruss, $d = 50$ mm

KALDKATUSE SOOJUSTAMINE TUULETÖKKE KANGA JA MINERAALVILLAGA DETAIL

M 1:10

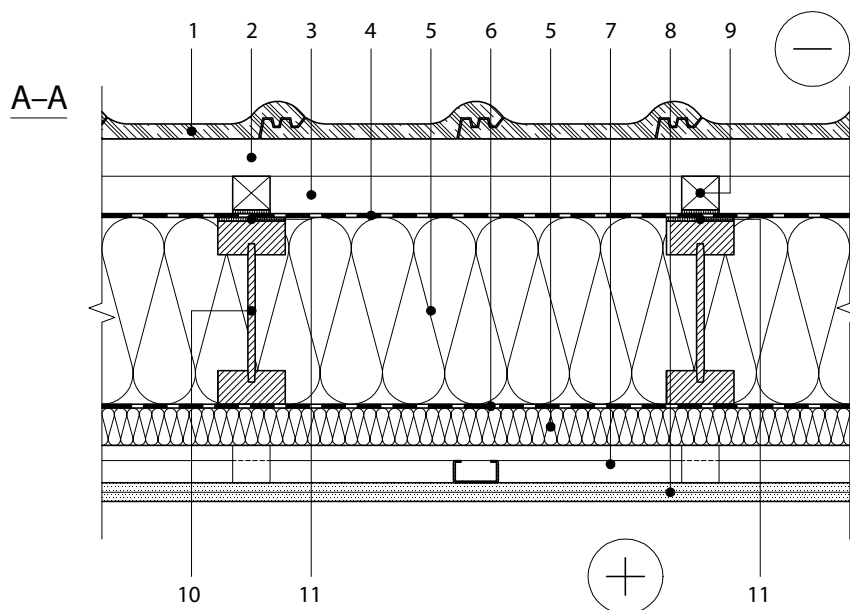

Piirdetarnindi soojusjuhtivuse U ($\text{W/m}^2\text{K}$) väärtused vastavalt PAROC Ultra isolatsiooni plaadi paksusele

Puitkergtalad

PAROC Ultra paksus, mm	50+200	50+225	50+250	50+275	50+300	50+325
U ($\text{W/m}^2\text{K}$)	0,157	0,144	0,134	0,124	0,116	0,109

Piirdetarnindi soojusjuhtivuse U ($\text{W/m}^2\text{K}$) väärtused vastavalt PAROC Ultra isolatsiooni plaadi paksusele

Komposiit sarikad

PAROC Ultra paksus, mm	50+200	50+225	50+250	50+275	50+300	50+325
U ($\text{W/m}^2\text{K}$)	0,146	0,133	0,122	0,112	0,104	0,097

Märkus: puitkarkassi mõju hinnati programmiga THERM, kui aluskihis kasutati komposiitsarikaid.