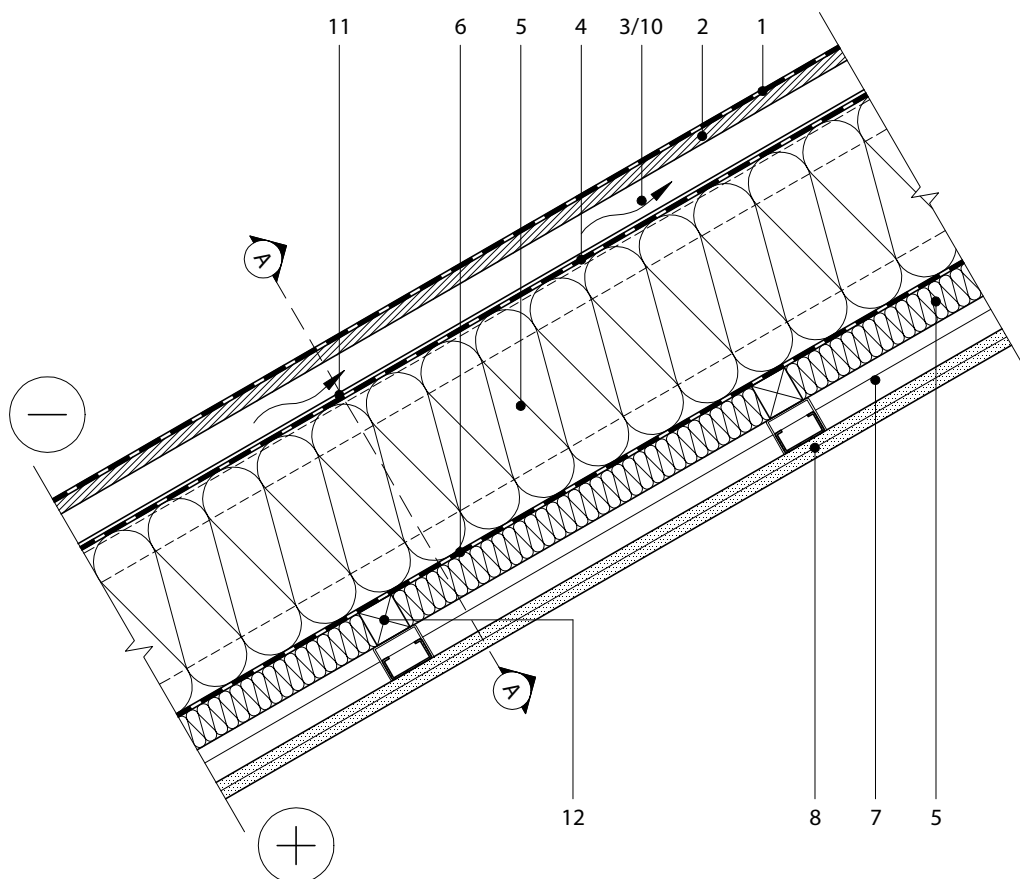


BITUUMEN KATUSEKATTEGA KALDKATUS TUULETÕKKEKANGAGA JA MINERAALVILLAGA DETAIL


M 1:10


1. Katusekate - bituumenplaatid
2. Plaatkate, $d \geq 18\text{mm}$
3. Ventileeritav õhuvahe, $d \geq 50\text{mm}$
4. Hüdrolatsioon ja tuulekaitse (difusioonkile)
5. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, (vaata paksust tabelist)
6. Õhu- ja aurutõke

7. Kipsplaadi laekarkass, $d \geq 40\text{mm}$
8. Siseviimistlus - g/k paneelid, $d = 25\text{mm}$
9. Komposiit sarikas
10. Pikilatt, $d \geq 50\text{mm}$
11. Tihend
12. Pruss, $d = 50\text{mm}$

BITUUMEN KATUSEKATTEGA KALDKATUS TUULETÕKKEKANGAGA KANGAGA JA MINERAALVILLAGA DETAIL

M 1:10

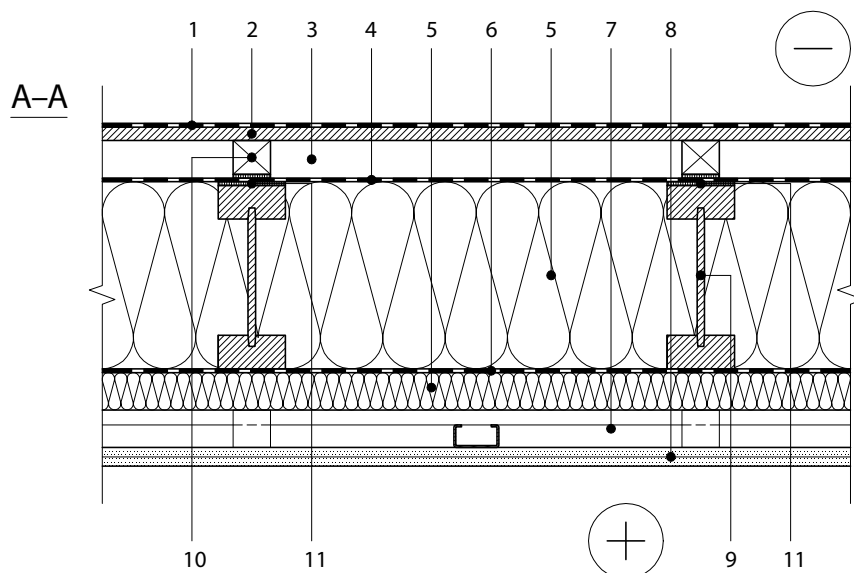

Piirdetarnindi soojusjuhtivuse U ($\text{W/m}^2\text{K}$) väärtused vastavalt PAROC Ultra isolatsiooni plaadi paksusele

Puitkergtalad

PAROC Ultra paksus, mm	50+200	50+225	50+250	50+275	50+300	50+325
U ($\text{W/m}^2\text{K}$)	0,157	0,144	0,134	0,124	0,116	0,109

Piirdetarnindi soojusjuhtivuse U ($\text{W/m}^2\text{K}$) väärtused vastavalt PAROC Ultra isolatsiooni plaadi paksusele

Komposiit sarikad

PAROC Ultra paksus, mm	50+200	50+225	50+250	50+275	50+300	50+325
U ($\text{W/m}^2\text{K}$)	0,146	0,133	0,122	0,112	0,104	0,097

Märkus: puitkarkassi mõju hinnati programmis THERM, kui aluskihis kasutati komposiitsarikaid.