


HOONE PUITKARKASS-SEIN JA KALDKATUSLAE KARNIISI SOOJUSTAMISE DETAIL

M 1:10

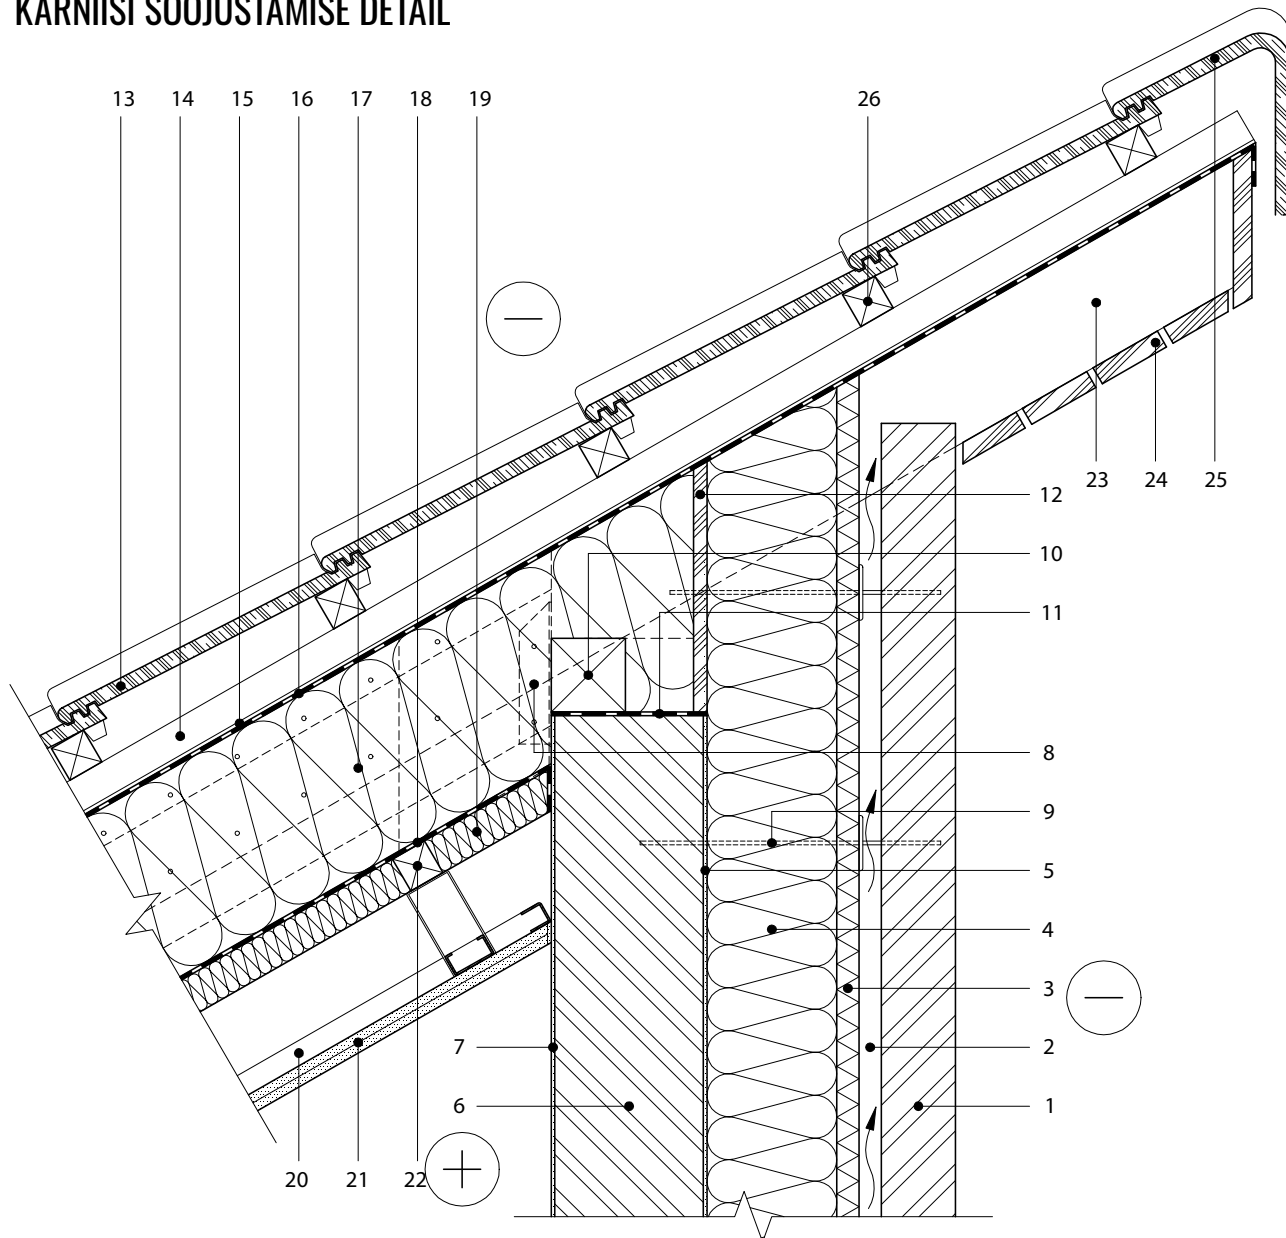

- | | |
|--|--|
| 1. Telliskivi, d=65–120 mm | 14. Ventileeritav õhuvahe / Pikilatt, d≥50mm |
| 2. Ventileeritav õhuvahe, d≥30 mm | 15. Tihend |
| 3. PAROC Cortex (b), d=30mm | 16. Hüdroisolatsioon ja tuuletõke (difusioonkate) |
| 4. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus
(vaata paksust detailist EE 05) | 17. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus,
(vaata paksust detailist EE 03) |
| 5. Krohv d≥10 mm | 18. Õhu- ja aurutõke |
| 6. Müüritis, d=175-250mm | 19. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, d=50mm |
| 7. Siseviimistlus - krohv, d≤10mm | 20. Kipsplaadi karkass, d≥40mm |
| 8. Sarika kinnituselement | 21. Siseviimistlus - kaks kipsplaat, d=25mm |
| 9. Soojusisolatsiooni kinnituselement fiksaatoriga | 22. Pruss, d=50mm |
| 10. Müüritis, d=100mm | 23. Sarikas, d=150mm |
| 11. Hüdroisolatsioon | 24. Laudvooder, d=25mm |
| 12. OSB plaat, d=18mm | 25. Viimistlus äärekivi |
| 13. Katusekatte - katusekivid | 26. Latt, d=50mm |

Märkus: Pos. 5 - krohvi kasutatakse avatud vertikaalsete ühendustega konstruktsioonide jaoks.