


PROFIILPLEKIL LAMEKATUSE SOOJUSTAMISE DETAIL

M 1:10

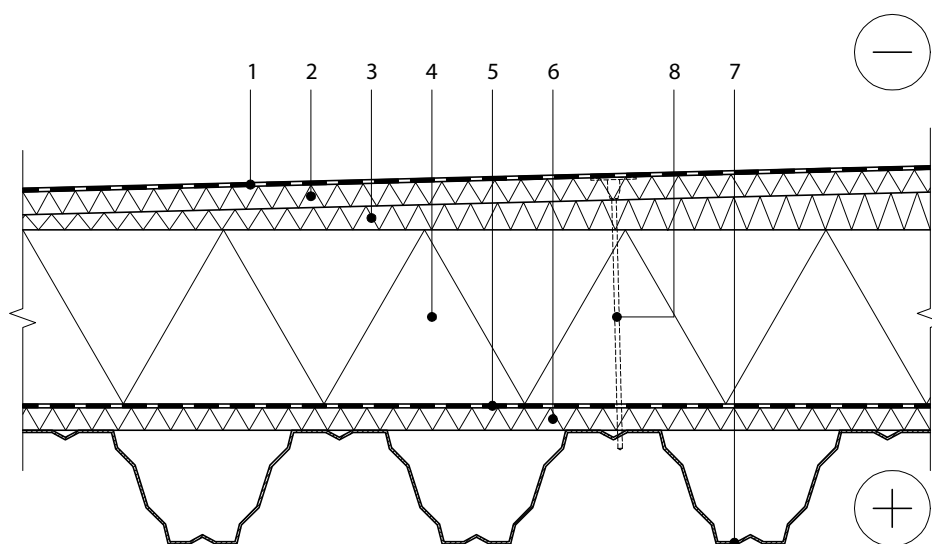

1. Katusekate
2. PAROC ROB 80, d=30mm
3. PAROC ROU 60 5, kalle 1:40
4. PAROC ROS 30, (vaata paksust tabelist)
5. Õhu- ja arutõkkekiile
6. PAROC ROB 80, d=30mm
7. Profiilplekk kandetarind
8. Kinnitusdetail

Piirdetarnindi soojusjuhtivuse U ($\text{W/m}^2\text{K}$) väärtused vastavalt PAROC ROS 30 paksustele, kui soojustatud PAROC ROS 30 + PAROC ROB 80 30 mm. Kinnituse soojusjuhtiv osa on süvistatud.

Puitkergetalad

PAROC ROS 30 paksus, mm	100	150	180	200	250	300	350
U ($\text{W/m}^2\text{K}$)	0,219	0,168	0,148	0,136	0,115	0,099	0,087

Märkused:

1. Arvutustes ei hinnata kallet moodustava kihi mõju;
2. Kui kinnitusdetaili soojusjuhtiv osa on süvistatud, siis kinnituste mõju arvutustes ei hinnata