


1:10

Kiinnitysdetalji

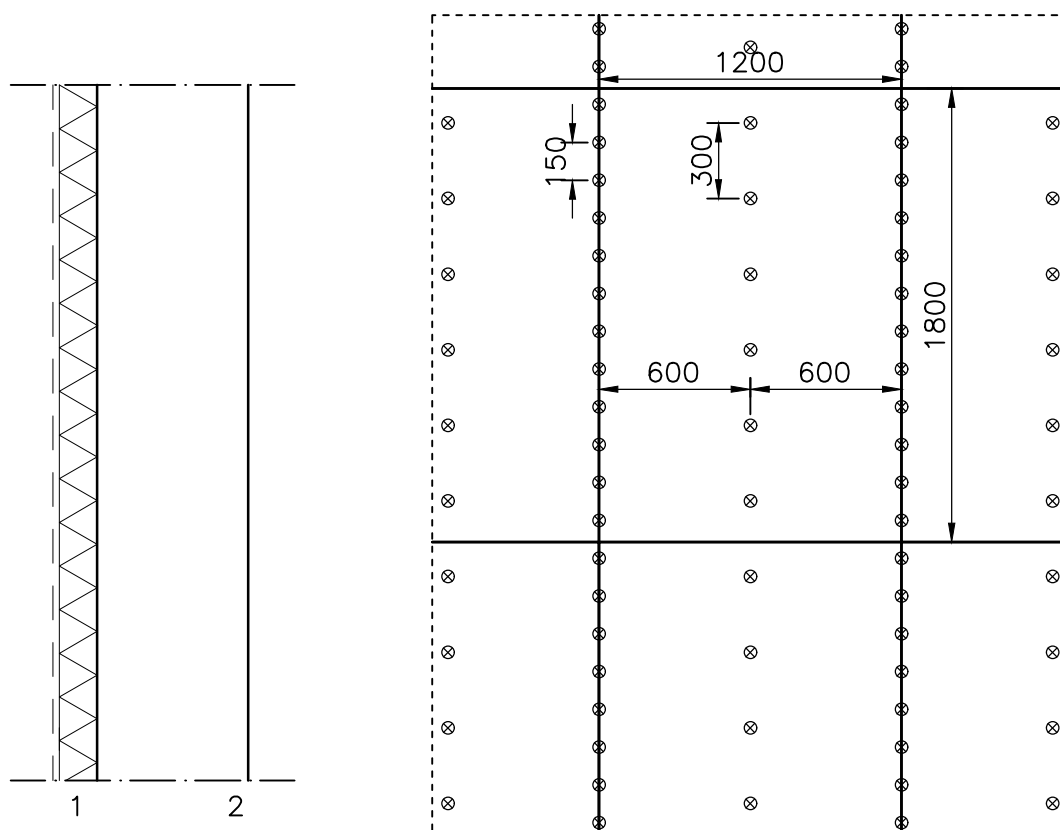

50 - 70 mm 1 SUOJAJVERHOUS K₂30, **PAROC Cortex pro** tai **PAROC Cortex pro b** (levykoko: 1200 x 1800 mm)

2 SUOJATTAVA RAKENNE/MATERIAALI

SUOJAJVERHOUSLUOKKA K₂30

Palosuojalevyt asennetaan kuvan mukaisesti suojattavan rakenteen pintaan **ilman levyjen välisiä limityksiä**. Levyjen väliset puskuaukumat tulee olla tiiviit, eikä eristykseen saa jäädä rakoja tai aukkoja.

Palosuojalevyt kiinnitetään asennuslupaansa **uppokantaisella sinkityllä 5,0 x eristeen paksuus + 30 mm ruuvilla ja PAROC Aluslevyllä, metalli (XFW 003)** (koko Ø 50 mm / 6,5 mm). Esim. 50 mm **Cortex pro** kiinnitetään 5,0 x 80 mm kokoisella ruuvilla.

Suojaverhouk-/palosuojalevyä voidaan käyttää ja kiinnittää kaikille asennusluoille (esim. puu/CLT ja Betoni).

Ruuvien määrää voidaan tarvittaessa lisätä.

Kiinnikkeiden välisiä etäisyyksiä voidaan pienentää.

Ruuvien pituutta voidaan pidentää. Palavia lämmöneristeitä suojattaessa kiinnikkeet tulee ulottaa suojattavan eristeen läpi kantavaan rakenteeseen rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan.