


1:10

Kiinnitysdetalji

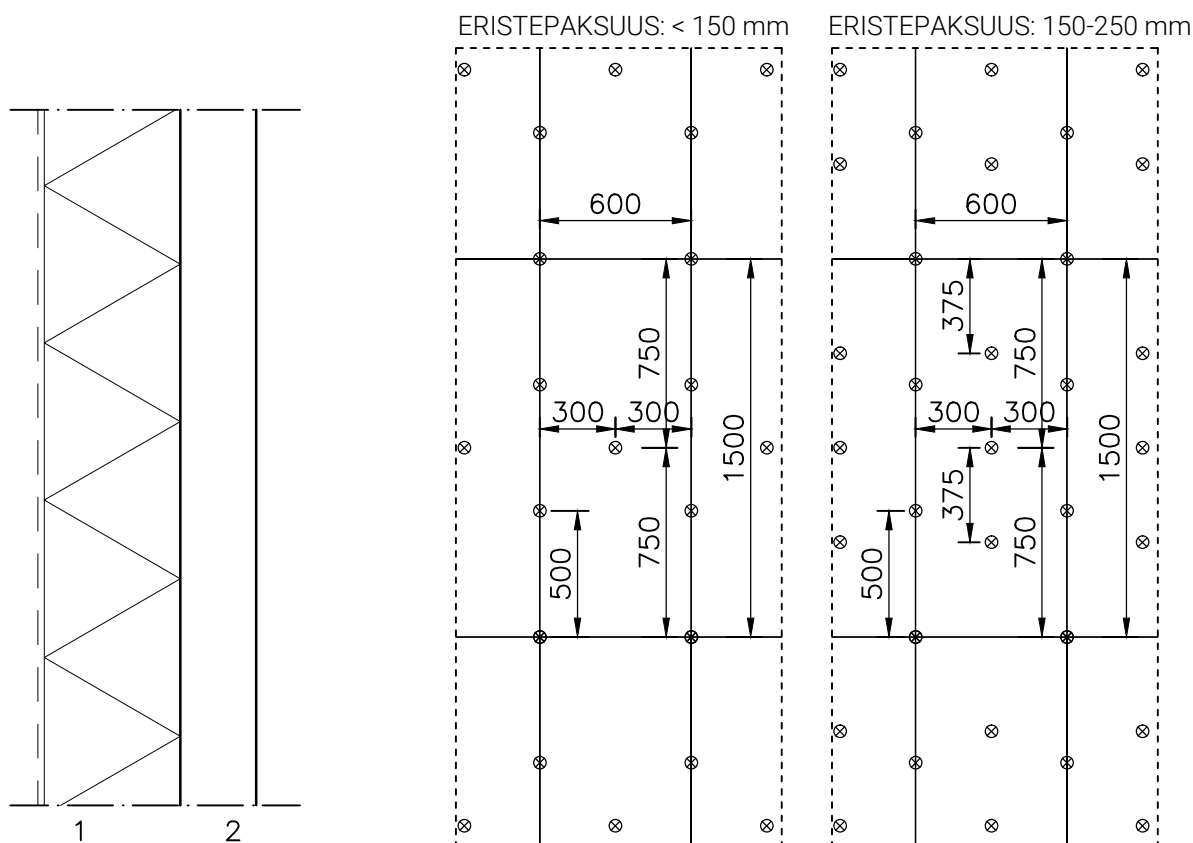

Huomio lisäkiinnikkeet (+ 2 kpl / levy), kun eristepaksuus on 150 - 250 mm

80 - 250 mm

1 SUOJAJVERHOUS K₂30, **PAROC Cortex One** tai **PAROC Cortex One b** (levykoko: 600 x 1500 mm)
2 SUOJATTAVA RAKENNE/MATERIAALI

SUOJAJVERHOUSLUOKKA K₂30

Palosuojalevyt asennetaan kuvien mukaisesti suojattavan rakenteen pintaan ilman levyjen välisiä limityksiä. Levyjen väliset pusksaumamat tulee olla tiiviit, eikä eristykseen saa jäädä rakoja tai aukkoja.

Palosuojajeriste kiinnitetään asennusaluistaan uppokantaisella sinkityllä 6,0 x eristeen paksuus + 40 mm ruuvilla ja **PAROC Aluslevyllä, metalli (XFW 003)** (koko: Ø 50 mm / 6,5 mm).
Esim. 180 mm **Cortex One** kiinnitetään 6,0 x 220 mm kokoisella ruuvilla.

Suojaverhouk-/palosuojalevyä voidaan käyttää ja kiinnittää kaikille asennusaluistoille (esim. puu/CLT ja Betoni).

Ruuvien määrää voidaan tarvittaessa lisätä.

Kiinnikkeiden välisiä etäisyyksiä voidaan pienentää.

Ruuvien pituutta voidaan pidentää. Palavia lämmöneristeitä suojattaessa kiinnikkeet tulee ulottaa suojattavan eristeen läpi kantavaan rakenteeseen rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan.