


PERIAATEDETALJI. Muutokset rakennuksen suunnittelijan vastuulla.

1:10

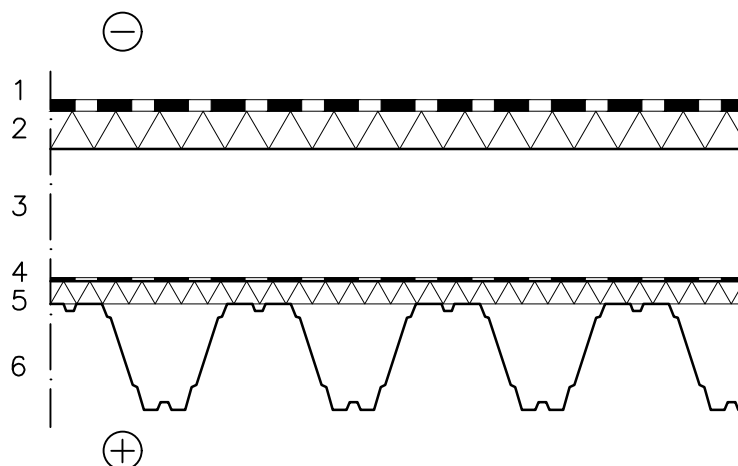

- | | | |
|-------|---|---|
| | 1 | VEDENERISTYS |
| 50 mm | 2 | SUOJAJVERHOUS K ₂ 30, PAROC FireSAFE R030
(levykoko: 1200 x 1800 mm) |
| | 3 | SUOJATTAVA MATERIAALI |
| | 4 | HÖYRYNSULKU |
| 30 mm | 5 | SUOJAJVERHOUS K ₂ 30, PAROC FireSAFE R030
(levykoko: 1200 x 1800 mm) |
| | 6 | KANTAVA RAKENNE |

SUOJAJVERHOUSLUOKKA K₂30

Palosuojalevyt asennetaan kuvien mukaisesti.

30 mm tuote soveltuu paloherkän eristekerroksen alapuoliseen suojaverhoukseen loivalla katolla, kun kantavana rakenteena on teräspoimulevy.

50 mm tuotetta voidaan käyttää paloherkän eristekerroksen yläpuoliseen suojaverhoukseen, jolloin suojaverhoukset toimii myös vedeneristysten alustana.

Levyjen väliset puskusaumat tulee olla tiiviit, eikä eristykseen saa jäädä rakoja tai aukkoja.

Suojaverhouksen asentaminen ei edellytä erillisiä kiinnikkeitä. Eristeet ja vedeneristys/vesikate kiinnitetään kantavaan rakenteeseen rakennesuunnittelijan suunnitelmien mukaisesti.

Suunnittelijan tulee huomioida teräspoimulevyn taipuminen tulipalon aikana käyttämällä erillistä palosuojaukseen teräspoimulevyn alapuolella, jolla voidaan varmistaa suojaverhouksen paikallaan pysyvyys ja toiminta palo-olosuhteissa (alapuolinen palo).

