



PERIAATEDETALJI. Muutokset rakennuksen suunnittelijan vastuulla.

1:10

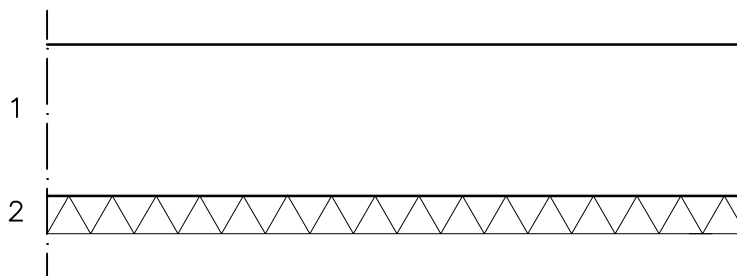

Kiinnitysdetalji

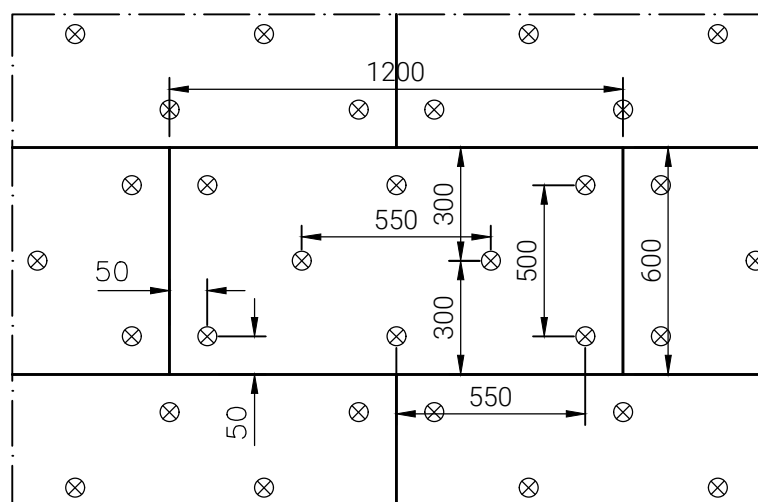

50 mm

- 1 SUOJATTAVA RAKENNE/MATERIAALI
- 2 SUOJAJVERHOUS K₂30, **PAROC Figra 170** tai **PAROC Figra 170t**
(levykoko: 600 x 1200 mm)

SUOJAJVERHOUSLUOKKA

K₂30

Palosuojalevyt asennetaan kuvan mukaisesti suojattavan rakenteen pintaan **puolen levyn** **limityksellä**. Levyjen väliset pusksaumamat tulee olla tiiviit, eikä eristykseen saa jäädä rakoja tai aukkoja.

Palosuojaeriste kiinnitetään asennusaluistaan uppokantaisella sinkityllä 5,0 x 80 mm ruuvilla ja **PAROC Aluslevyllä, metalli (XFW 003)** (koko Ø 50 mm / 6,5 mm).

Suojaverhouk-/palosuojalevyä voidaan käyttää ja kiinnittää kaikille asennusaluustoille (esim. puu/CLT ja Betoni).

Ruuvien määrää voidaan tarvittaessa lisätä.

Kiinnikkeiden välisiä etäisyyksiä voidaan pienentää.

Ruuvien pituutta voidaan pidentää. Palavia lämmöneristeitä suojattaessa kiinnikkeet tulee ulottaa suojattavan eristeen läpi kantavaan rakenteeseen rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan.