



PERIAATEDETALJI. Muutokset rakennuksen suunnittelijan vastuulla.

1:10

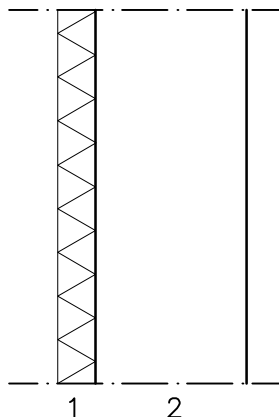

Kiinnitysdetalji

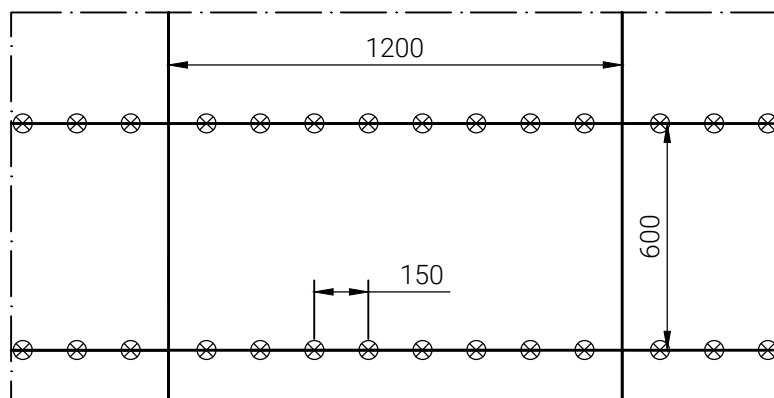

50 mm

1 SUOJAJAVERHOUS K₂30, **PAROC Figra 170** tai **PAROC Figra 170t**
(levykoko: 600 x 1200 mm)

2 SUOJATTAVA RAKENNE/MATERIAALI

SUOJAJAVERHOUSLUOKKA

K₂30

Palosuoja-levyt asennetaan kuvan mukaisesti suojattavan rakenteen pintaan ilman levyjen välisiä limityksiä. Levyjen väliset puskusaumat tulee olla tiiviit, eikä eristykseen saa jäädä rakoja tai aukkoja.

Palosuojaeriste kiinnitetään asennusaluistaan uppokantaisella sinkityllä 5,0 x 80 mm ruuvilla ja **PAROC Aluslevyllä, metalli (XFW 003)** (koko Ø 50 mm / 6,5 mm).

Suojaverhouk-/palosuoja-levyä voidaan käyttää ja kiinnittää kaikille asennusaluustoille (esim. puu/CLT ja Betoni).

Ruuvien määrää voidaan tarvittaessa lisätä.

Kiinnikkeiden välisiä etäisyyksiä voidaan pienentää.

Ruuvien pituutta voidaan pidentää. Palavia lämmöneristeitä suojattaessa kiinnikkeet tulee ulottaa suojattavan eristeen läpi kantavaan rakenteeseen rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan.