


PERIAATEDETALJI. Muutokset rakennuksen suunnittelijan vastuulla.

1:10

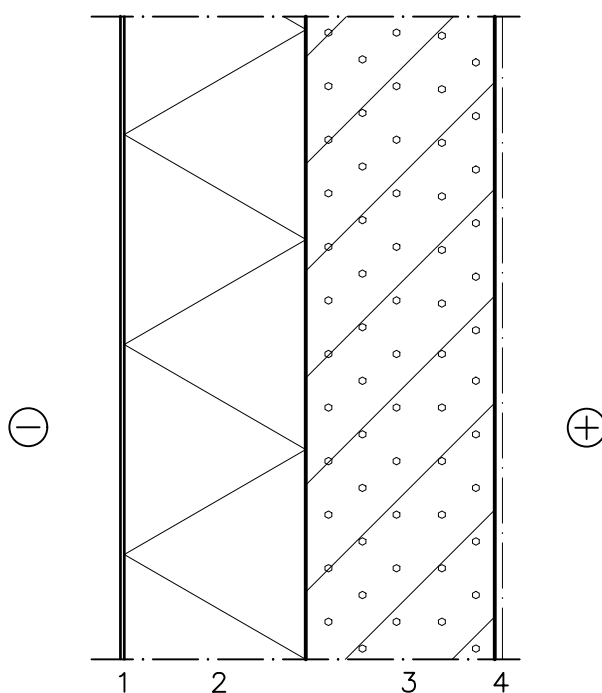

240 mm
250 mm

- 1 OHUTRAPPAUS
- 2 RAPPAUSALUSERISTE, kivillä **PAROC Linio 80**
- 3 SIPOREX-RUNKO
- 4 PINTAMATERIAALI TAI -KÄSITTELY, huoneselityksen mukaan

U-arvo ks. taulukko
Paloluokka $\geq$ REI 60 (rakennesuunnittelijan mukaan)
Ilmaääneneristysluku R_w 42 dB, R_w+C 39 dB, R_w+C_{tr} 36 dB
(ilmaääneneristysluvut laskettu eristepaksuudella 160 mm)

ERISTYSRATKAISU JA U-ARVO		
PAROC Linio 80, $\lambda_D = 0,040$ W/mK (mm)	160	240
U-arvo (W/m²K)	0,16	0,12

Eristerappauksien suunnittelu ja toteutus (mm. eristeiden kiinnitys, detaljit, rappaustyö/-paksuudet) tulee aina tehdä by 57 Eriste- ja levyrappaus 2016 -julkaisun ja eristerappausjärjestelmän haltijan ohjeistuksien mukaisesti laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.