


PERIAATEDETALJI. Muutokset rakennuksen suunnittelijan vastuulla.

1:10

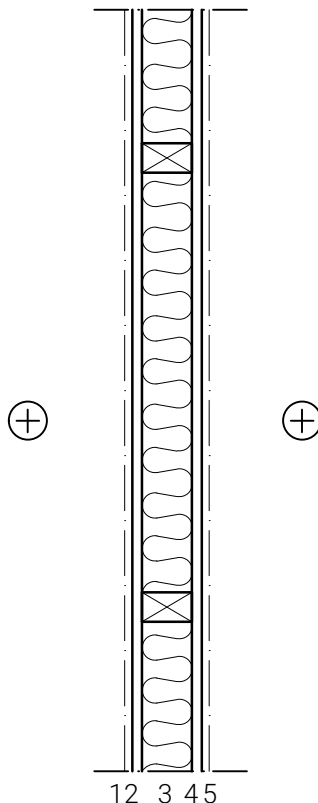


12,5 mm
66 mm

12,5 mm

- 1 PINTAMATERIAALI TAI -KÄSITTELY, huoneselityksen mukaan
- 2 KIPSILEVY (normaali, tyyppi A), kipsilevyruuvit
- 3 PUURANGAT k600 / ylä- ja alajuoksut 66 mm
+ kivillä **PAROC eXtra F** 66mm rankojen välissä.
- 4 KIPSILEVY (normaali, tyyppi A), kipsilevyruuvit
- 5 PINTAMATERIAALI TAI -KÄSITTELY, huoneselityksen mukaan

Seinän maksimikorkeus: 4000 mm

Lisätietoja ja suunnitteluohjeita: Eurooppalainen tekninen arviointi: Kuivien tilojen väliseinäjärjestelmät (ETA-07/0071), www.paroc.fi

Yksinkertainen puurunko / 1-kipsilevykerros (min. 12,5 mm) molemmin puolin	PAROC eriste	Runko / eristepaksuus	Paloluokka	Ilmaääneneristysluku (dB)	
				R _w	R _w + C ₅₀₋₃₁₅₀
	PAROC extra F (ETA)	66 mm	EI60	40	37

- R_w (dB) = Taajuuskaistoittain taajuualueella 100-3150 Hz mitatuista ja mallinnetuista ilmaääneneristävyyksistä R laskettu mittasuure (SFS-EN ISO 717-1) rakenteelle.
- R'_w = Rakenteen ilmaääneneristävyyden mitattu tai mallinnettu rakennuksessa (sis. sivutiesiirtymän aiheuttaman heikennyksen).