


1:10

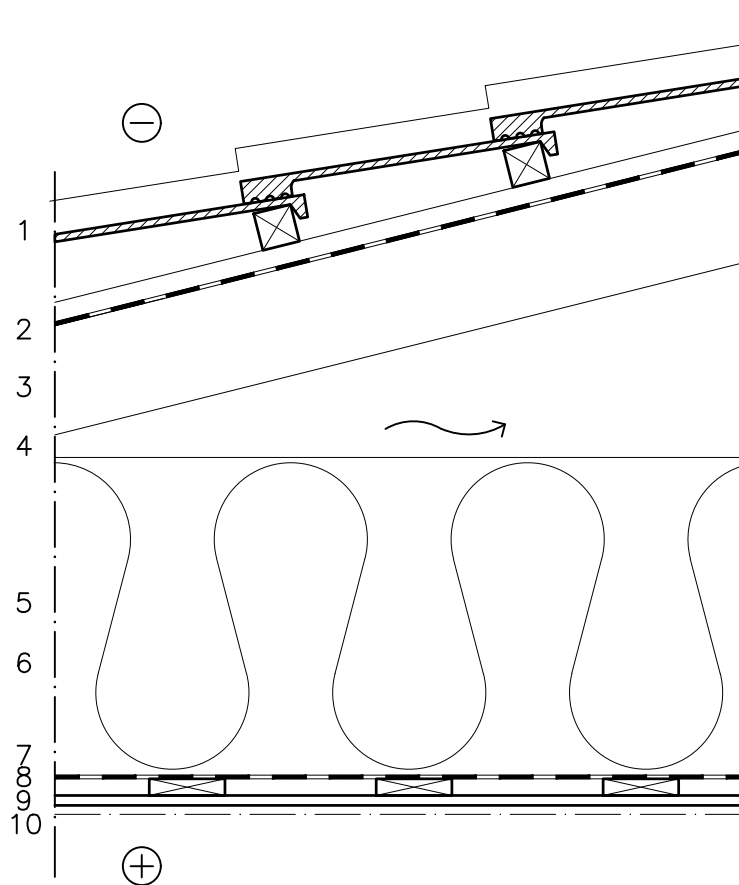

- 1 VESIKATE
- 2 ALUSKATE
- 3 VESIKATON KANTAVA RAKENNE, rakennesuunnitelmien mukaan
- 4 TUULETTUVA ULLAKKO
- 5 LÄMMÖNERISTE, puhallusvivilla **PAROC BLT 6** tai **PAROC BLT 9**
- 6 KANTAVA RAKENNE, rakennesuunnitelmien mukaan
puurunko
- 7 ILMAN- TAI HÖYRYNSULKU, kosteissa tiloissa aina höyrynsulku
- 8 HARVALAUDOITUS, 22x100 mm, k300
- 9 RAKENNUSLEVY, kipsilevy
- 10 PINTAMATERIAALI TAI -KÄSITTELY

22 mm
13 mm

U-arvo
Ilmaääneneristysluku

ks. taulukko
 R_w 56 dB, R_w+C 54 dB, R_w+C_{tr} 52 dB (tiilikate)
 R_w 55 dB, R_w+C 53 dB, R_w+C_{tr} 48 dB (peltikate)

RAKENTEEN KOSTEUSTEKNINEN TARKASTELU

YP-PR-10.01 on tuulettuva harjakatto/yläpohja. Rakenne toimii rakennusfysikaalisesti hyvin, kun yläpohjan tuuletus on riittävä. Tarkempi kosteustarkastelu yläpohjarakenteen YP-PR-10.03 yhteydessä.

ERISTYSRATKAISU JA U-ARVO			
PAROC BLT 6 tai PAROC BLT 9 (yhtenäinen kerros), $\lambda_D = 0,041 \text{ W/mK}$ (mm)	170	320	440
PAROC BLT 6 tai PAROC BLT 9 (alapaarre), $\lambda_D = 0,041 \text{ W/mK}$ (mm)	100	100	100
U-arvo ($\text{W/m}^2\text{K}$)	0,14	0,09	0,07