


KARKASINĖS SIENOS IR COKOLIO ŠILTINIMO DETALĖ

M 1:10

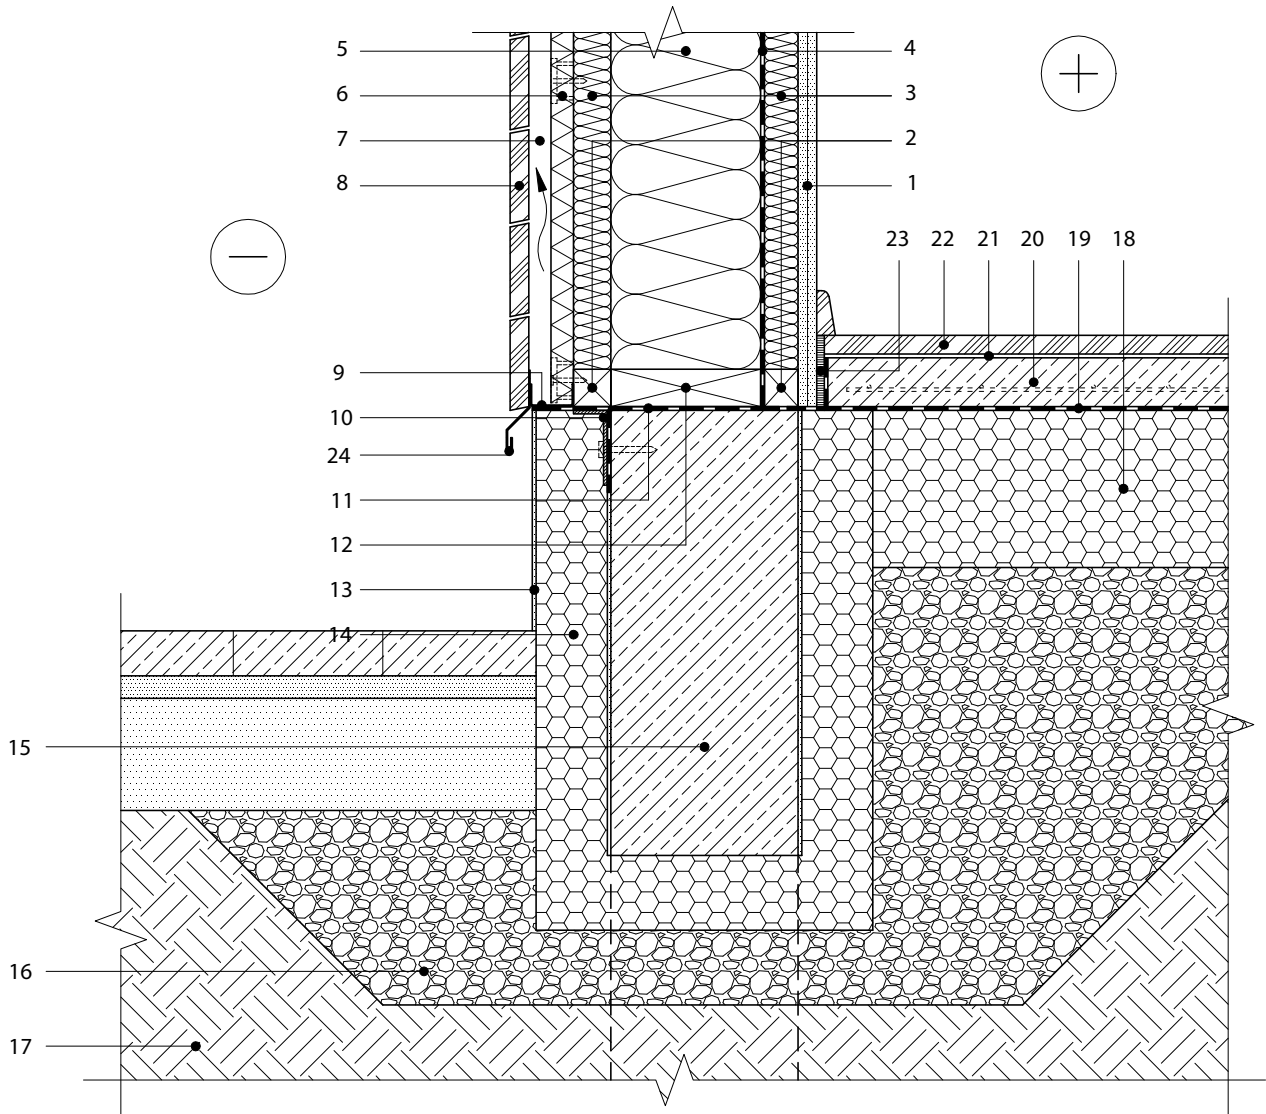

- | | |
|---|--|
| 1. Vidaus apdaila - g/k plokštė, d=25mm | 13. Išorės apdaila - išorinis sudėtinės tinkuojamos sistemos sluoksnis, d≤10mm |
| 2. Tašas, d=50mm | 14. Šilumos izoliacija XPS, d≥100mm |
| 3. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, d=50mm | 15. Pamatinė juosta, d≥300mm |
| 4. Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis | 16. Drenuojantis sluoksnis |
| 5. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus (storį žiūrėti detalėje S 01) | 17. Gruntas |
| 6. PAROC Cortex b / PAROC Tento t (b), d=30mm | 18. Šilumos izoliacija XPS |
| 7. Vėdinamas oro tarpas, d≥30mm | 19. Skiriamasis sluoksnis |
| 8. Išorės apdaila - lentų apkala, d≥20mm | 20. Armuotas išlyginamasis sluoksnis, d≥50mm |
| 9. Perforuotas užbaigimo profiliuotis | 21. Klijų sluoksnis, d=2-5mm |
| 10. Karkaso tvirtinimo elementas | 22. Grindų danga, d=8-14mm |
| 11. Hidroizoliacija | 23. Tarpinė, d=10mm |
| 12. Karkaso elementas | |