


MŪRO SIENOS ŠILTINAMOS TINKUOJAMA SISTEMA IR COKOLIO ŠILTINIMO DETALĖ

M 1:10

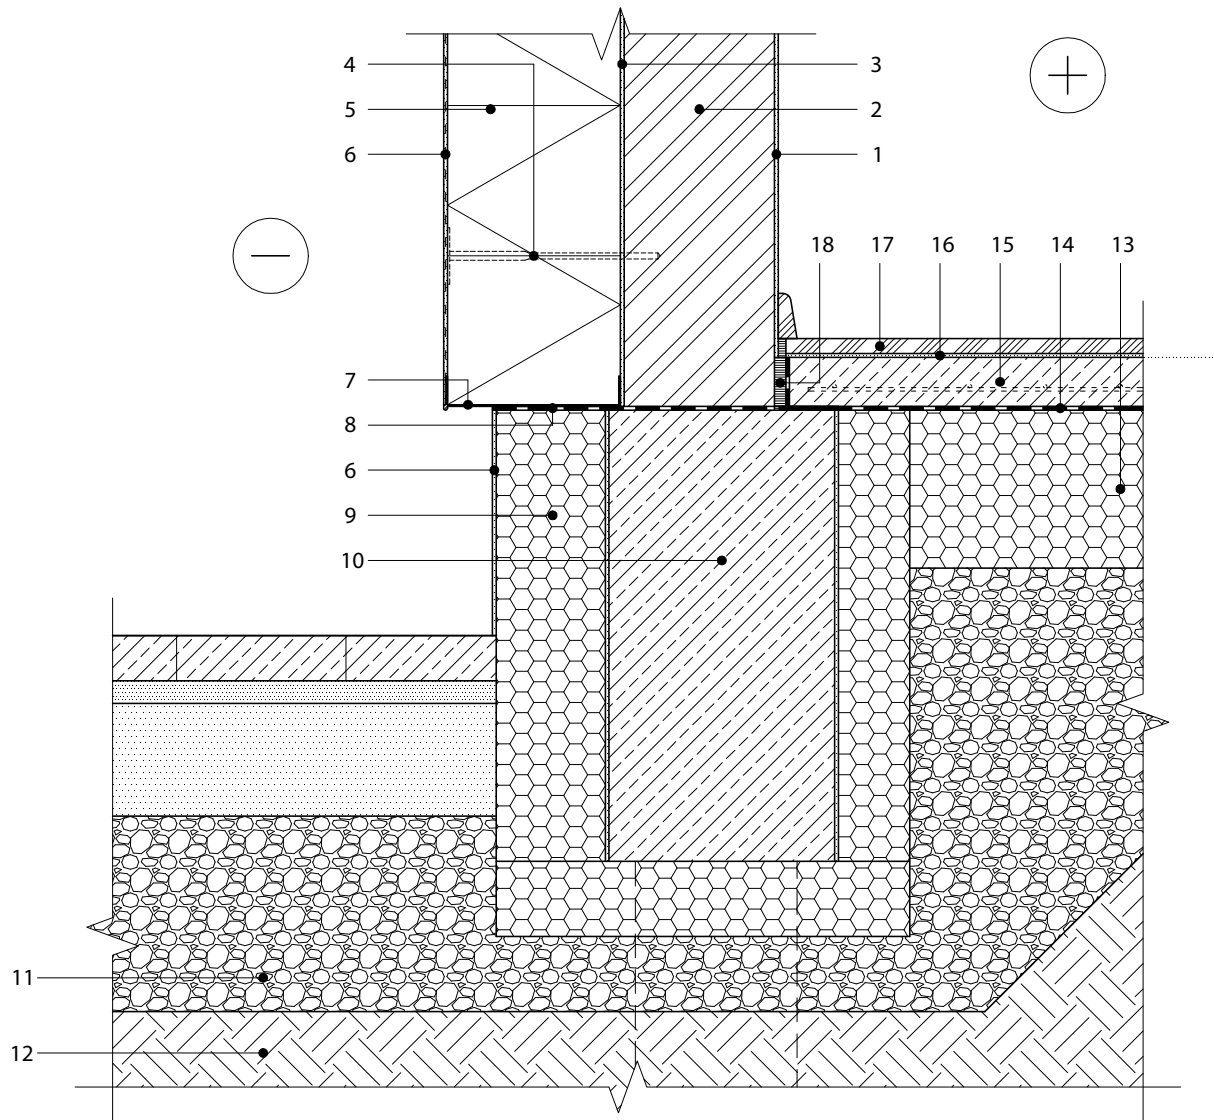

- | | |
|---|--|
| 1. Vidaus apdaila - tinkas, $d \leq 10\text{mm}$ | 10. Pamatinė juosta, $d \geq 300\text{mm}$ |
| 2. Mūras, $d=175-250\text{mm}$ | 11. Drenuojantis sluoksnis |
| 3. Klijų sluoksnis, $d=5\text{mm}$ | 12. Gruntas |
| 4. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas | 13. Šilumos izoliacija XPS |
| 5. PAROC Linio 80 (storį žiūrėti detalėje S 02) | 14. Skiriamasis sluoksnis |
| 6. Išorės apdaila - išorinis sudėtinės tinkuojamos sistemos sluoksnis, $d \leq 10\text{mm}$ | 15. Armuotas išlyginamasis sluoksnis, $d \geq 50\text{mm}$ |
| 7. Užbaigimo profiliuotis | 16. Klijų sluoksnis, $d=2-5\text{mm}$ |
| 8. Hidroizoliacija | 17. Grindų danga, $d=8-14\text{mm}$ |
| 9. Šilumos izoliacija XPS, $d=100-150\text{mm}$ | 18. Tarpinė, $d=10\text{mm}$ |