


## TRISLUOKSNIO MŪRO SIENOS IR COKLIO ŠILTINIMO DETALĖ

M 1:10

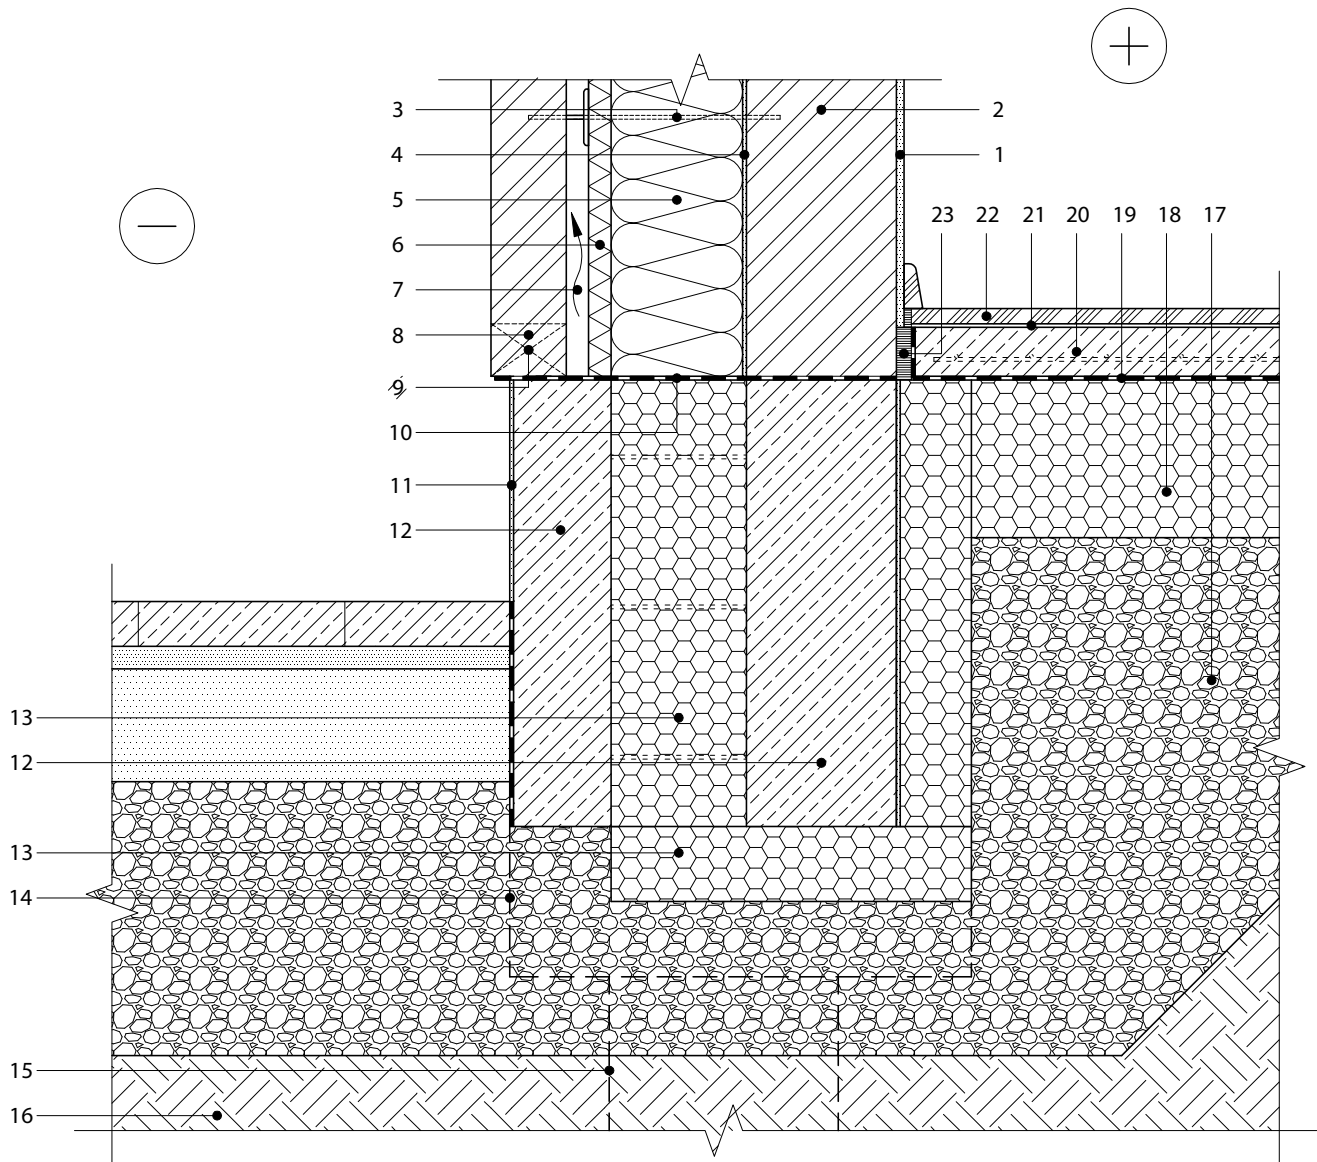

- |                                                                    |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Vidaus apdaila – tinkas, $d \leq 10$ mm                         | 12. Pamatinė juosta, $d \geq 130$ mm / $d \geq 250$ mm |
| 2. Mūras, $d=175-250$ mm                                           | 13. Šilumos izoliacija XPS, $d=100-200$ mm             |
| 3. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas su fiksiatoriumi       | 14. Galvena                                            |
| 4. Tinkas, $d \leq 10$ mm                                          | 15. Polis                                              |
| 5. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus<br>(storį žiūrėti detalėje S 05) | 16. Gruntas                                            |
| 6. PAROC Cortex b / PAROC Tento t (b), $d=30$ mm                   | 17. Drenuojantis sluoksnis                             |
| 7. Vėdinamas oro tarpas, $d \geq 30$ mm                            | 18. Šilumos izoliacija XPS                             |
| 8. Plytų mūras, $d=65-120$ mm                                      | 19. Skiriamasis sluoksnis                              |
| 9. Kas antra vertikali siūlė neužpildyta skiediniu                 | 20. Armuotas išlyginamasis sluoksnis, $d \geq 50$ mm   |
| 10. Hidroizoliacija                                                | 21. Klijų sluoksnis, $d=2-5$ mm                        |
| 11. Tinkas, $d \leq 10$ mm                                         | 22. Grindų danga, $d=8-14$ mm                          |
|                                                                    | 23. Tarpinė, $d=10$ mm                                 |

Pastaba: Poz. 4 – tinkas yra naudojamas konstrukcijoms, kurios neturi vertikalų siūlių.