


METALINIO KARKASO PERTVARA SU AKMENS VATOS UŽPILDU

M 1-10

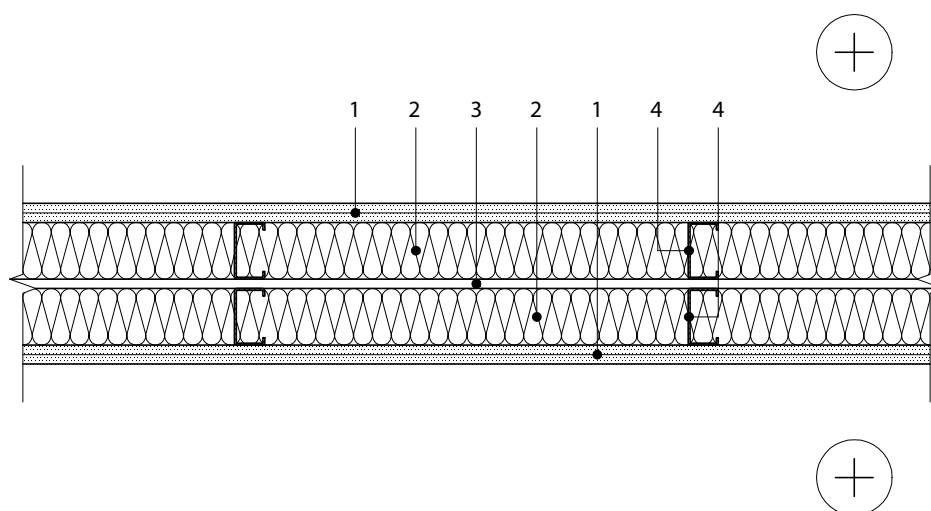

1. Gipso kartono plokštė, d=25 mm
2. PAROC Ultra, d=2×75 mm
3. Oro tarpas, d=10 mm
4. Karkaso elementas

Techninis liudijimas ETA-07/0071

Atsparumas ugniai EI 90

Garsą izoliuojanti konstrukcija

Laboratorinė vertė R_w , dB	Prognozuojama vertė R'_w , dB
63	56