


PERDANGOS VIRŠ NEŠILDOMŲ PATALPŲ ŠILTINIMO DETALĖ

M 1:10

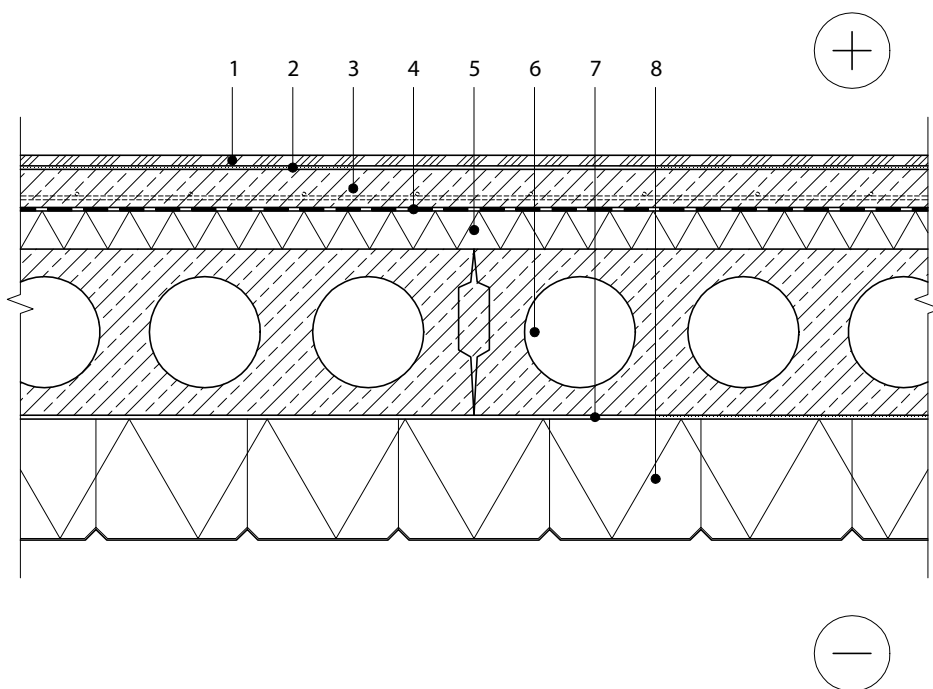

1. Grindų danga, d=8-14mm
2. Klijų sluoksnis, d=2-5mm
3. Armuotas išlyginamasis sluoksnis, d≥50mm
4. Skiriamasis sluoksnis
5. PAROC SSB 1, d=50mm
6. G/b perdangos plokštė, d=220mm
7. Klijų sluoksnis, d=5mm
8. PAROC CGL 20cy, (storį žiūr. lentelėje)

Šilumos perdavimo koeficiento vertės U ($W/m^2 \cdot K$), esant skirtingiems PAROC CGL 20cy izoliacijos storiams, kai šiltinama PAROC SSB 1 50mm + PAROC CGL 20cy

PAROC CGL 20cy storis, mm	100	120	150	200	250
U ($W/m^2 \cdot K$)	0,215	0,193	0,168	0,137	0,116