


RENOVUOJAMOS MŪRO SIENOS ŠILTINIMO TINKUOJAMA SISTEMA DETALĖ

M 1:10

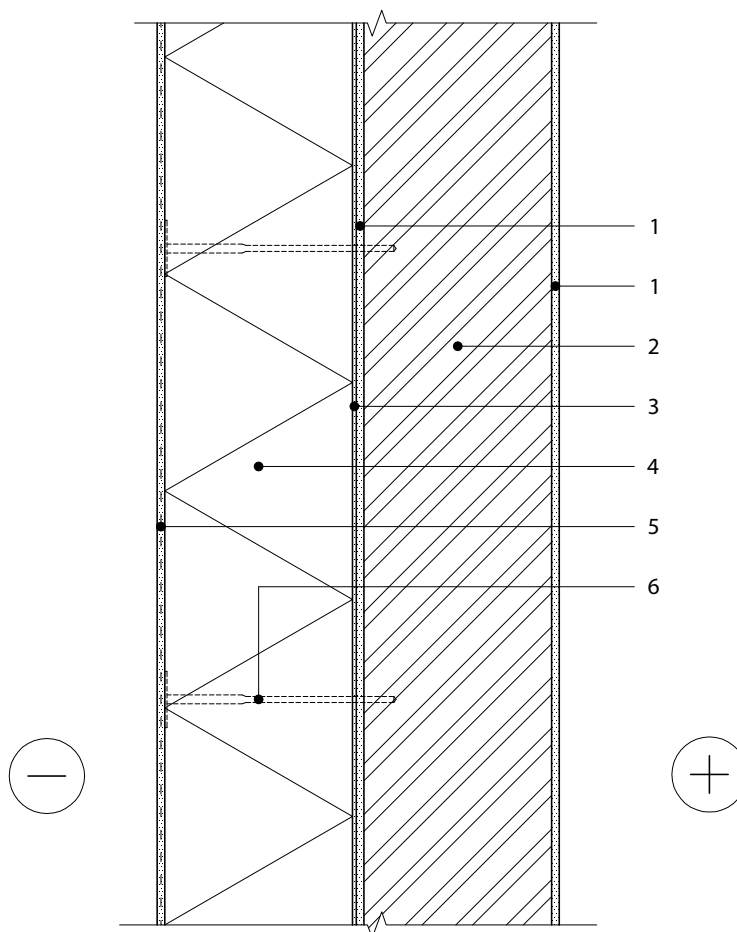

1. Esama apdaila
2. Esama siena
3. Klijų sluoksnis, $d=5\text{mm}$
4. PAROC Linio 10cc / PAROC Linio Pro, $d=250\text{mm}$
5. Išorės apdaila - išorinis sudėtinės tinkuojamos sistemos sluoksnis, $d\leq 10\text{mm}$
6. Tvirtinimo elementas

RENOVUOJAMOS MŪRO SIENOS ŠILTINIMO TINKUOJAMA SISTEMA DETALĖ

M 1:10

Šilumos perdavimo koeficiento vertės U (W/m^2K), esant skirtingiems PAROC Linio 10cc izoliacijos storiams

Renovuojama siena / PAROC Linio 10cc storis, mm	150	180	200	250	300	350
Renovuojama siena $R_s=0.618m^2K/W$	0,211	0,181	0,165	0,135	0,115	0,100
Renovuojama siena $R_s=0.543m^2K/W$	0,214	0,183	0,167	0,137	0,116	0,101

Šilumos perdavimo koeficiento vertės U (W/m^2K), esant skirtingiems PAROC Linio Pro izoliacijos storiams

Renovuojama siena / Linio Pro storis, mm	150	180	200	250	300	350
Renovuojama siena $R_s=0.618m^2K/W$	0,201	0,172	0,157	0,129	0,109	0,095
Renovuojama siena $R_s=0.543m^2K/W$	0,204	0,175	0,159	0,130	0,110	0,096

Pastaba: Skaičiavimuose tvirtinimo elementų įtaka nevertinama, nes naudojamos plastikinės smeigės su plastikine šerdimi.