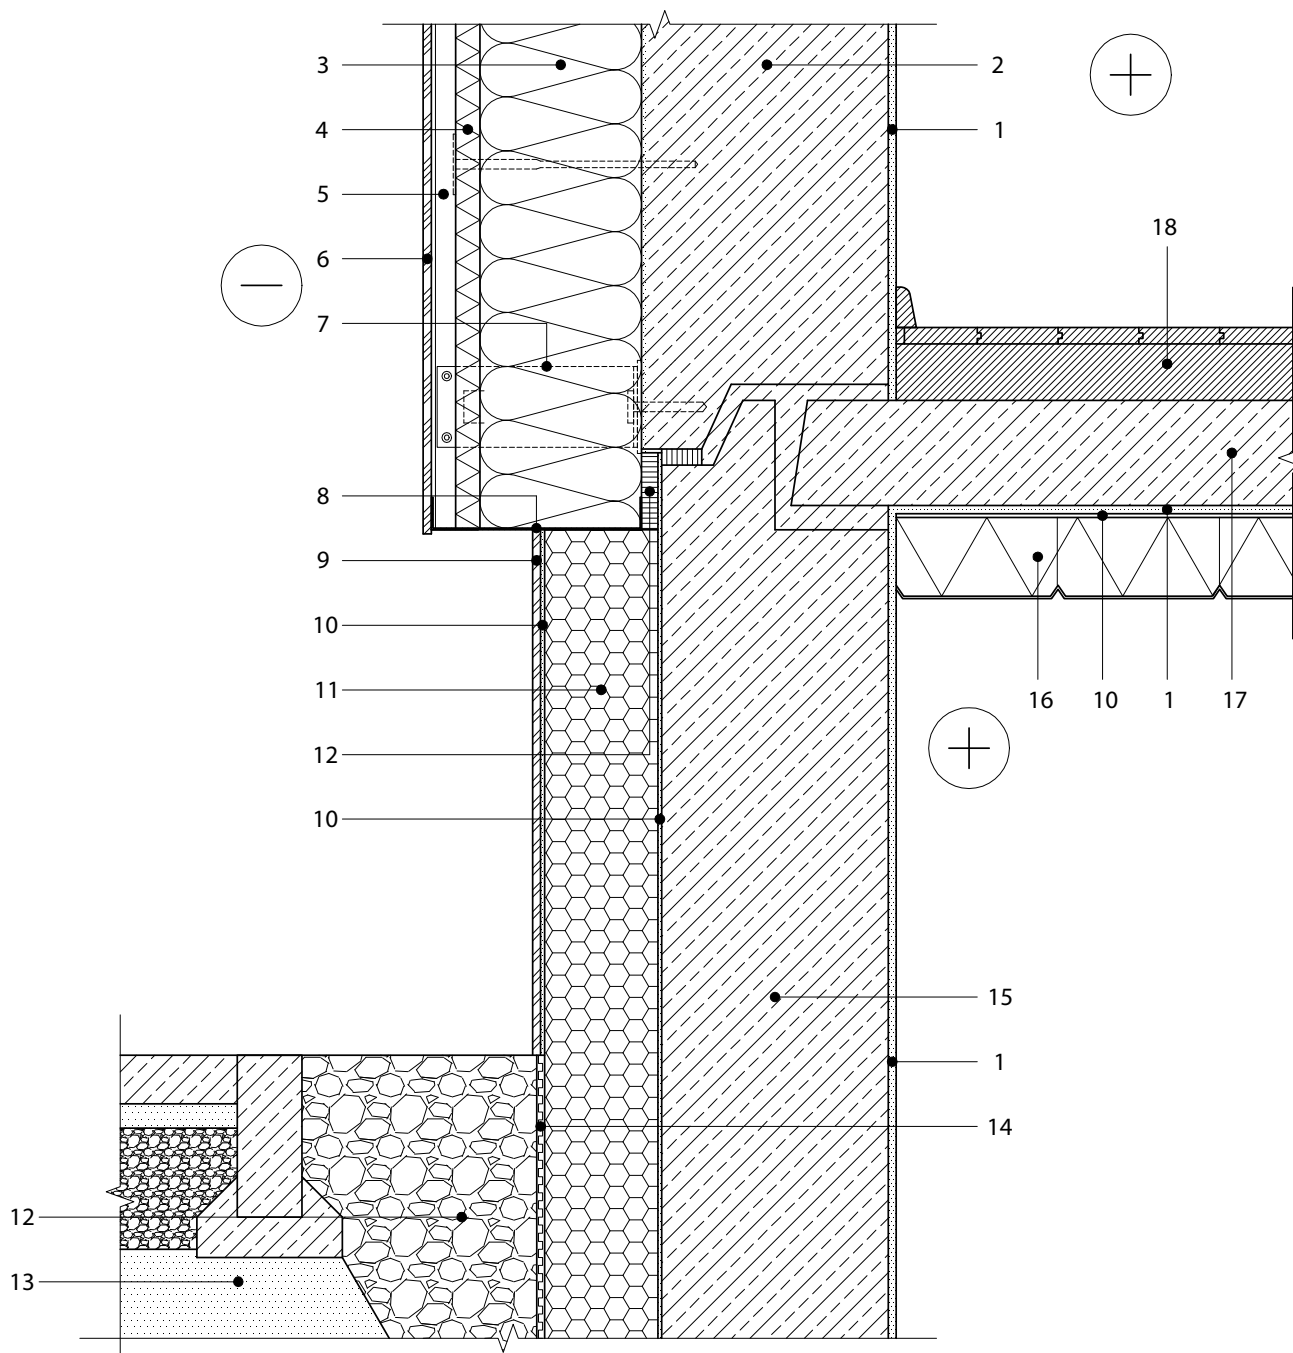


# RENOVUOJAMOS MŪRO SIENOS ŠILTINAMOS VĖDINAMA SISTEMA IR COKOLIO ŠILTINIMO DETALĖ

**M 1:10**


- |                                                             |                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Esama apdaila                                            | 10. Klijų sluoksnis, d=2-5mm  |
| 2. Esama siena                                              | 11. XPS, d=150mm              |
| 3. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, d=200mm                  | 12. Drenuojantis sluoksnis    |
| 4. PAROC Cortex b / PAROC Tento t (b), d=30mm               | 13. Gruntas                   |
| 5. Vėdinamas oro tarpas                                     | 14. Drenažinė membrana        |
| 6. Išorės apdaila - lakštinė apdaila, d=6-10mm              | 15. Esama cokolinė plokštė    |
| 7. Sistemos tvirtinimo elementas su termoizoliacine tarpine | 16. PAROC CGL 20cy, d≥100mm   |
| 8. Užbaigimo profiliuotis                                   | 17. Esama g/b plokštė         |
| 9. Išorės apdaila - klinkerio plytelės, d≤10mm              | 18. Esama grindų konstrukcija |