


RENOVUOJAMOS ŠALTOS PASTOGĖS ŠILTINIMO DETALĖ ANT G/B PERDANGOS

M 1:10

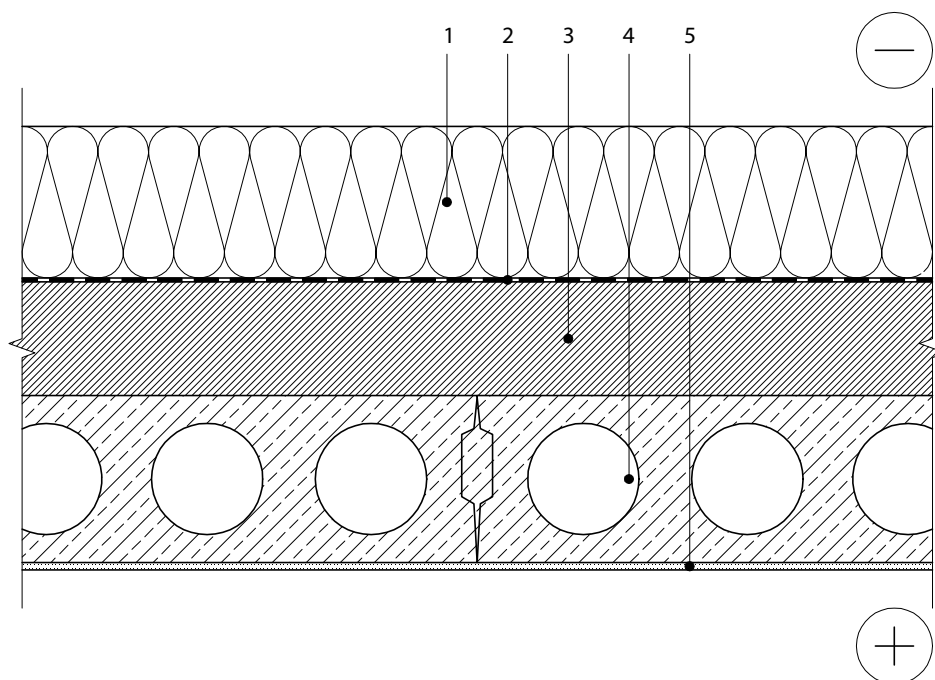

1. PAROC Ultra, d=200mm
2. Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis
3. Esamas termoizoliacijos sluoksnis
4. Esama g/b perdangos plokštė
5. Esama vidaus apdaila

Šilumos perdavimo koeficiento vertės U (W/m^2K), esant skirtingiems PAROC Ultra izoliacijos storiams

Palėpės perdanga / PAROC Ultra storis, mm	200	300	400
Kai esamos palėpės perdangos $R=0,2 m^2K/W$	0,162	0,112	0,085
Kai esamos palėpės perdangos $R=1,0 m^2K/W$	0,143	0,103	0,080

Pastaba: Jei šiltinant palėpę yra demontuojami visi sluoksniai iki pat g/b perdangos, žiūrėkite naujai įrengiamų palėpių ant g/b plokščių detalę SS 06