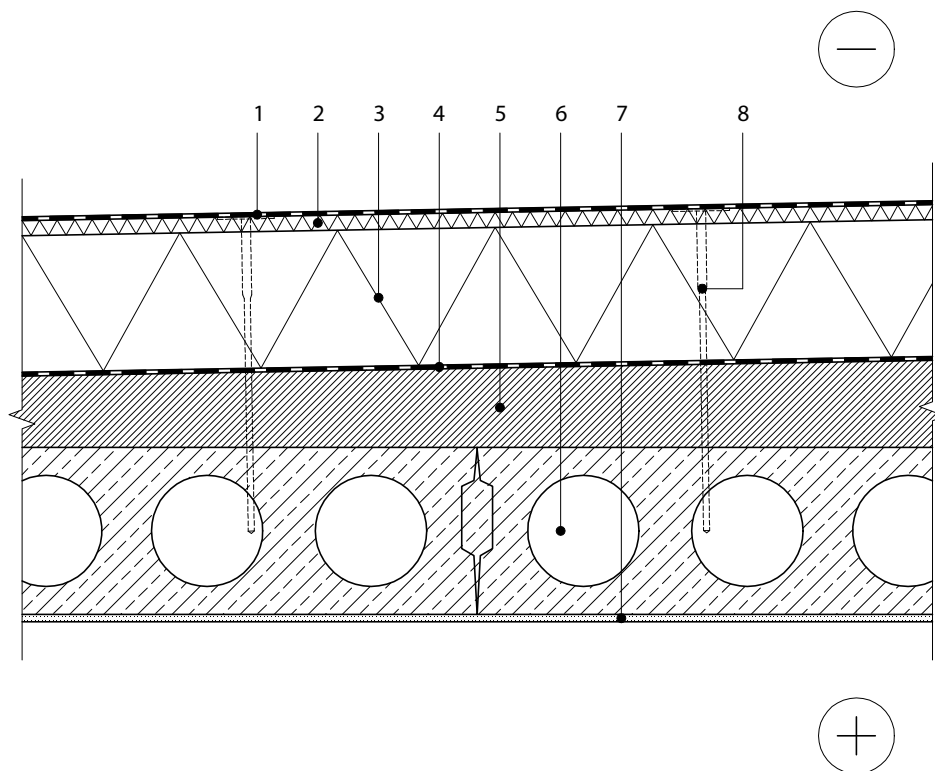


RENOVUOJAMO PLOKŠČIOJO STOGO ŠILTINIMO DETALĖ

M 1:10


1. Hidroizoliacinė stogo danga
2. PAROC ROS 50 d=40mm arba PAROC ROB 60 /
PAROC ROB 80, d=20mm
3. PAROC ROS 30, d=180mm
4. Esama hidroizoliacija
5. Esamas nuolydį suformuojantis sluoksnis
6. Esama g/b perdangos plokštė
7. Esama vidaus apdaila
8. Termoizoliacijos tvirtinimo elementas

RENOVUOJAMO PLOKŠČIOJO STOGO ŠILTINIMO DETALĖ

M 1:10

Šilumos perdavimo koeficiento vertės U (W/m^2K), esant skirtingiems PAROC ROS 30 izoliacijos storiams, kai šiltinama PAROC ROS 30 + PAROC ROB 60 / PAROC ROB 80 20 mm, kai tvirtinimo elemento šilumai laidi dalis yra įgilinta

Renovuojamas stogas / PAROC ROS 30 storis, mm	100	150	180	200	100+150	150+150
Renovuojamas stogas $R_s=0,22m^2K/W$	0,285	0,207	0,178	0,163	0,134	0,114

Šilumos perdavimo koeficiento vertės U (W/m^2K), esant skirtingiems PAROC ROS 30 izoliacijos storiams, kai šiltinama PAROC ROS 30 + PAROC ROS 50 40 mm, kai tvirtinimo elemento šilumai laidi dalis yra įgilinta.

Renovuojamas stogas / PAROC ROS 30 storis, mm	100	150	180	200	100+150	150+150
Renovuojamas stogas $R_s=0,22m^2K/W$	0,249	0,188	0,164	0,151	0,126	0,108

Pastabos: skaičiavimuose nuolydį formuojančio sluoksnio įtaka nevertinama;
Kai tvirtinimo elemento šilumai laidi dalis yra įgilinta, skaičiavimuose smeigių įtaka nevertinama.