


MŪRO SIENOS ŠILTINIMO TINKUOJAMA SISTEMA DETALĖ

M 1:10

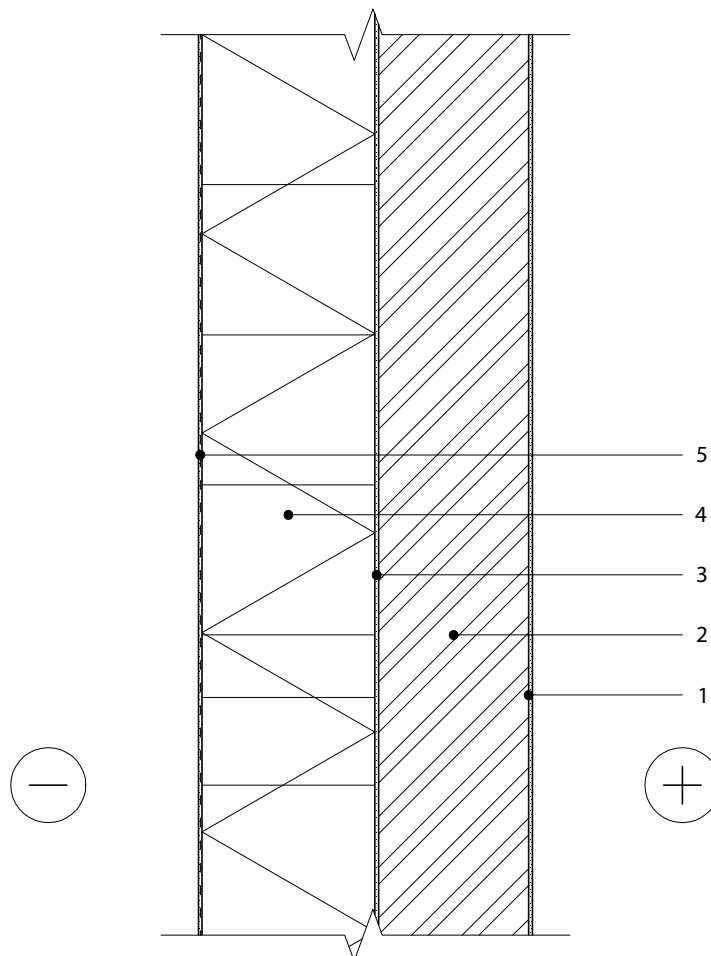

1. Vidaus apdaila - tinkas, $d \leq 10\text{mm}$
2. Mūras
3. Klijų sluoksnis, $d = 5\text{mm}$
4. PAROC Linio 80, (storį žiūr. lentelėje)
5. Išorės apdaila - išorinis sudėtinės tinkuojamos sistemos sluoksnis, $d \leq 10\text{mm}$

Šilumos perdavimo koeficiento vertės U ($\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$), esant skirtingiems PAROC Linio 80 izoliacijos storiams

Mūro siena \ PAROC Linio 80 storis, mm	200	250	280	300	320	340
Keraminių plytų mūras, 250mm	0,186	0,152	0,137	0,129	0,121	0,115
Keramzitbartonio mūras, 200mm	0,168	0,140	0,127	0,120	0,113	0,108
Akytojo betono blokelių mūras, 185mm	0,159	0,134	0,122	0,115	0,109	0,104
Silikatinių blokelių mūras, 180mm	0,192	0,156	0,140	0,132	0,124	0,117
Keraminių blokelių mūras, 175mm	0,175	0,145	0,131	0,123	0,117	0,110

Pastaba: Skaičiavimuose nevertinama tvirtinimo elementų įtaka. Tai reiškia, jog tvirtinimo elementų nėra arba naudojamos plastikinės smeigės, kurių metalinė šerdis pilnai įsisuka į mūro sluoksnį - įgilinta smeigė.