


MŪRO SIENOS ŠILTINIMO TINKUOJAMA SISTEMA SU KERAMINIŲ PLYTELIŲ APDAILA DETALĖ

M 1:10

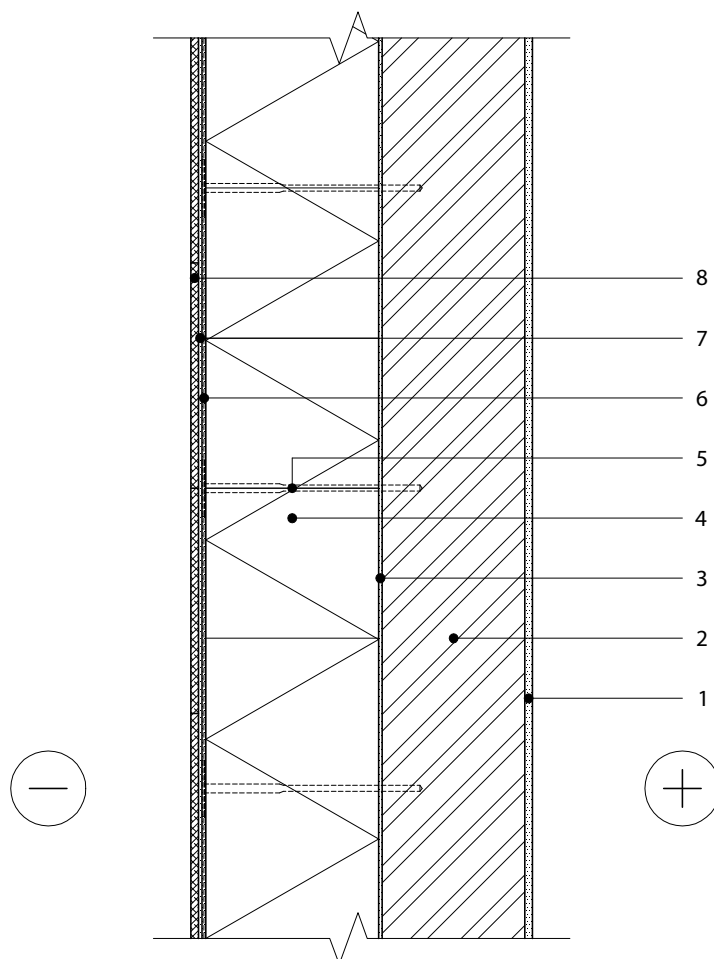

1. Vidaus apdaila - tinkas, $d \leq 10\text{mm}$
2. Mūras
3. Klijų sluoksnis, $d = 5\text{mm}$
4. PAROC Linio 80, (storį žiūr. lentelėje)
5. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas
6. Armuojantis sluoksnis su tinkleliu, $d = 5\text{mm}$
7. Plytelių klėjai, $d = 5\text{mm}$
8. Išorės apdaila - keraminės plytelės, $d \leq 10\text{mm}$

Šilumos perdavimo koeficiento vertės U ($\text{W/m}^2\cdot\text{K}$), esant skirtingiems PAROC Linio 80 izoliacijos storiams

Mūro siena \ PAROC Linio 80 storis, mm	200	250	280	300	320	340
Keraminių plytų mūras, 250mm	0,198	0,162	0,147	0,138	0,130	0,123
Keramzito betono blokelių mūras, 200mm	0,177	0,148	0,135	0,127	0,121	0,115
Akytojo betono blokelių mūras, 185mm	0,168	0,142	0,130	0,122	0,116	0,110
Silikatinių blokelių mūras, 180mm	0,204	0,167	0,150	0,141	0,133	0,125
Keraminių blokelių mūras, 175mm	0,185	0,154	0,140	0,131	0,124	0,118

Pastaba: Lentelėje nurodytos U vertės, kai apdailos sluoksnio tvirtinimui naudojamos 4 metalinės smeigės 1m^2 . Vienos smeigės skersmuo 5 mm. Jeigu apdailos sluoksnio tvirtinimui naudojamos plastikinės smeigės arba smeigės metalinė šerdis pilnai įsisuka į mūro sluoksnį (įgilinta smeigė), tuomet U vertės bus tokios pat kaip ir S02 sienos variantui.