


TRISLUOKSNIO MŪRO SIENOS ŠILTINIMO DETALĖ

M 1:10

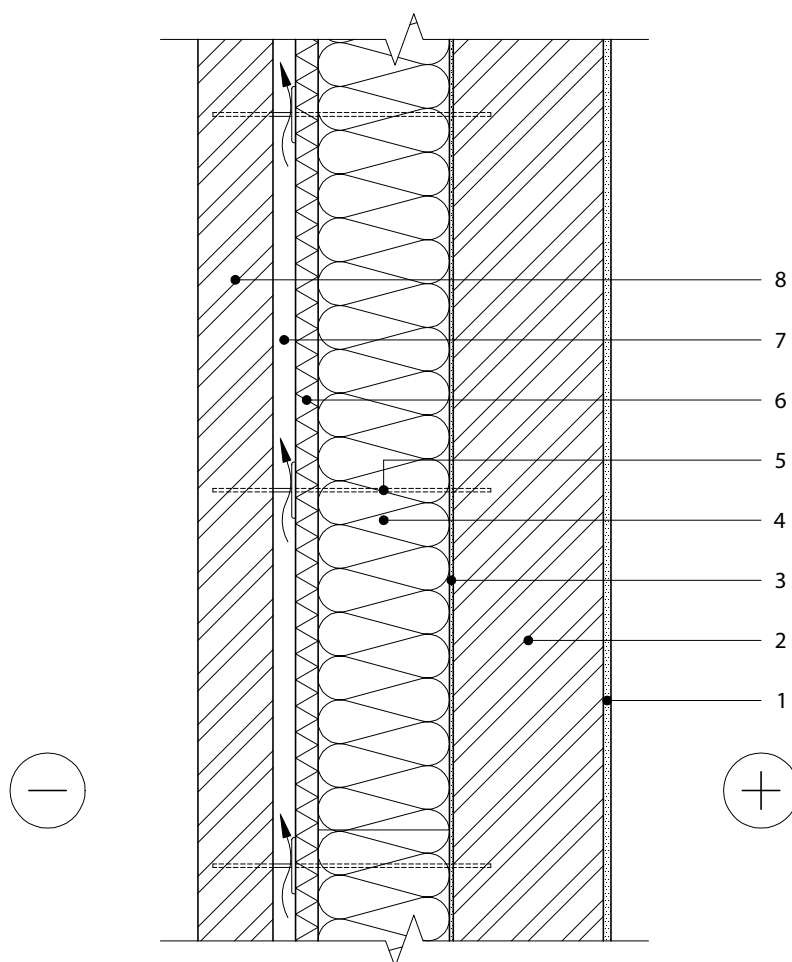

1. Vidaus apdaila - tinkas, $d \leq 10\text{mm}$
2. Mūras
3. Tinkas, $d \leq 10\text{mm}$
4. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, (storį žiūr. lentelėje)
5. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas su fiksiatoriumi
6. PAROC Cortex b / PAROC Tento (t, tb), $d = 30\text{mm}$
7. Vėdinamas oro tarpas, $d \geq 30\text{mm}$
8. Plytų mūras, $d = 65-120\text{mm}$

TRISLUOKSNIŲ MŪRO SIENOS ŠILTINIMO DETALĖ

Šilumos perdavimo koeficiento vertės U ($W/m^2 \cdot K$), esant skirtingiems PAROC Ultra izoliacijos storiams, kai šiltinama PAROC Ultra + PAROC Cortex b / PAROC Tento t (t, b) 30 mm plokštėmis

Mūro siena \ PAROC Ultra storis, mm	125	150	180	200	100+125	100+150	150+150
Keraminių plytų mūras, 250mm	0,198	0,174	0,152	0,140	0,128	0,117	0,101
Keramzitbartonio mūras, 200mm	0,178	0,158	0,140	0,130	0,119	0,110	0,095
Akytojo betono blokelių mūras, 185mm	0,168	0,151	0,134	0,125	0,115	0,106	0,093
Silikatinių blokelių mūras, 180mm	0,205	0,179	0,156	0,144	0,131	0,120	0,103
Keraminių blokelių mūras, 175mm	0,186	0,164	0,145	0,134	0,122	0,113	0,098

Pastaba:

1. Poz 3. tinkas yra naudojamas konstrukcijoms su atviromis vertikaliomis siūlėmis.