


MEDINĖS PERDANGOS ŠILTINIMO DETALĖ ESANT ŠALTAI PASTOGEI

M 1:10

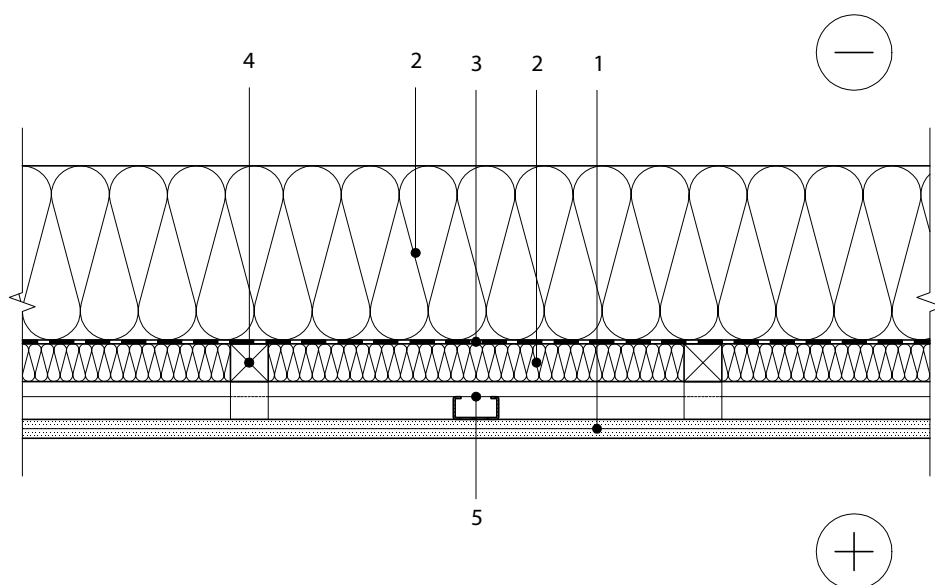

1. Vidaus apdaila - g/k plokštės, d=25mm
2. PAROC Ultra, (storį žiūr. lentelėje)
3. Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis
4. Tašas, d=50 mm
5. Gipso kartono lubų karkasas, d≥40 mm

Šilumos perdavimo koeficiento vertės U (W/m²K), esant skirtingiems PAROC Ultra izoliacijos storiams

PAROC Ultra storis, mm	50+200	50+225	50+250	50+275	50+300	50+325	50+350	50+375
U (W/m ² ·K)	0,157	0,141	0,128	0,117	0,109	0,101	0,094	0,088

Pastaba:

1. Medinio karkaso įtaka įvertinta dvimačio temperatūrinio lauko skaičiavimo programa pagal LST EN ISO 6946:2017 ir LST EN ISO 10211:2017, kai pagrindiniame sluoksnyje panaudotas medinis karkasas 50x200 mm, kas 600 mm, o viršuje paliktas ištisinis termoizoliacinis sluoksnis be karkaso.
2. Šilumos izoliacijos sluoksnio po oro ir vandens garų izoliacija vidutinis šilumos laidumas priimtas 0,043 (apskaičiuotas su THERM programa).