


## G/B PERDANGOS ŠILTINIMO DETALĖ ESANT ŠALTAI PASTOGEI

M 1:10

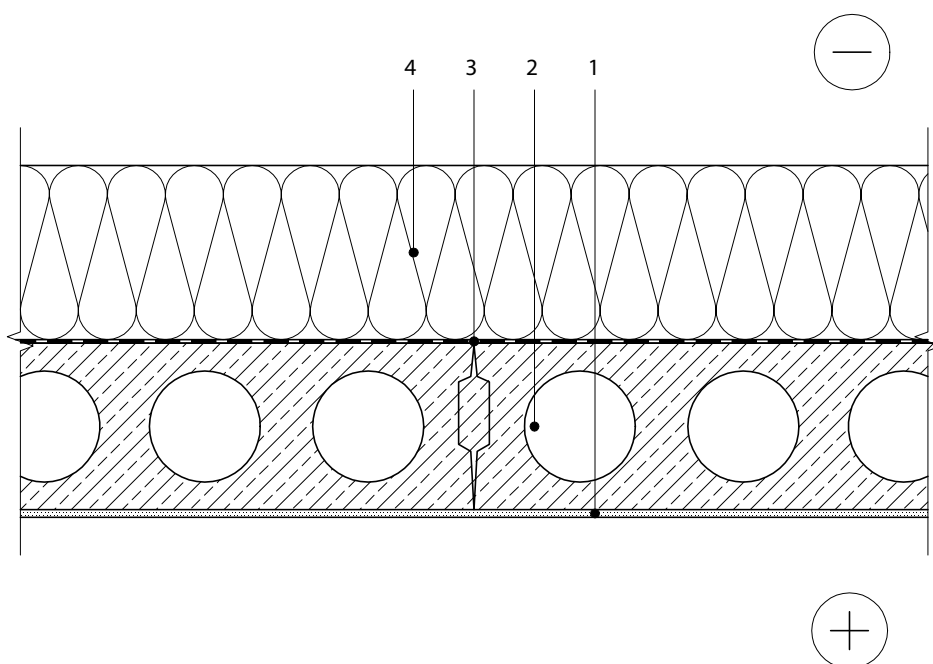

1. Vidaus apdaila – tinkas,  $d \leq 10$  mm
2. G/b perdangos plokštė,  $d=220$  mm
3. Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis
4. PAROC Ultra / PAROC Solid, (storį žiūr. lentelėje)

Šilumos perdavimo koeficiento vertės  $U$  ( $W/m^2 \cdot K$ ), esant skirtingiems PAROC Ultra ir PAROC Solid izoliacijos storiams

| PAROC Ultra, PAROC Solid storis, mm                | 200   | 225   | 250   | 275   | 300   | 350   |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $U$ ( $W/m^2 \cdot K$ ), kai šiltinama PAROC Ultra | 0,167 | 0,150 | 0,136 | 0,124 | 0,114 | 0,099 |
| $U$ ( $W/m^2 \cdot K$ ), kai šiltinama PAROC Solid | 0,176 | 0,158 | 0,143 | 0,131 | 0,120 | 0,104 |