


PLOKŠČIOJO STOGO ANT PROFILIUOTOS SKARDOS PAKLOTO ŠILTINIMO DETALĖ

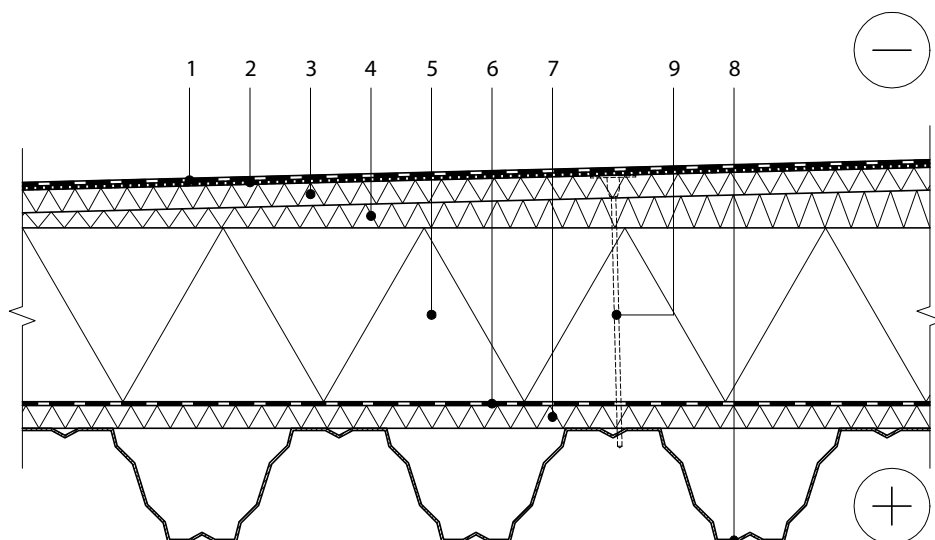

1. Hidroizoliacinė stogo danga
2. Elektrai laidus paklotas* (Pasirinktinai)
3. PAROC ROB 80 / PAROC ROB 60, d=30mm
4. PAROC ROU 60 5, nuolydis 1:40
5. PAROC ROS 30, (storį žiūr. lentelėje)
6. Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis
7. PAROC ROB 80, d=30mm
8. Profiliuotos skardos paklotas
9. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas

Šilumos perdavimo koeficiento vertės U ($W/m^2 \cdot K$), esant skirtingiems PAROC ROS 30 plokščių storiams, kai šiltinama PAROC ROB 80 30 mm + PAROC ROS 30 + PAROC ROB 80 30 mm, kai tvirtinimo elemento šilumai laidis dalis yra įgilinta

PAROC ROS 30 storis, mm	100	150	180	200	250	300	350
U ($W/m^2 \cdot K$)	0,231	0,177	0,155	0,144	0,121	0,104	0,092

Pastabos:

1. Skaičiavimuose nuolydį formuojančio sluoksnio įtaka nevertinama;
2. Kai tvirtinimo elemento šilumai laidis dalis yra įgilinta, skaičiavimuose smeigių įtaka yra nevertinama
3. * Elektrai laidus paklotas skirtas ENA (Elektros nuotekio aptikimams) hidroizoliacijos sandarumo patikrai atlikti (Elektrinė varža $< 1000 \Omega/m^2$. Degumo klasė A2-s1-d0).