


MŪRO SIENOS ŠILTINAMOS TINKUOJAMA SISTEMA IR ŠLAITINIO STOGO SU ČERPĖJ DANGA IR DIFUZINE PLĖVELE KARNIZO ŠILTINIMO DETALĖ

M 1:10

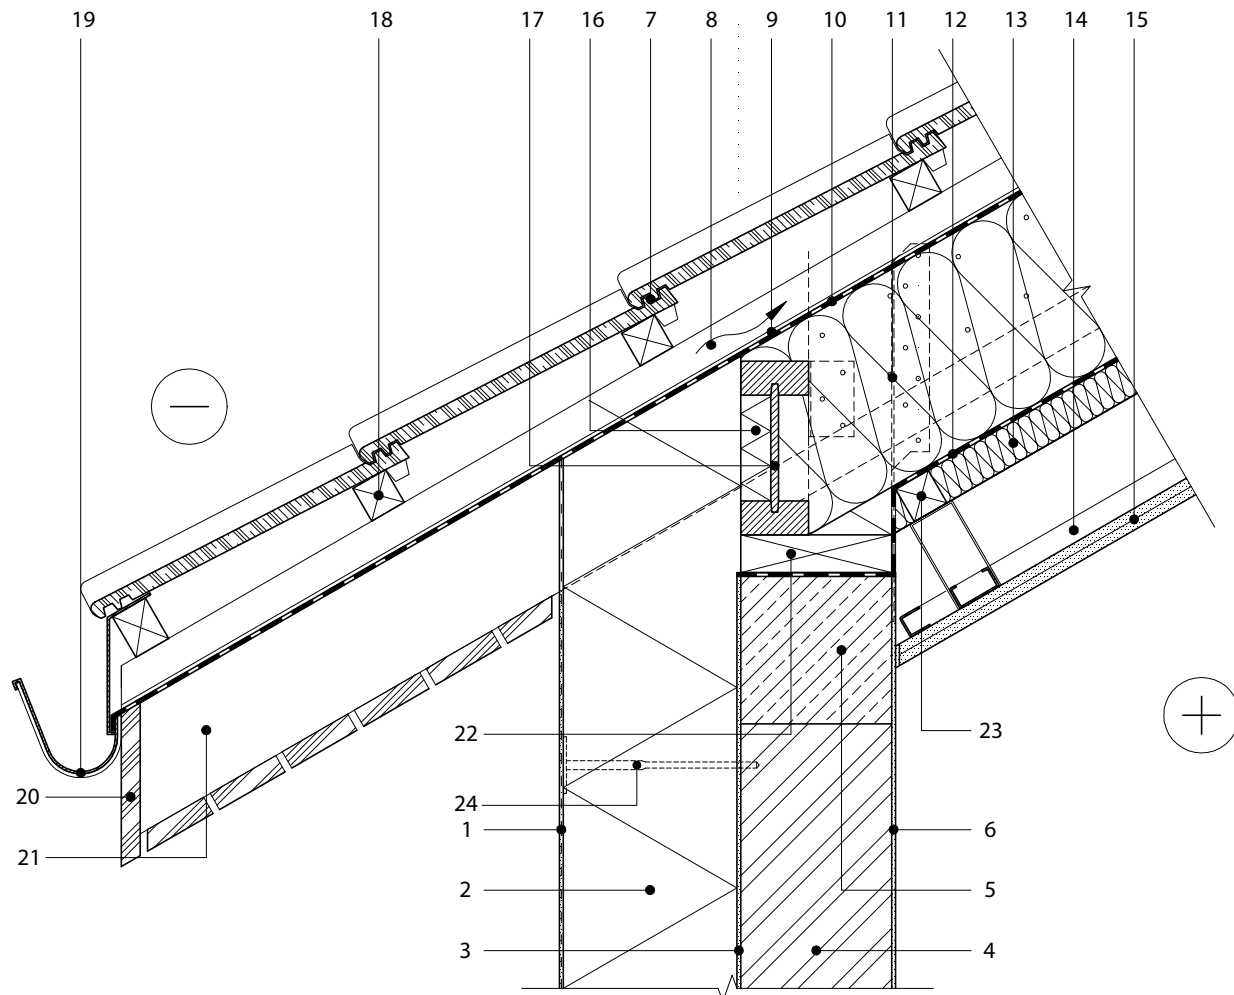

- | | |
|---|--|
| 1. Išorės apdaila - tinkas, $d \leq 10 \text{ mm}$ | 13. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, $d = 50 \text{ mm}$ |
| 2. PAROC Linio 10cc / PAROC Linio Pro (storį žiūrėti detalėje S 04) | 14. Gipso kartono lubų karkasas, $d \geq 40 \text{ mm}$ |
| 3. Klijų sluoksnis, $d = 5 \text{ mm}$ | 15. Vidaus apdaila – g/k plokštė, $d = 25 \text{ mm}$ |
| 4. Mūras, $d = 175 - 250 \text{ mm}$ | 16. Papildomas akmens vatos sluoksnis, $d = 30 \text{ mm}$ |
| 5. Monolitinis žiedas | 17. Kompozicinė gegnė |
| 6. Vidaus apdaila – tinkas, $d \leq 10 \text{ mm}$ | 18. Grebėstas, $d \geq 50 \text{ mm}$ |
| 7. Stogo danga – čerpės | 19. Latakas |
| 8. Vėdinamas oro tarpas / Išilginis grebėstas, $d \geq 50 \text{ mm}$ | 20. Išorės apdaila – lentų apkala, $d \geq 20 \text{ mm}$ |
| 9. Tarpinė | 21. Priegegnė |
| 10. Hidroizoliacija ir apsauga nuo vėjo (difuzinė plėvelė) | 22. Mūrlotas |
| 11. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, (storį žiūrėti detalėje SS 03) | 23. Tašas, $d = 50 \text{ mm}$ |
| 12. Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis | 24. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas |