


MŪRO SIENOS ŠILTINAMOS TINKUOJAMA SISTEMA IR ŠLAITINIO STOGO SU ČERPIŲ DANGA M 1:10 IR DIFUZINE PLĖVELE VIRŠUTINIO KARNIZO ŠILTINIMO DETALĖ

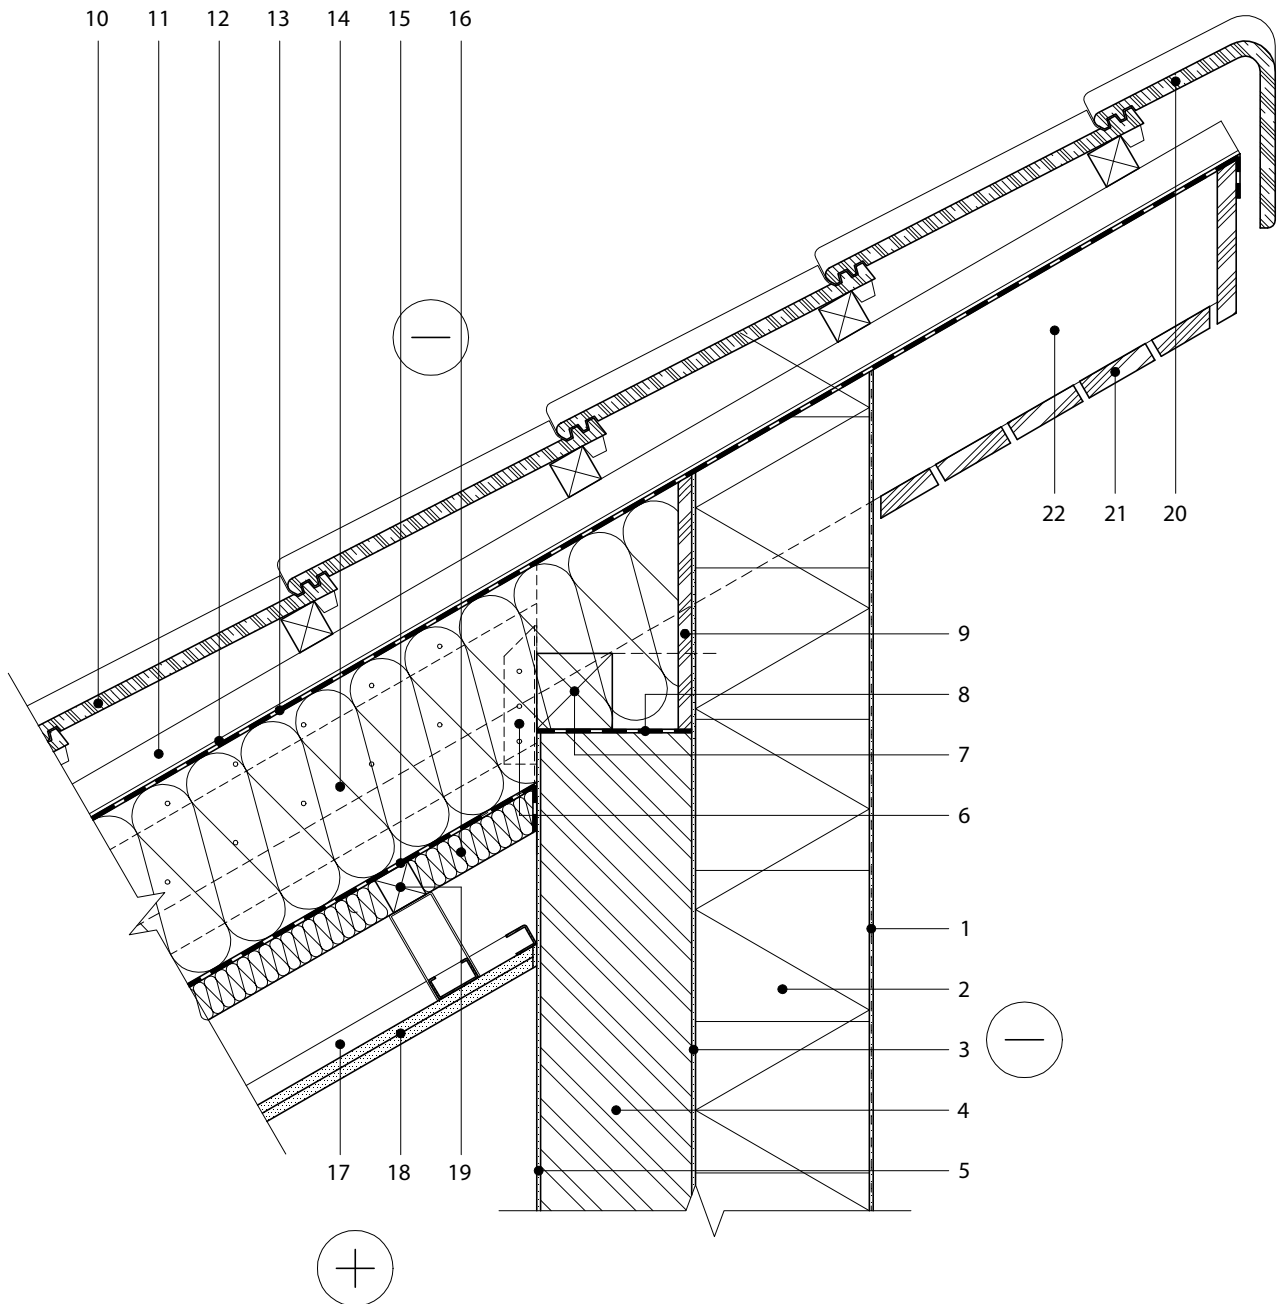

1. Išorės apdaila - tinkas, $d \leq 10 \text{ mm}$
2. PAROC Linio 80, (storį žiūrėti detalėje S 02)
3. Klijų sluoksnis, $d = 5 \text{ mm}$
4. Mūras, $d = 175 - 250 \text{ mm}$
5. Vidaus apdaila – tinkas, $d \leq 10 \text{ mm}$
6. Gegnės tvirtinimo elementas
7. Mūrtašis, $d = 100 \text{ mm}$
8. Hidroizoliacija
9. OSB plokštė, $d = 18 \text{ mm}$
10. Stogo danga – čerpės
11. Vėdinamas oro tarpas / Išilginis grebėstas, $d \geq 50 \text{ mm}$
12. Tarpinė

13. Hidroizoliacija ir apsauga nuo vėjo (difuzinė plėvelė)
14. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, (storį žiūrėti detalėje SS 03)
15. Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis
16. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, $d = 50 \text{ mm}$
17. Gipso kartono lubų karkasas, $d \geq 40 \text{ mm}$
18. Vidaus apdaila – g/k plokštė, $d = 25 \text{ mm}$
19. Tašas, $d = 50 \text{ mm}$
20. Užbaigimo čerpė
21. Lentų apkala, $d = 25 \text{ mm}$
22. Priegegnė, $d = 150 \text{ mm}$