


TRISLUOKSNIO MŪRO SIENOS IR ŠLAITINIO STOGO SU ČERPIŲ DANGA IR DIFUZINE PLĖVELE VIRŠUTINIO KARNIZO ŠILTINIMO DETALĖ

M 1:10

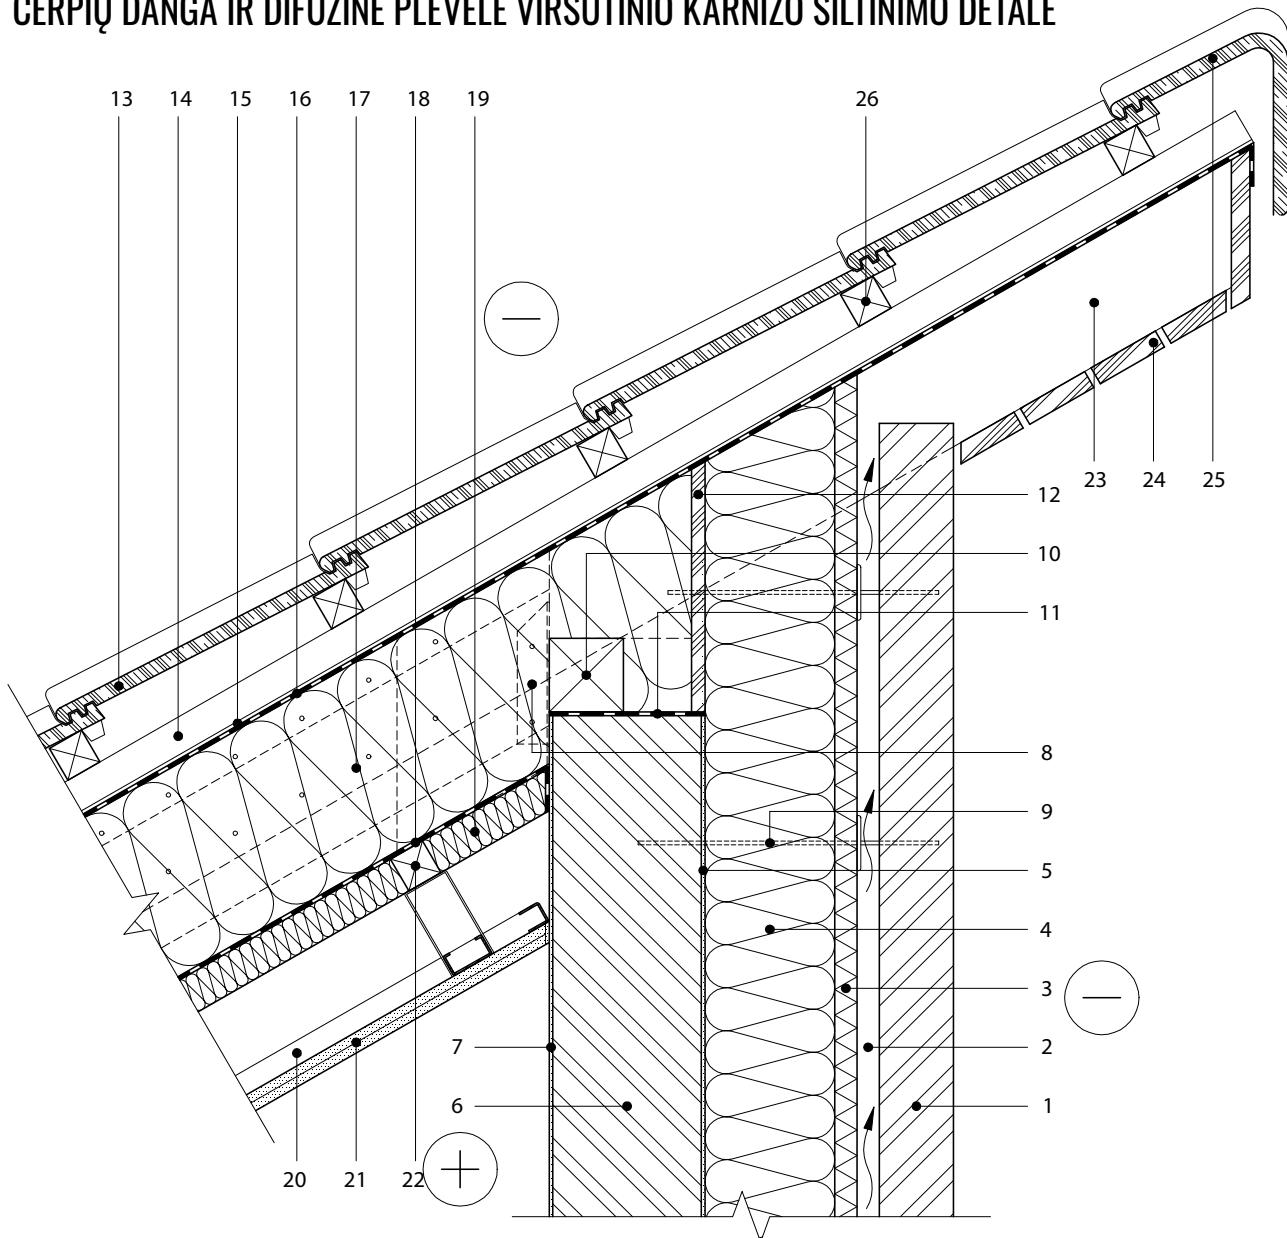

- | | |
|---|---|
| 1. Plytų mūras, d=65–120 mm | 15. Tarpinė |
| 2. Vėdinamas oro tarpas, d≥30 mm | 16. Hidroizoliacija ir apsauga nuo vėjo (difuzinė plėvelė) |
| 3. PAROC Cortex b / PAROC Tento t (b), d=30mm | 17. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus,
(storį žiūrėti detalėje SS 03) |
| 4. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus,
(storį žiūrėti detalėje S 05) | 18. Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis |
| 5. Tinkas, d≤10 mm | 19. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, d=50mm |
| 6. Mūras, d=175–250 mm | 20. Gipso kartono lubų karkasas, d≥40 mm |
| 7. Vidaus apdaila – tinkas, d≤10 mm | 21. Vidaus apdaila – g/k plokštė, d=25 mm |
| 8. Gegnės tvirtinimo elementas | 22. Tašas, d=50 mm |
| 9. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas su fiksatoriumi | 23. Priegegnė, d=150 mm |
| 10. Mūrtašis, d=100 mm | 24. Lentų apkala, d=25 mm |
| 11. Hidroizoliacija | 25. Užbaigimo čerpė |
| 12. OSB plokštė, d=18 mm | 26. Grebėstas, d=50 mm |
| 13. Stogo danga – čerpės | |
| 14. Vėdinamas oro tarpas / Išilginis grebėstas, d≥50 mm | |

Pastaba: Poz. 5 - tinkas yra naudojamas konstrukcijoms su atviromis vertikaliomis siūlėmis.