


TRISLUOKSNIO MŪRO SIENOS IR ŠLAITINIO STOGO SU ŠALTA PALĖPE KARNIZO ŠILTINIMO DETALĖ

M 1:10

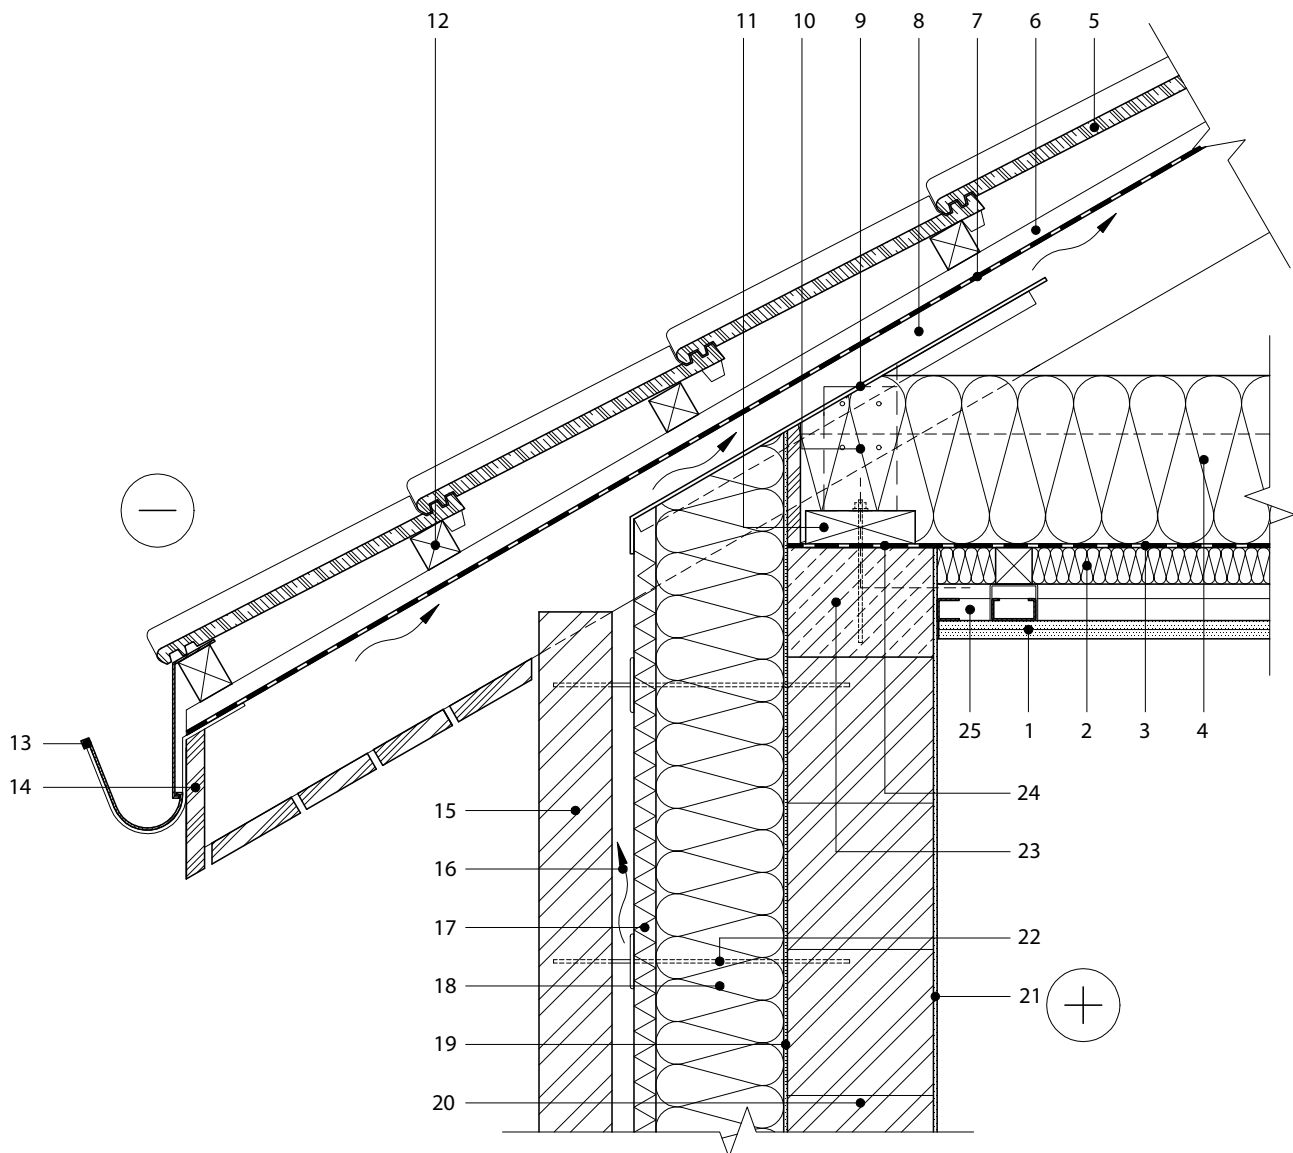

- | | |
|--|--|
| 1. Vidaus apdaila – g/k plokštė, d=25 mm | 14. Išorės apdaila – lentų apkala, d≥20 mm |
| 2. PAROC Ultra, d=50mm | 15. Plytų mūras, d=65–120 mm |
| 3. Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis | 16. Vėdinamas oro tarpas, d≥30 mm |
| 4. PAROC Ultra, (storį žiūrėti detalėje SS 05) | 17. PAROC Cortex b / PAROC Tento t (b), d=30mm |
| 5. Stogo danga - čerpės | 18. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus,
(storį žiūrėti detalėje S 05) |
| 6. Išilginis grebėstas, d≥25mm | 19. Tinkas, d≤10 mm |
| 7. Hidroizoliacija | 20. Mūras, d=175-200mm |
| 8. Gegnė | 21. Vidaus apdaila - tinkas, d≤10mm |
| 9. Vėjo barjeras | 22. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas su fiksatoriumi |
| 10. Gegnės tvirtinimo elementas | 23. Monolitinis žiedas |
| 11. Mūrtašis, d=50mm | 24. Hidroizoliacija |
| 12. Grebėstas, d≥50mm | 25. Gipso kartono lubų karkasas, d≥40 mm |
| 13. Latakas | |

Pastaba: Poz. 19 - tinkas yra naudojamas konstrukcijoms su atviromis vertikaliomis siūlėmis.