


MŪRO SIENOS ŠILTINAMOS VĖDINAMA SISTEMA (TVIRTINIMAS STRYPAIS) IR ŠLAITINIO STOGO SU ČERPĮŲ DANGA IR DIFUZINE PLĖVELE KARNIZO ŠILTINIMO DETALĖ

M 1:10

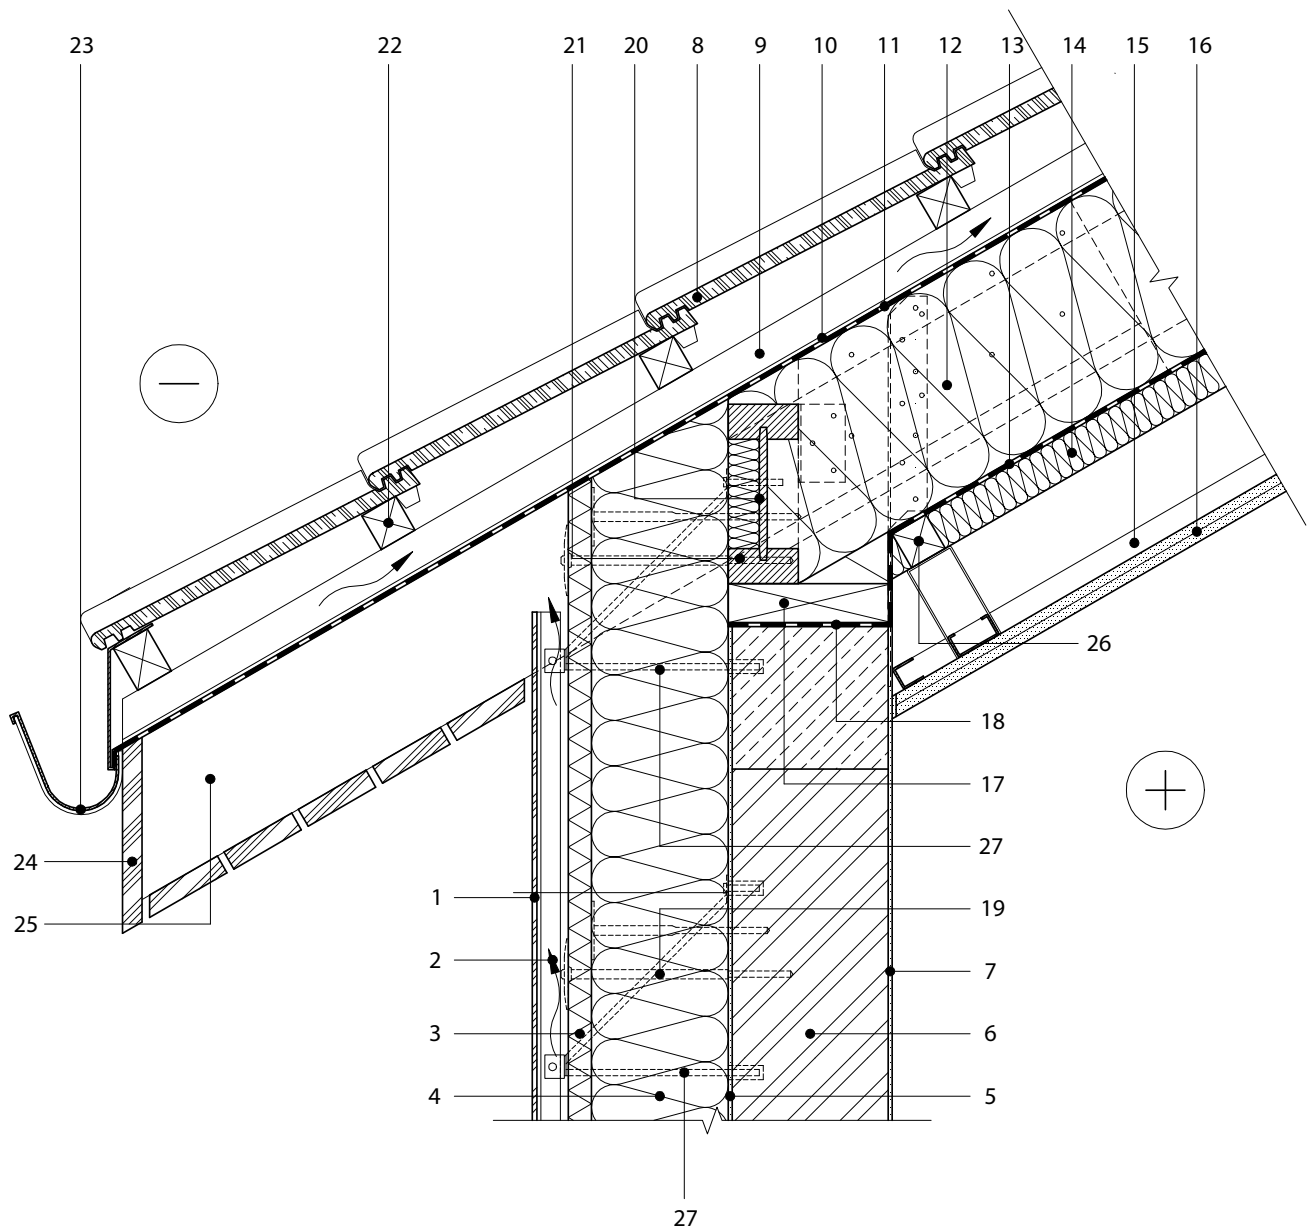

- | | |
|--|--|
| 1. Išorės apdaila, d=6-10mm | 14. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, d=50mm |
| 2. Vėdinamas oro tarpas / T profilis | 15. Gipso kartono lubų karkasas, d≥40mm |
| 3. PAROC Cortex b / PAROC Tento t (b), d=30mm | 16. Vidaus apdaila - g/k plokštės, d=25mm |
| 4. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus (storį žiūrėti detalėje S 06) | 17. Mūrtašis |
| 5. Tinkas, d≤10mm | 18. Hidroizoliacija |
| 6. Mūras, d=175-250mm | 19. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas |
| 7. Vidaus apdaila - tinkas, d≤10mm | 20. Kompozicinė gegnė |
| 8. Stogo danga - čerpės | 21. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, d=30mm |
| 9. Išilginis grebėstas, d≥25mm | 22. Grebėstas, d≥50mm |
| 10. Tarpinė | 23. Latakas |
| 11. Hidroizoliacija ir apsauga nuo vėjo (difuzinė plėvelė) | 24. Išorės apdaila - lentų apkala, d≥20mm |
| 12. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, (storį žiūrėti detalėje SS 03) | 25. Priegegnė, d=150 |
| 13. Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis | 26. Tašas, d=50mm |
| | 27. Fasado apdailos tvirtinimo elementas |

Pastaba: Poz. 5 - tinkas yra naudojamas konstrukcijoms su atviromis vertikaliomis siūlėmis.