


MŪRO SIENOS ŠILTINAMOS VĖDINAMA SISTEMA (TVIRTINIMAS STRYPAIS) IR ŠLAITINIO STOGO SU ČERPIŲ DANGA IR DIFUZINE PLĖVELE VIRŠUTINIO KARNIZO ŠILTINIMO DETALĖ

M 1:10

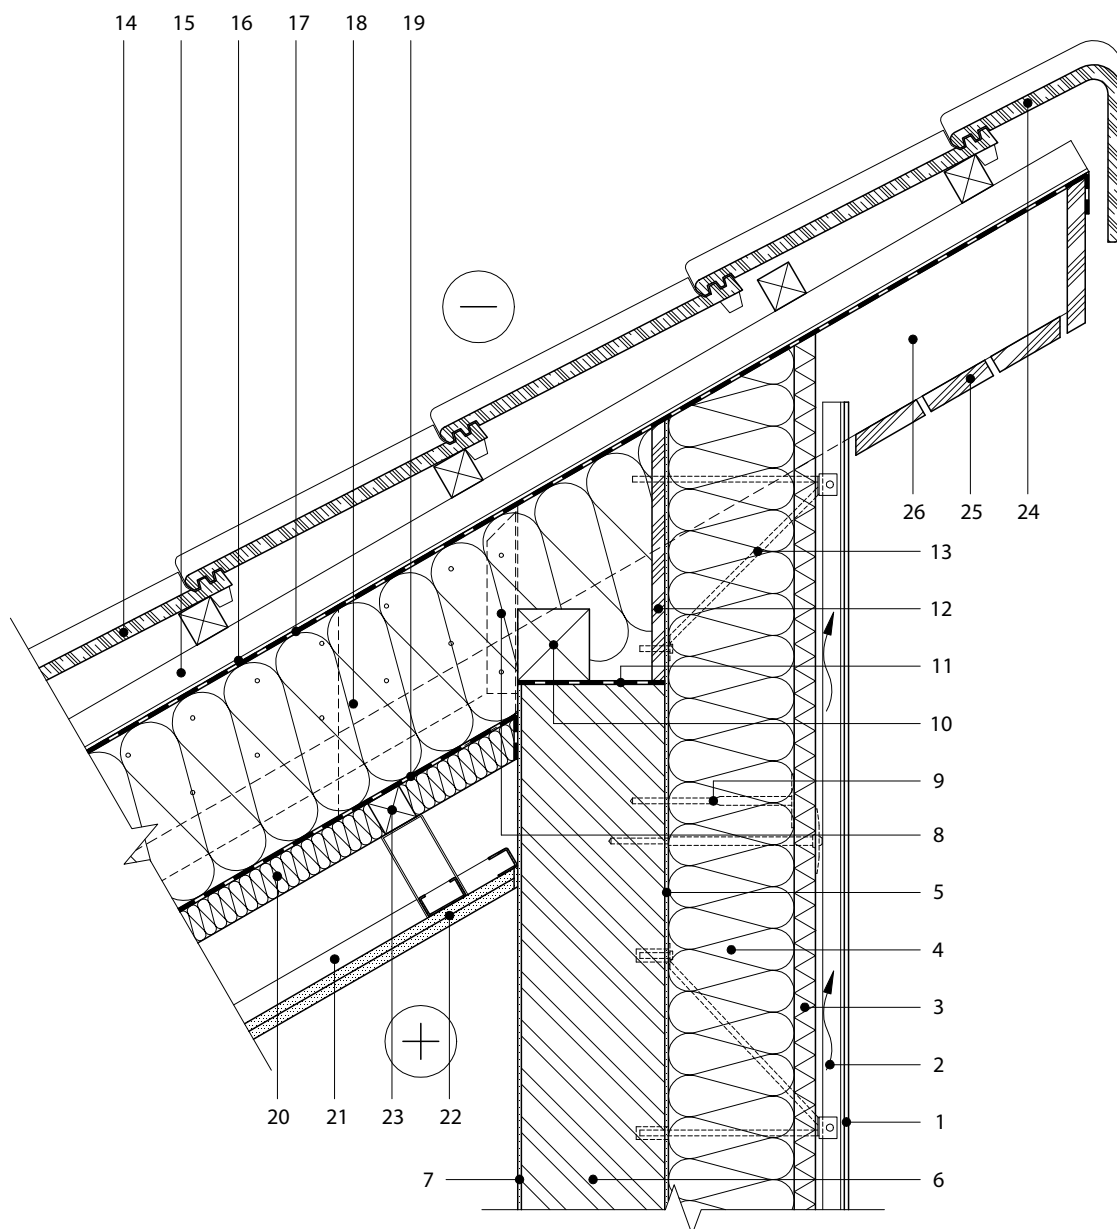

1. Išorės apdaila - lakštinė apdaila, d=6-10mm
2. Vėdinamas oro tarpas / T profilis
3. PAROC Cortex b / PAROC Tento t (b), d=30mm
4. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus (storį žiūrėti detalėje S 06)
5. Tinkas, d≤10mm
6. Mūras, d=175-250 mm
7. Vidaus apdaila - tinkas, d≤10mm
8. Gegnės tvirtinimo elementas
9. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas
10. Mūrtašis, d=100mm
11. Hidroizoliacija
12. OSB plokštė, d=18mm
13. Fasado tvirtinimo elementas
14. Stogo danga - čerpės

15. Vėdinamas oro tarpas / Išilginis grebėstas, d≥50mm
16. Tarpinė
17. Hidroizoliacija ir apsauga nuo vėjo (difuzinė plėvelė)
18. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, (storį žiūrėti detalėje SS 03)
19. Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis
20. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, d=50mm
21. Gipso kartono lubų karkasas, d≥40mm
22. Vidaus apdaila - g/k plokštės, d=25mm
23. Tašas, d=50mm
24. Užbaigimo čerpė
25. Lentų apkala, d=25mm
26. Priegegnė, d=150mm

Pastaba: Poz. 5 - tinkas yra naudojamas konstrukcijoms su atviromis vertikaliomis siūlėmis.