


MŪRO SIENOS ŠILTINAMOS VĖDINAMA SISTEMA (TVIRTINIMAS STRYPAIS) IR ŠLAITINIO STOGO SU ŠALTA PALĖPE KARNIZO ŠILTINIMO DETALĖ

M 1:10

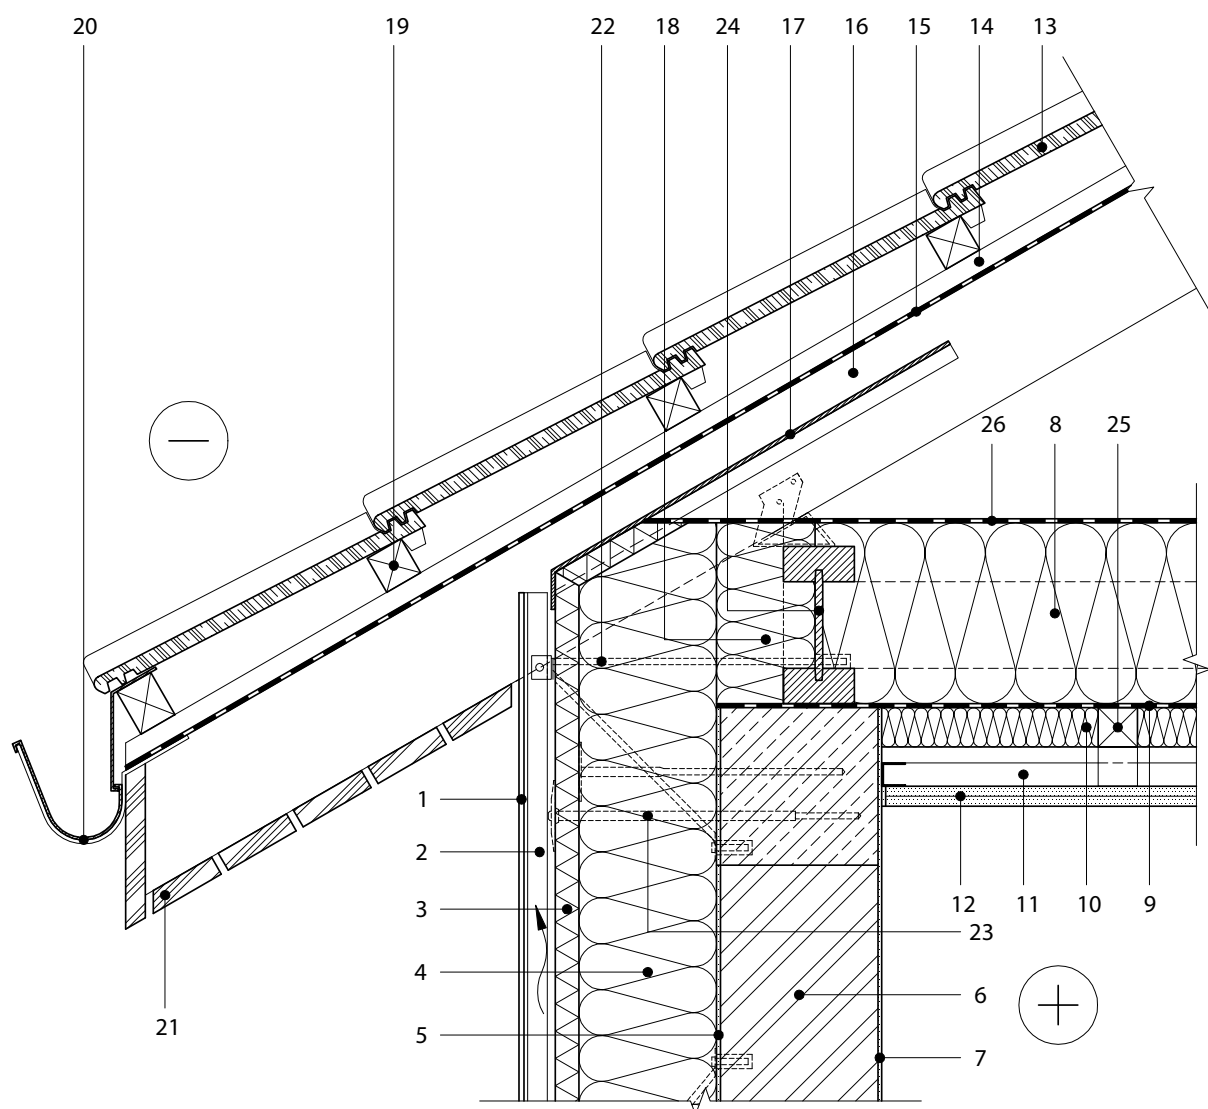

- | | |
|--|--|
| 1. Išorės apdaila - lakštinė apdaila, d=6-10mm | 14. Išilginis grebėstas, d≥25mm |
| 2. Vėdinamas oro tarpas / T profilis | 15. Hidroizoliacija |
| 3. PAROC Cortex b / PAROC Tento t (b), d=30mm | 16. Vėdinamas oro tarpas, d≥50mm / Gegnė |
| 4. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus
(storį žiūrėti detalėje S 06) | 17. Vėjo barjeras |
| 5. Tinkas, d≤10 mm | 18. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, d=120mm |
| 6. Mūras, d=175–250 mm | 19. Grebėstas, d≥50mm |
| 7. Vidaus apdaila - tinkas, d≤10mm | 20. Latakas |
| 8. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus,
(storį žiūrėti detalėje SS 05) | 21. Išorės apdaila - lentų apkala, d≥20mm |
| 9. Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis | 22. Fasado apdailos tvirtinimo elementas |
| 10. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, d=50mm | 23. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas |
| 11. Gipso kartono lubų karkasas, d≥40mm | 24. Kompozicinė gegnė, d=275mm |
| 12. Vidaus apdaila - g/k plokštės, d=25mm | 25. Tašas, d=50mm |
| 13. Stogo danga - čerpės | 26. Difuzinė plėvelė |

Pastaba: Poz. 5 - tinkas yra naudojamas konstrukcijoms su atviromis vertikaliomis siūlėmis.