


MŪRO SIENOS ŠILTINAMOS VĖDINAMA SISTEMA (TVIRTINIMAS KRONŠTEINAIŠ) IR ŠLAITINIO M 1:10 STOGO SU ČERPĮŲ DANGA IR DIFUZINE PLĖVELE KARNIZO ŠILTINIMO DETALĖ

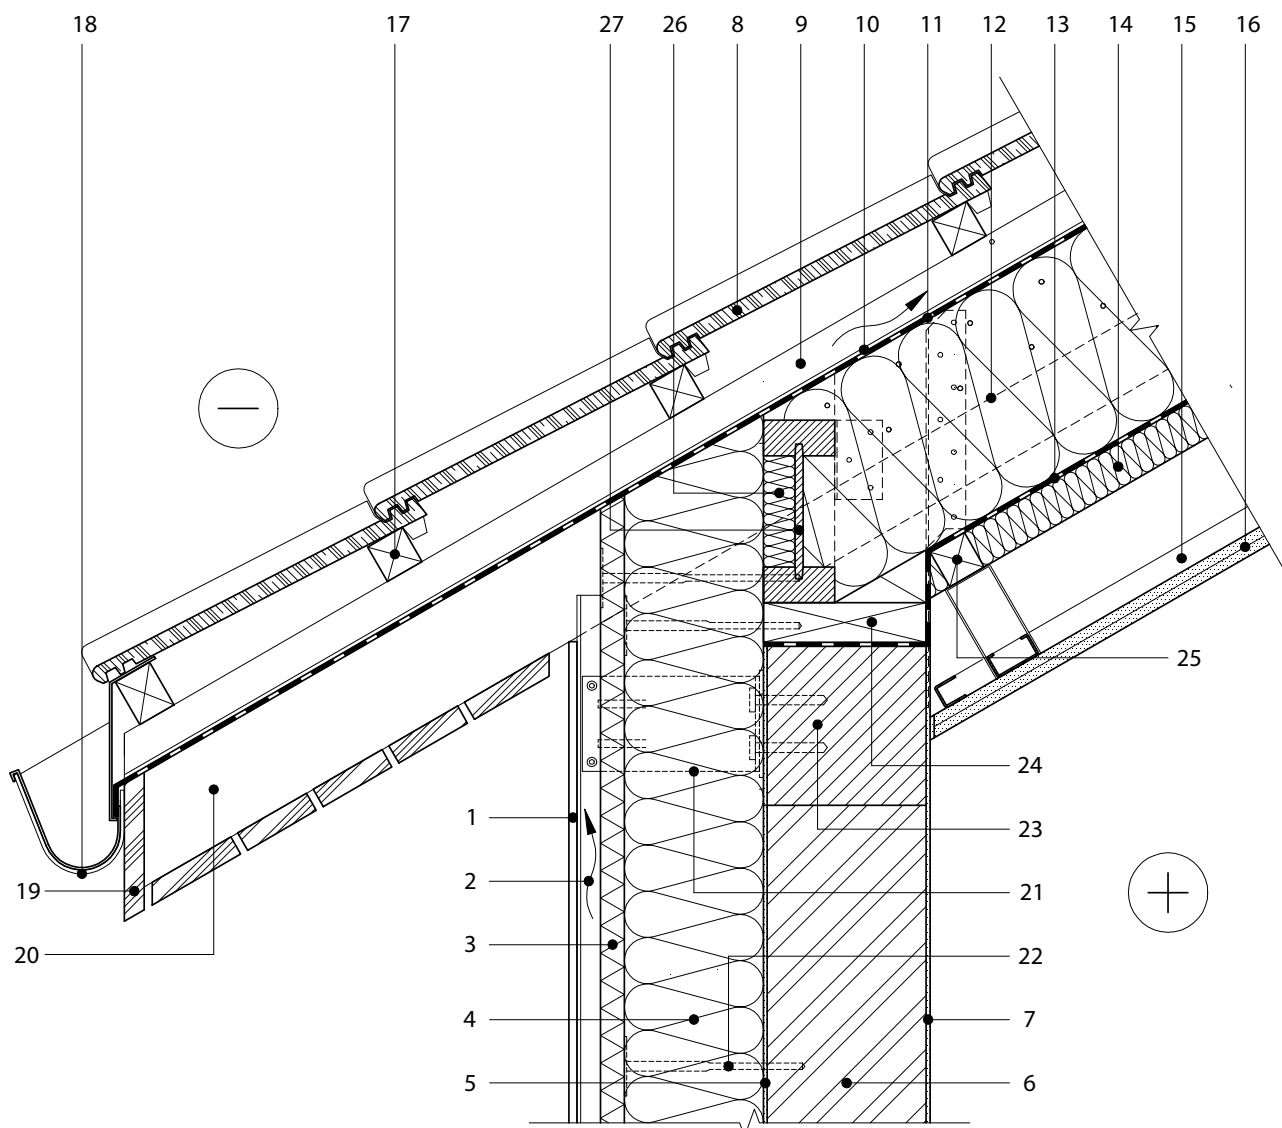

- | | |
|--|---|
| 1. Išorės apdaila, d=6-10mm | 14. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, d=50mm |
| 2. Vėdinamas oro tarpas / T profilis, d=30mm | 15. Gipso kartono lubų karkasas, d≥40mm |
| 3. PAROC Cortex b / PAROC Tento t (b), d=30mm | 16. Vidaus apdaila - g/k plokštės, d=25mm |
| 4. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus (storį žiūrėti detalėje S 09) | 17. Grebėstas, d≥50mm |
| 5. Tinkas, d=5mm | 18. Latakas |
| 6. Mūras, d=175-250 mm | 19. Išorės apdaila - lentų apkala, d≥20mm |
| 7. Vidaus apdaila – tinkas, d≤10 mm | 20. Priegegnė, d=150mm |
| 8. Stogo danga - čerpės | 21. Vėdinamo fasado sistemos tvirtinimo elementas |
| 9. Vėdinamas oro tarpas / Išilginis grebėstas, d≥50mm | 22. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas |
| 10. Tarpinė | 23. Monolitinis žiedas |
| 11. Hidroizoliacija ir apsauga nuo vėjo (difuzinė plėvelė) | 24. Mūrtašis |
| 12. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, (storį žiūrėti detalėje SS 03) | 25. Tašas, d=50mm |
| 13. Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis | 26. Papildomas akmens vatos sluoksnis, d=30mm |
| | 27. Kompozicinė gegnė |

Pastaba: Poz. 5 - tinkas yra naudojamas konstrukcijoms su atviromis vertikaliomis siūlėmis.