


MŪRO SIENOS ŠILTINAMOS VĖDINAMA SISTEMA (TVIRTINIMAS KRONŠTEINAIŠ) IR ŠLAITINIO STOGO SU ČERPĮ DANGA IR DIFUZINE PLĖVELE VIRŠUTINIO KARNIZO ŠILTINIMO DETALĖ

M 1:10

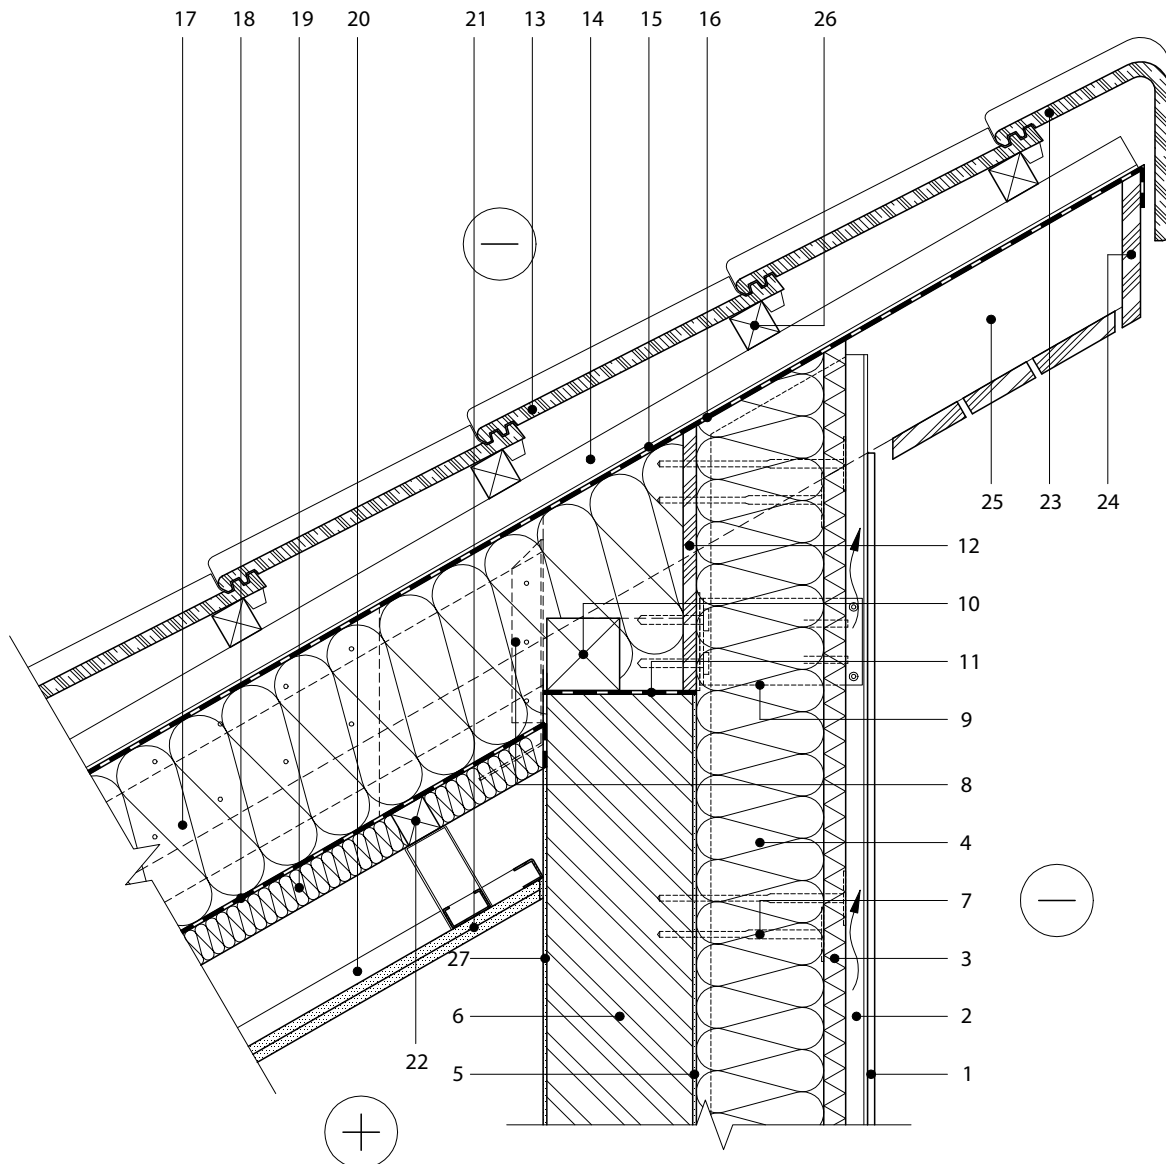

- | | |
|--|---|
| 1. Išorės apdaila – lakštinė apdaila, d=6–10 mm | 16. Hidroizoliacija ir apsauga nuo vėjo (difuzinė plėvelė) |
| 2. Vėdinamas oro tarpas / T profilis, d=30mm | 17. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, (storį žiūrėti detalėje S 03) |
| 3. PAROC Cortex b / PAROC Tento t (b), d=30mm | 18. Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis |
| 4. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, (storį žiūrėti detalėje S 09) | 19. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, d=50mm |
| 5. Tinkas, d≤10 mm | 20. Gipso kartono lubų karkasas, d≥40mm |
| 6. Mūras, d=175–250 mm | 21. Vidaus apdaila - g/k plokštės, d=25mm |
| 7. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas | 22. Tašas, d=50mm |
| 8. Gegnės tvirtinimo elementas | 23. Užbaigimo čerpė |
| 9. Fasado tvirtinimo elementas | 24. Lentų apkala, d=25mm |
| 10. Mūrtašis, d=100mm | 25. Priegegnė, d=150mm |
| 11. Hidroizoliacija | 26. Grebėstas, d=50mm |
| 12. OSB plokštė, d=18mm | 27. Vidaus apdaila - tinkas, d=5mm |
| 13. Stogo danga - čerpės | |
| 14. Išilginis grebėstas, d=25mm | |
| 15. Tarpinė | |

Pastaba: Poz. 5 - tinkas yra naudojamas konstrukcijoms su atviromis vertikaliomis siūlėmis.