


MŪRO SIENOS ŠILTINAMOS VĖDINAMA SISTEMA IR PLOKŠČIOJO STOGO PARAPETO ŠILTINIMO DETALĖ

M 1:10

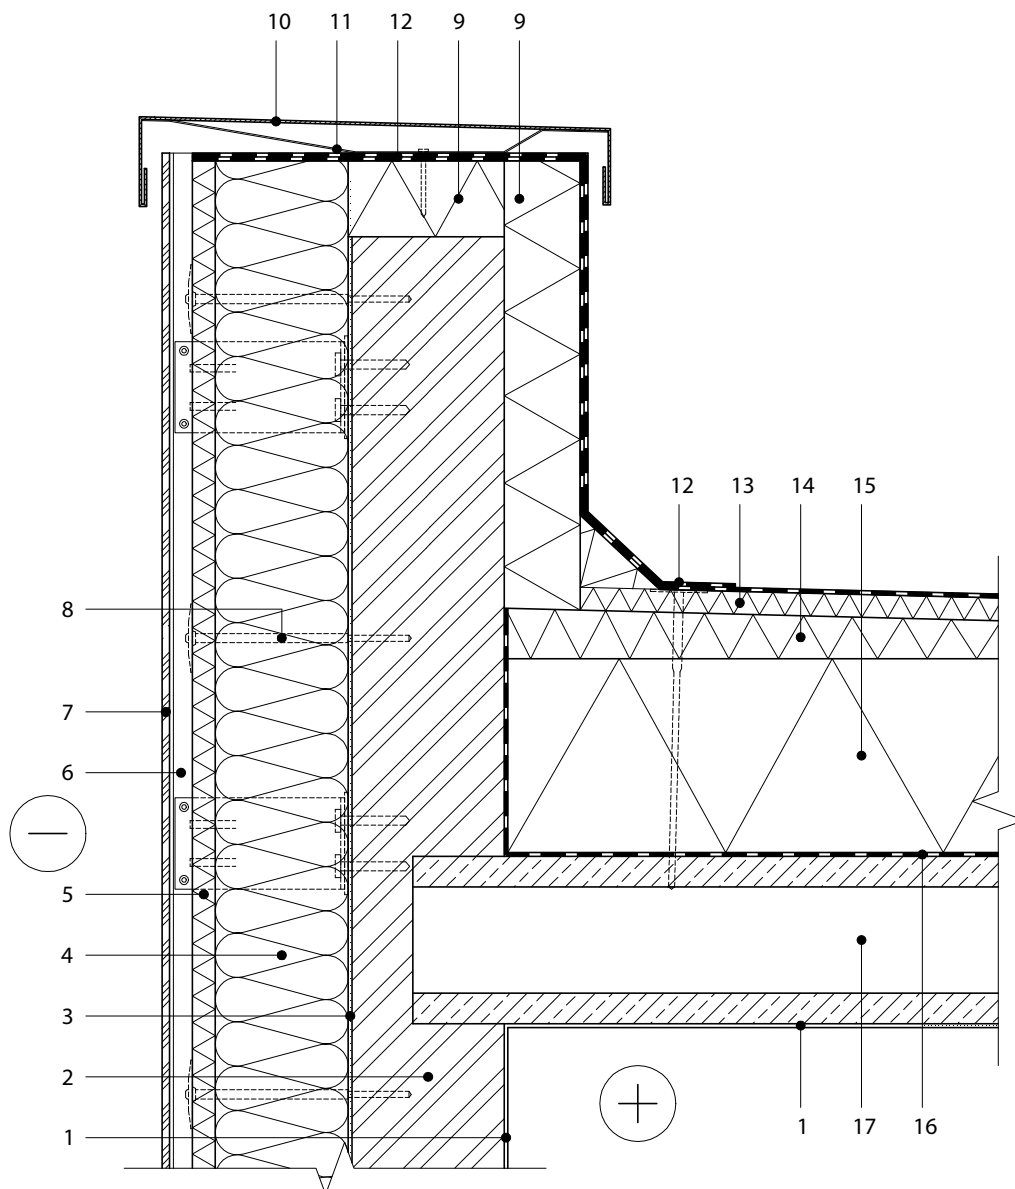

- | | |
|--|--|
| 1. Vidaus apdaila - tinkas, $d \leq 10\text{mm}$ | 10. Skarda (nuolydis į stogo pusę min. $2,9^\circ$) |
| 2. Mūras, $d=175\text{-}250\text{mm}$ | 11. Skardos laikiklis |
| 3. Klijų sluoksnis, $d=5\text{mm}$ | 12. Hidroizoliacinė stogo danga |
| 4. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus | 13. PAROC ROB 80 / PAROC ROB 60, $d=20\text{mm}$ |
| 5. PAROC Cortex b / PAROC Tento t (b), $d=30\text{mm}$ | 14. PAROC ROU 60 5, nuolydis 1:40 |
| 6. Vėdinamas oro tarpas / T profilis, $d=30\text{mm}$ | 15. PAROC ROS 30, (storį žiūr. lentelėje SS 07) |
| 7. Išorės apdaila, $d=6\text{-}10\text{mm}$ | 16. Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis |
| 8. Tvirtinimo elementas | 17. G/b perdangos plokštė, $d=220\text{mm}$ |
| 9. PAROC ROS 30, $d=100\text{mm}$ | |