


## KOKA PĀRSEGUMS VIRS AUKSTĀS PAGRĪDES/ĀRA

M 1:10

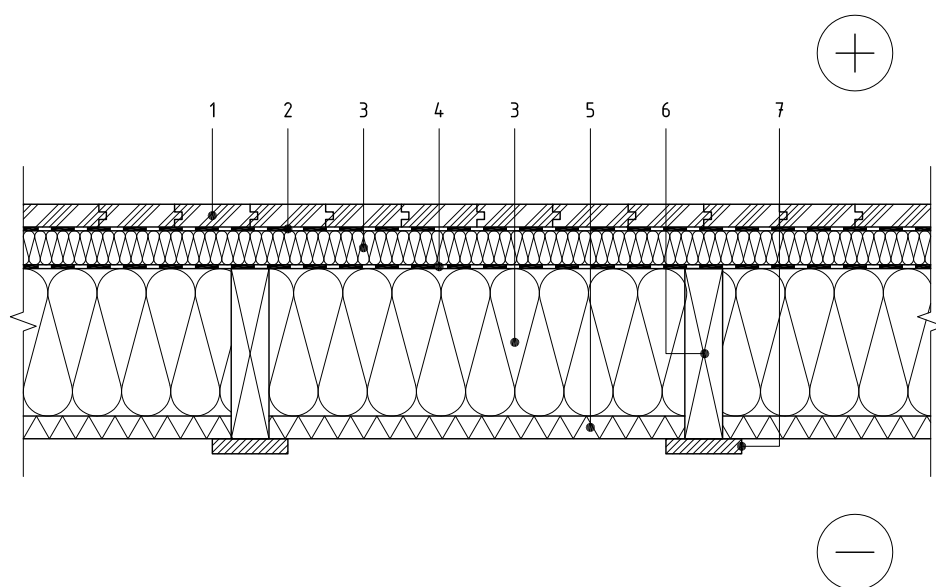

1. Grīdas segums, d = 15–35 mm
2. Atdalošais slānis
3. PAROC Ultra, d = 50 un 200 mm
4. PAROC tvaika barjera 020 ( XMV 020)
5. PAROC Tanto t, d = 50 mm
6. Pārseguma sija, d = 230 mm
7. Dēlis zem sijas atbalstam, d ≥ 20 mm

| Siltumizolācija | Biezums, mm | U vērtība (W/m²K)  |                     |
|-----------------|-------------|--------------------|---------------------|
|                 |             | siju platums 50 mm | siju platums 100 mm |
| PAROC Ultra     | 50+150      | 0,15               | 0,16                |
| PAROC Ultra     | 50+175      | 0,14               | 0,15                |
| PAROC Ultra     | 50+200      | 0,13               | 0,14                |
| PAROC Ultra     | 50+250      | 0,11               | 0,12                |

Piezīme: Aprēķinos pieņemts koka karkasa solis 600 mm apakšējām sijām un 600mm augšējām latām. Nepieciešamais pārseguma sijas biezums atkarīgs no izolācijas slāņa biezuma.