


NEAPKURINĀMI BĒNIŅI VIRS KOKA PĀRSEGUMA– SILTINĀŠANAS DETALĀ

M 1:10

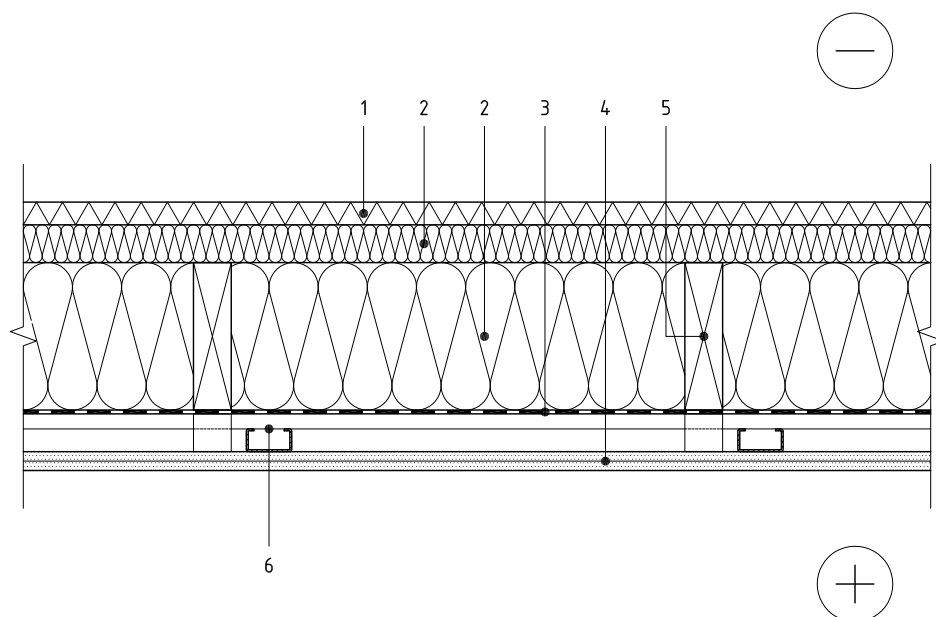

1. PAROC Tutto t, d = 30 mm
2. PAROC Ultra, d = 50 un 200 mm
3. PAROC tvaika barjera 020 (XMV 020)
4. Iekšējā apdare – divas reģipša plāksnes, d = 25 mm
5. Pārseguma sija, d = 250 mm, solis = 600 mm, virs tās lata 50 mm, solis 600 mm
6. Ģipškartona griestu karkass, d ≥ 40 mm

Siltumizolācija	Biezums, mm	U vērtība (W/m²K)
PAROC Ultra	50+150	0,16
PAROC Ultra	50+175	0,15
PAROC Ultra	50+200	0,13
PAROC Ultra	50+250	0,11

Piezīme: Aprēķinos pieņemts koka karkasa solis 600 mm apakšējām sijām un 600mm augšējām latām. Nepieciešamais pārseguma sijas biezums atkarīgs no izolācijas slāņa biezuma