


NEAPKURINĀMI BĒŅIŅI VIRS DZELZSBETONA PĀRSEGUMA

M 1:10

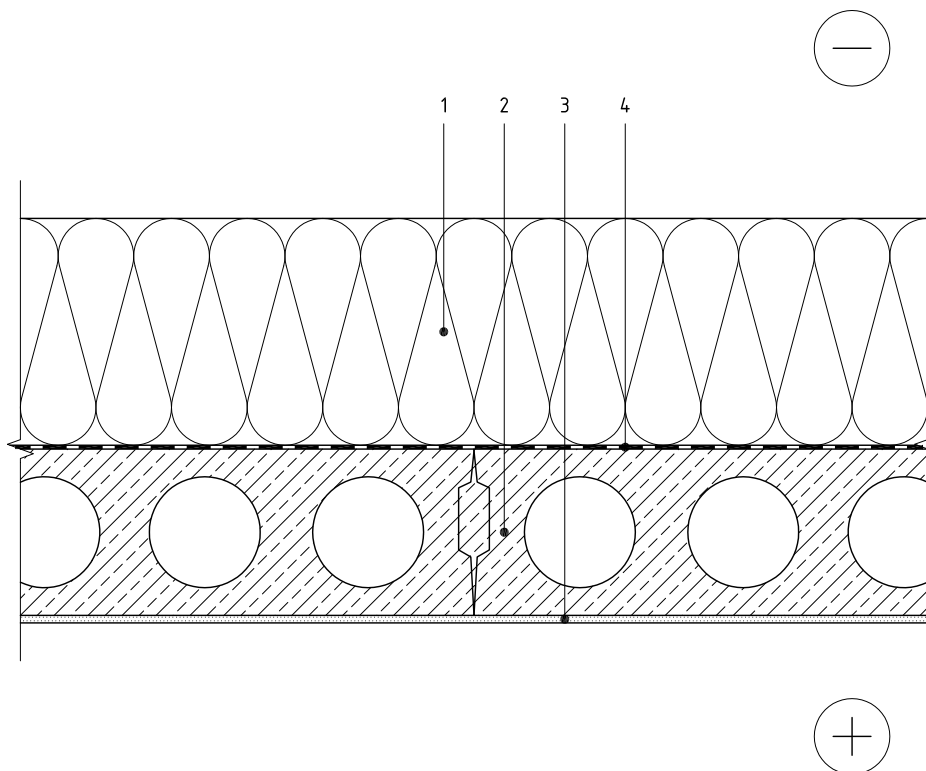

1. PAROC BLT 3 / PAROC BLT 9, d = 300 mm
2. Dzelzsbetona pārseguma panelis, d = 220 mm
3. Iekšējā apdare – apmetums, d ≥ 10 mm
4. PAROC tvaika barjera 020 (XMV 020)

Neapkurināmi bēniņi virs Dzelzsbetona pārseguma siltuma caurlaidības koeficienta U vērtības (W/m²K)

Siltumizolācija	Biezums, mm	U vērtība, W/m²K
PAROC BLT 3 / PAROC BLT 9	280	0,15
PAROC BLT 3 / PAROC BLT 9	300	0,14
PAROC BLT 3 / PAROC BLT 9	350	0,12
PAROC BLT 3 / PAROC BLT 9	400	0,11
PAROC BLT 3 / PAROC BLT 9	450	0,10
PAROC BLT 3 / PAROC BLT 9	500	0,09
PAROC BLT 3 / PAROC BLT 9	600	0,07
PAROC BLT 3 / PAROC BLT 9	700	0,06