


DZELZSBETONA PĀRSEGUMA VIRS CAURBRAUKTUVĒM SILTINĀŠANAS DETALĀ

M 1:10

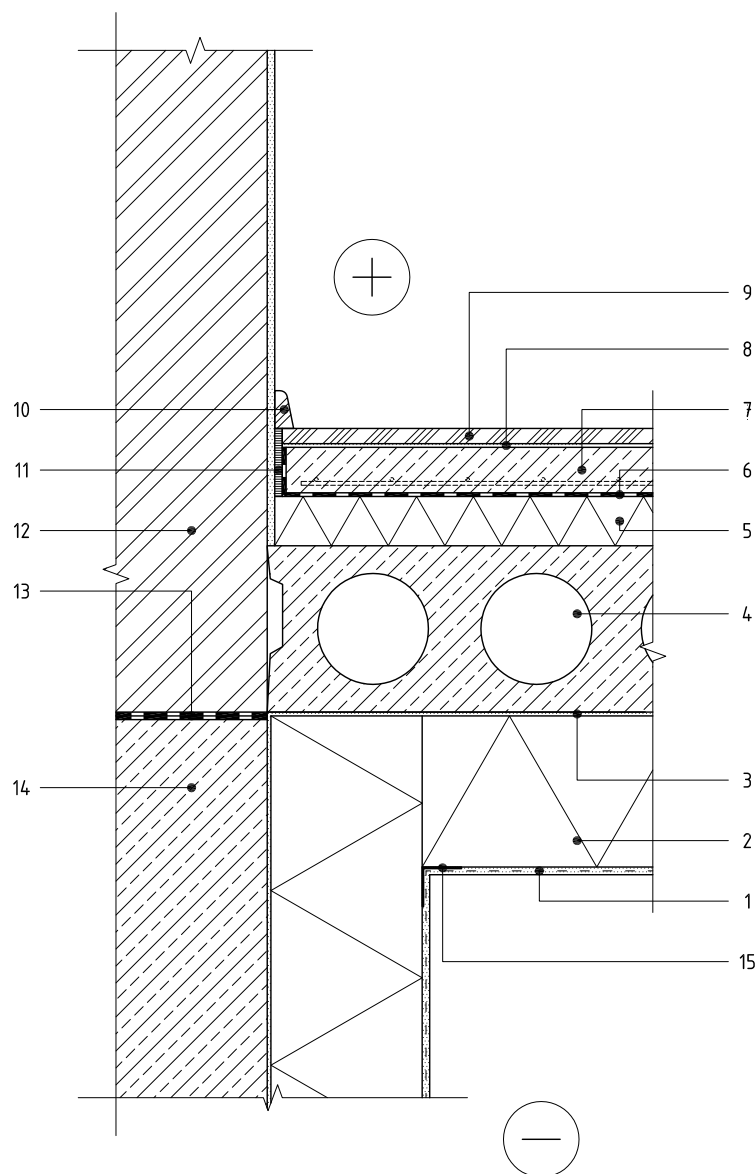

- | | |
|---|--|
| 1. Ārējā apdare – ārējais saliktās apmetuma sistēmas slānis, $d \leq 10 \text{ mm}$ | 9. Grīdas segums, $d = 8-14 \text{ mm}$ |
| 2. PAROC Linio 80, $d = 200 \text{ mm}$ | 10. Grīdlīstes |
| 3. Līmjava, $d = 5 \text{ mm}$ | 11. Elastīga starpliķa, $d \geq 10 \text{ mm}$ |
| 4. Dzelzsbetona pārseguma panelis, $d = 220 \text{ mm}$ | 12. Mūris, $d = 200-380 \text{ mm}$ |
| 5. PAROC SSB 1, $d = 50 \text{ mm}$ | 13. Hidroizolācija |
| 6. Filtraudums vai plēve | 14. Pamats, $d \geq 200 \text{ mm}$ |
| 7. Stiegrots izlīdzinošais slānis, $d \geq 50 \text{ mm}$ | 15. Stūra detaļa ar silikonu |
| 8. Līmes slānis, $d = 2-5 \text{ mm}$ | |