


APMŪRĒTAS KOKA KARKASA SIENAS SILTINĀŠANAS DETĀĻA

M 1:10

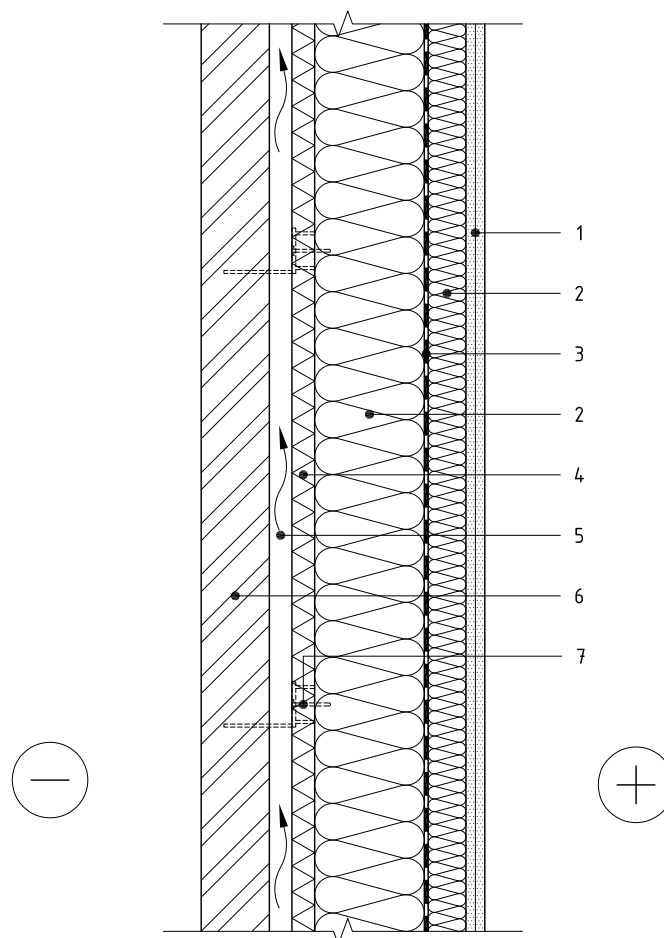

1. Iekšējā apdare – 2 reģipša plāksnes, d = 25 mm
2. PAROC Ultra, d = 50 un 150 mm
3. PAROC tvaika barjera 020 (XMV 020)
4. PAROC Tanto t, d = 30 mm
5. Vēdināmā gaisa šķirkārta, d ≥ 30 mm
6. Ārējā apdare – ķieģeļu mūris, d = 65–120 mm
7. Apdares ķieģeļu atsaite, d = 30 mm

Siltumizolācija	Biezums, mm	U vērtība (W/m²K)	
		karkass krusteniski	karkass gareniski
PAROC Ultra + PAROC Tanto t	50+125+30	0,18	0,18
PAROC Ultra + PAROC Tanto t	50+150+30	0,16	0,17
PAROC Ultra + PAROC Tanto t	50+175+30	0,15	0,15
PAROC Ultra + PAROC Tanto t	50+200+30	0,14	0,14

Piezīme: Aprēķinos pieņemts koka karkasa solis 600 mm.