


KOKA KARKASA SIENAS SAVIENOJUMU AR KOKA PĀRSEGUMU SILTINĀŠANAS DETALĀ

M 1:10

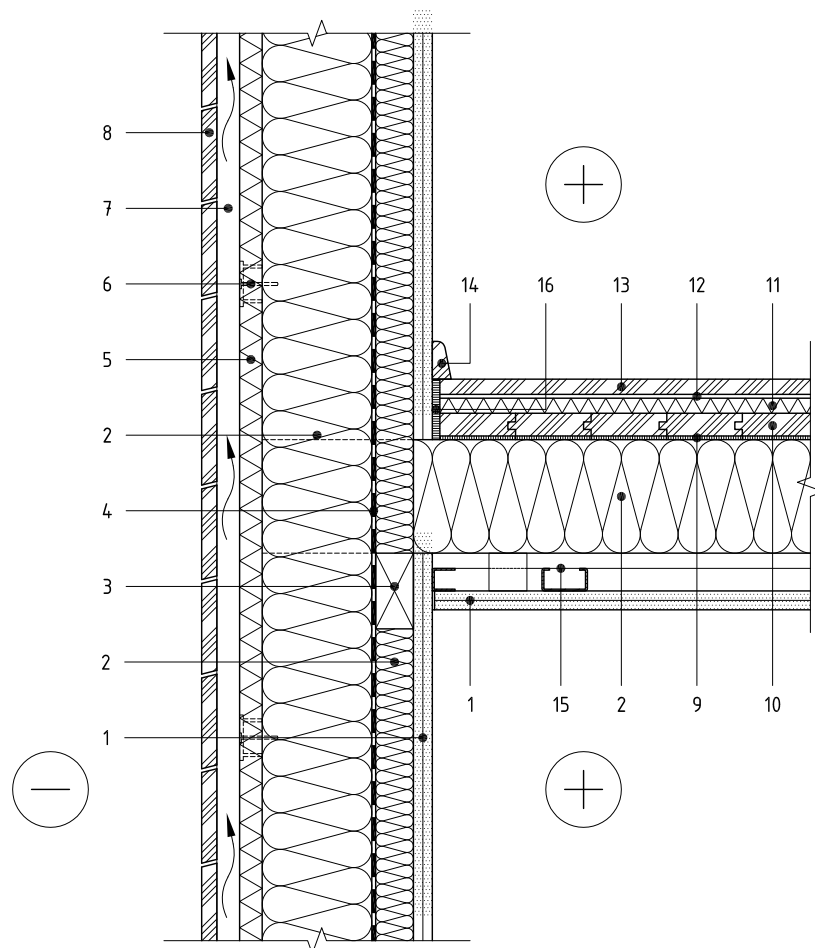

1. Iekšējā apdare – 2 reģipša plāksnes, d = 25 mm
2. PAROC Ultra, d = 50 un 150 mm, starpstāvā d = sijas augstums
3. Karkasa elements, d = 50 mm
4. PAROC tvaika barjera 020 (XMV 020)
5. PAROC Cortex b / PAROC Tento t, d = 30 mm
6. Distanceris PAROC XFP 001, d = 30 mm
7. Vēdināmā gaisa šķirkārta / Vertikālas latas, d ≥ 30 mm
8. Ārējā apdare – dēļu apšuvums, d ≥ 20 mm

9. Akustiskā starpliķa
10. Klājs, d = 15–35 mm
11. PAROC SSB 1, d = 20 mm
12. Atdalošais slānis
13. Grīdas segums, d = 15–35 mm
14. Grīdlīste
15. Ģipškartona griestu karkass, d ≥ 40 mm
16. Elastīgā starpliķa