


VĒDINĀMAS SIENAS AR Z TERMOPROFILU PIESLĒGUMA PIE PĀRSEGUMA SILTINĀŠANAS DETĀĻA

M 1:10

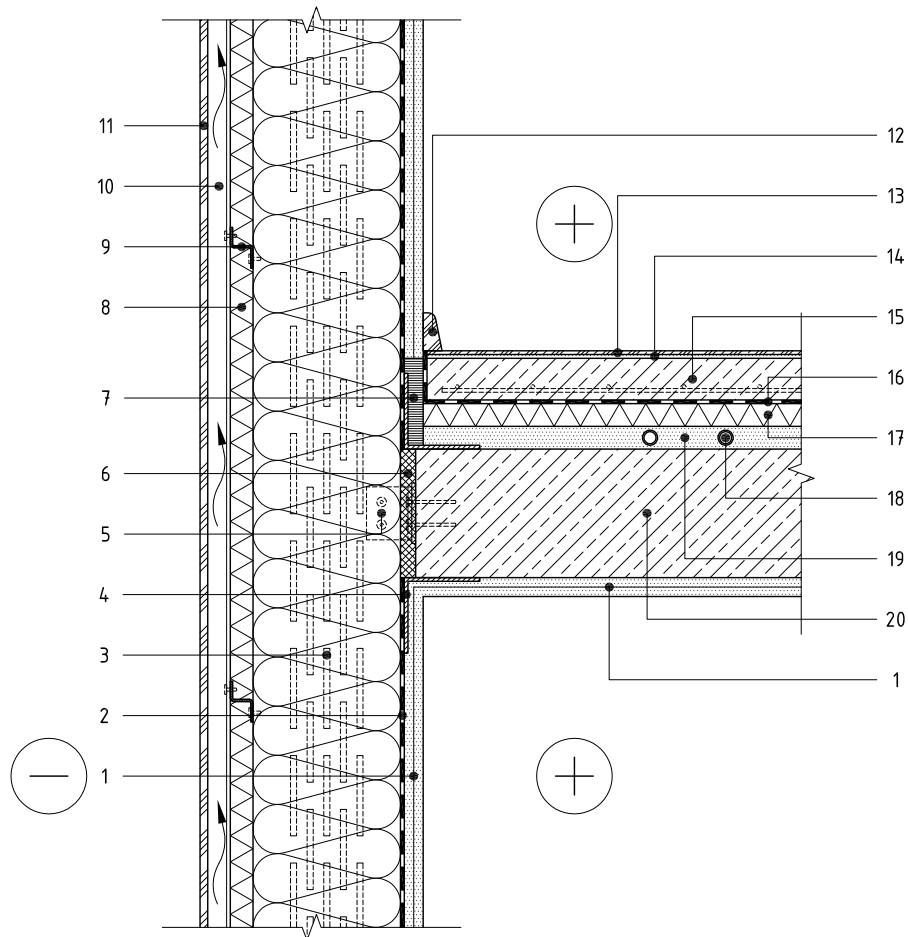

- | | |
|---|---|
| 1. Iekšējā apdare – 2 reģipša plāksnes, d = 25 mm | 11. Ārējā apdare – lokšņu apdare, d = 6–10 mm |
| 2. PAROC tvaika barjera 020 (XMV 020) | 12. Grīdlīste |
| 3. PAROC Ultra, d = 200 mm | 13. Grīdas segums, d = 8–12 mm |
| 4. Perimetra L profils | 14. Līmes slānis, d = 2–5 mm |
| 5. Fasādes sistēmas stiprinājuma elements | 15. Stiegrots izlīdzinošais slānis, d ≥ 50 mm |
| 6. Aizpildījums no ugunsdroša materiāla PAROC Figra 170, d = 20–30 mm | 16. Norobežojošais filtraudums vai plēve |
| 7. Elastīga starplika, d = 10 mm | 17. PAROC SSB 1, d = 20–50 mm |
| 8. PAROC Cortex b / PAROC Tento t, d = 30 mm | 18. Komunikāciju cauruļvadi |
| 9. Z termoprofils, d = 200 mm | 19. Uzbērts slānis, d ≥ 30 mm |
| 10. Vēdināmā gaisa šķirkārta / Omega profils, d ≥ 30 mm | 20. Monolītais pārsegums, d ≥ 170 mm |