


MŪRA SIENAS SILTINĀŠANA AR KOKA KARKASU UN KOKA APDARI

M 1:10

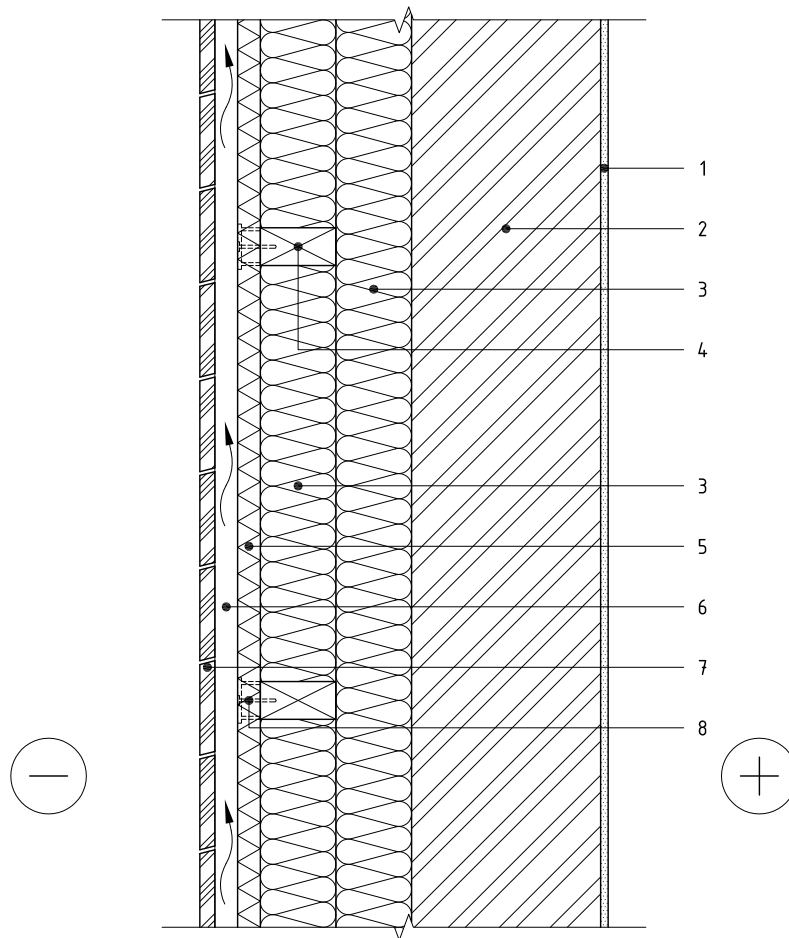

1. Iekšējā apdare – apmetums, $d \leq 10$ mm
2. Mūris, $d = 175\text{--}380$ mm
3. PAROC Ultra, $d = 100$
4. Koka lats, $d = 100$ mm
5. PAROC Cortex b / PAROC Tento (t,tb), $d = 30$ mm
6. Vēdināmā gaisa šķirkārta, koka latas $d \geq 30$ mm
7. Ārējā apdare – dēļu apšuvums, $d \geq 20$ mm
8. Pretvēja plāksnes distanceris Paroc XFP 001, $d = 30$ mm

		U vērtība (W/m²K)											
Siltumizolācija	Biezums, mm	Keramzībetona bloki 200 mm	Keramzībetona bloki 250 mm	Porainie keramikas bloki 175 mm	Porainie keramikas bloki 250 mm	Porainie keramikas bloki 440 mm	Gāzbetona bloki 250 mm	Jaunie gāzbetona bloki 200 mm	Jaunie gāzbetona bloki 300 mm	Jaunie gāzbetona bloki 375 mm	Silikāta bloki 190 mm	Ķieģeļu mūris 250 mm	Ķieģeļu mūris 380 mm
PAROC Ultra + PAROC Tento (t,tb) PAROC Cortex b	50+50+30	0,21	0,20	0,21	0,19	0,16	0,21	0,19	0,16	0,14	0,25	0,25	0,24
PAROC Ultra + PAROC Tento (t,tb) PAROC Cortex b	75+75+30	0,17	0,16	0,16	0,15	0,13	0,17	0,15	0,14	0,12	0,19	0,19	0,18
PAROC Ultra + PAROC Tento (t,tb) PAROC Cortex b	100+75+30	0,15	0,14	0,15	0,14	0,12	0,15	0,14	0,12	0,11	0,17	0,17	0,16
PAROC Ultra + PAROC Tento (t,tb) PAROC Cortex b	100+100+30	0,14	0,13	0,14	0,13	0,11	0,14	0,13	0,12	0,10	0,15	0,15	0,15