


ATVIEGLOTAS KONSTRUKCIJAS MŪRA SIENAS LOGA SILTINĀŠANA

M 1:10

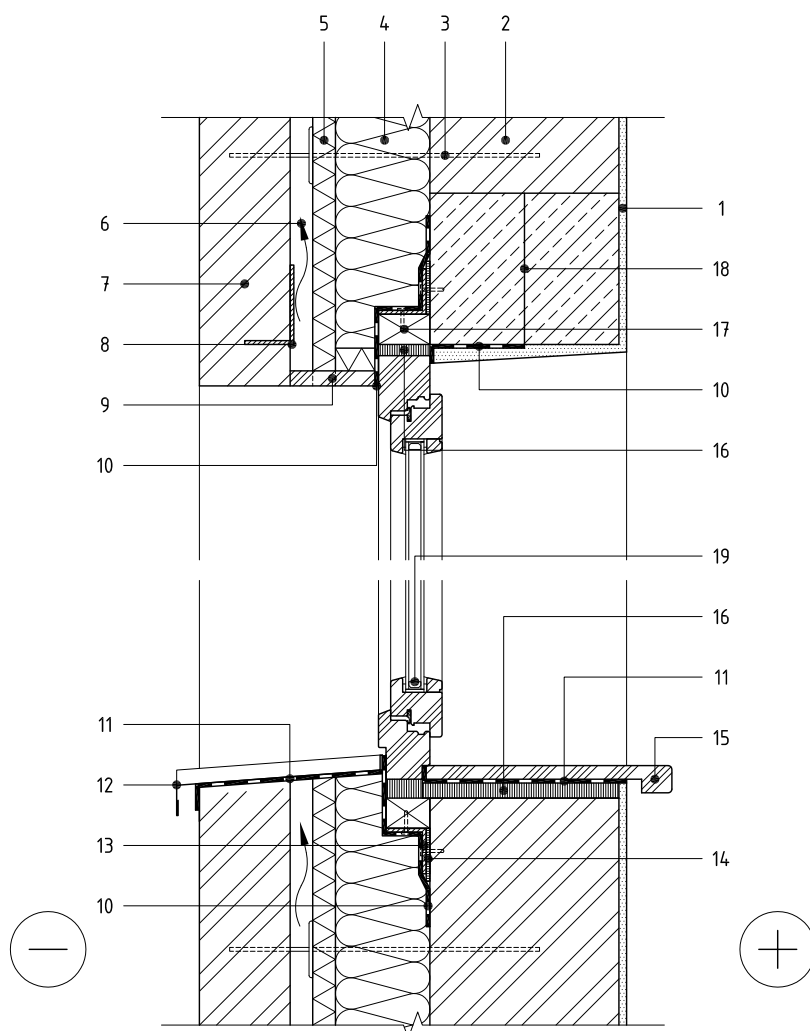

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Iekšējā apdare – apmetums, $d \leq 10$ mm | 11. Hidroizolācija |
| 2. Mūris, $d = 175-380$ mm | 12. Ārējā palodze |
| 3. Ķieģeļu mūra enkurojums ar fiksatoru | 13. Karkasa stiprinājuma elements |
| 4. PAROC Ultra, $d = 125$ mm | 14. Starplika |
| 5. PAROC Cortex b / PAROC Tutto (t,tb), $d = 30$ mm | 15. Iekšējā palodze |
| 6. Vēdināmā gaisa šķirkārta, $d \geq 30$ mm | 16. Elastīga starplika |
| 7. Ārējā apdare – ķieģeļu mūris, $d = 65-120$ mm | 17. Loga rāmja stiprinājuma karkass |
| 8. Iekšējā metāla pārsedze | 18. Pārsedze |
| 9. Atveres šķautnes apdare, $d = 8-30$ mm | 19. Loga rāmis |
| 10. Perimetra hermetizācijas blīvējums | |